

INTISARI

Sodium Lignosulfonat atau SLS($C_{20}H_{24}Na_2O_{10}S_2$) senyawa turunan lignin yang dapat berfungsi sebagai surfaktan. Senyawa ini memiliki banyak manfaat dalam industri tekstil, metalurgi, minyak dan gas, pestisida, dan lain sebagainya. Kemampuannya sebagai surfaktan dapat menurunkan tegangan muka cairan sehingga dapat melarutkan cairan yang tidak dapat larut seperti air dan minyak. Sodium Lignosulfonat dapat diperoleh dengan mereaksikan lignin dan natrium bisulfit ($NaHSO_3$). Lignin dapat diperoleh dari isolasi senyawa lignin dari tandan kosong kelapa sawit melalui reaksi delignifikasi yang berlangsung secara isothermal di suhu $170^{\circ}C$ dan tekanan 11 atm. Lignin yang berhasil dilepaskan dari badan tandan kosong kelapa sawit kemudian akan disulfonasikan menggunakan natrium bisulfit pada suhu $97^{\circ}C$ dan tekanan 1 atm untuk memasukkan gugus sulfonat ke dalam lignin sehingga mengubah sifatnya dari kurang polar menjadi polar. Reaksi delignifikasi memiliki *yield* reaksi yang kecil yaitu hanya 14,1%, sedangkan untuk reaksi sulfonasi memiliki nilai konversi reaksi sebesar 63,78%.

Pabrik SLS dirancang dengan kapasitas 20.000 ton/tahun yang beroperasi selama 24 jam perhari dalam 330 hari pertahun. Digunakan bahan baku berupa tandan kosong kelapa sawit sebanyak 143.484,83 ton/tahun. Pabrik direncanakan untuk dibangun di Kawasan Industri Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan luas 64.355 m^2 dan jumlah karyawan sebanyak 214 karyawan. Unit utilitas yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pabrik adalah dengan jumlah air sebanyak 219.174,39 kg/jam, *steam* sebesar 98.482,55 kg/jam, udara kering 56.332,84 kg/jam, dan listrik sebesar 15,2512 MW.

Pabrik SLS didirikan dengan *fixed capital* sebesar US\$ 146.275.141,39 dan dijalankan dengan *working capital* sebesar US\$264.533.977,97. Produk dijual dengan harga pasar yaitu US\$ 450/ton sehingga menghasilkan penjualan mencapai US\$9.655.775,826/tahun, sedangkan harga bahan baku mencapai US\$634.387.173,45/tahun. Hasil perhitungan menunjukkan pabrik ini dinilai tidak layak untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki nilai *sales* yang lebih rendah daripada *raw material*-nya.

ABSTRACT

Sodium Lignosulfonate or SLS ($C_{20}H_{24}Na_2O_{10}S_2$) is a lignin derivative compound that functions as a surfactant. This compound has many benefits in the textile, metallurgy, oil and gas, pesticide, and other industries. It is a brown powder that is soluble in water. Its surfactant properties allow it to reduce the surface tension of liquids, enabling the dissolution of immiscible substances such as water and oil. Sodium Lignosulfonate can be obtained by reacting lignin with sodium bisulfite ($NaHSO_3$). Lignin can be isolated from empty oil palm fruit bunches through a delignification reaction that occurs isothermally at $170^{\circ}C$ and 11 atm pressure. The released lignin from the oil palm fruit bunches is then sulfonated using sodium bisulfite at $97^{\circ}C$ and 1 atm pressure to introduce sulfonate groups into the lignin, thereby changing its properties from less polar to polar. The delignification reaction has a low reaction yield of only 14.1%, while the sulfonation reaction has a conversion value of 63.78%.

The SLS plant is designed with a capacity of 20,000 tons/year, operating 24 hours a day for 330 days per year. It uses 143,484.83 tons/year of oil palm empty fruit bunches as raw material. The plant is planned to be located in the Tenayan Raya Industrial Zone, Pekanbaru City, Riau Province, with an area of 64.355 m^2 and a workforce of 214 employees. The utility units required to operate the plant including 219,174.39 kg/hour of water, 98,482.55 kg/hour of steam, 56332.84 kg/hour of dry air, and 15.2512 MW of electricity.

The SLS plant is established with a fixed capital of US\$ 123,898,072.32 and operated with a working capital of US\$264,533,977.97. The product is sold at the market price of US\$ 450/ton resulting in *sales* about US\$9,655,775.826/year, while the *raw material* can cost up to US\$634,387,173.45/year. The calculation results indicate that this plant is deemed not feasible for further study as it has lower sales value compared to its raw material.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris karena memiliki peranan besar dan penting pada sektor pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai sektor baik di dalam dan luar negeri. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting dalam pendapatan nasional dan devisa negara. Pengolahan kelapa sawit di Indonesia umumnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati pada berbagai sektor baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai angka 14,68 juta hektar di tahun 2019 dengan jumlah produksi minyak sawit mencapai 51,8 juta ton, menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kebutuhan minyak kelapa sawit diperkirakan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan proses produksi tersebut tentunya memberikan dampak positif dengan menumbuhkan kawasan industri baru berbasis sawit, menggerakkan aktivitas produktif kegiatan usaha kebun, serta menghasilkan pusat pertumbuhan ekonomi baru (Kemenperin, 2022). Namun, peningkatan produksi CPO juga diikuti dengan peningkatan produksi limbahnya. Pada proses pengolahan kelapa sawit, dihasilkan limbah padat berupa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), serat, cangkang buah, dan POME. Setiap pengolahan tandan buah segar, dihasilkan sekitar 23% limbah TKKS. Pemanfaatan limbah TKKS di Indonesia pada umumnya hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar *boiler* ataupun diekspor untuk bahan baku produksi listrik (Praevia & Widayat, 2022) sehingga memiliki nilai ekonomis yang rendah. Angka ekspor TKKS ke Jepang mencapai 40.000 ton/bulan yang akan digunakan sebagai bahan bakar berbahan dasar biomassa (EOS, 2021). Jumlah tersebut tentu sangat besar, namun harga TKKS yang rendah menjadikan angka ekspor tersebut menjadi kurang berarti. Padahal, TKKS berpotensi untuk ditingkatkan nilai ekonominya sebelum diekspor ke luar negeri.

Dalam upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia mengusahakan penanganan dan pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan dari


proses produksi kelapa sawit. TKKS merupakan limbah yang mengandung kadar selulosa sebesar 32,57%, hemiselulosa 27,70%, dan lignin 26,49% (Manek, dkk., 2019). Penggunaan selulosa dan hemiselulosa pada TKKS berpotensi untuk menjadi bahan baku pembuatan kain, bioetanol, dan bioplastik dengan mensintesis selulosa (Dewanti, 2018). Sedangkan kandungan lignin pada TKKS kurang dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, kandungan lignin pada TKKS memiliki potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Salah satu produk berbasis lignin yang dapat dikembangkan berupa surfaktan Sodium Lignosulfonat (SLS). Surfaktan SLS memiliki banyak manfaat dalam industri tekstil, metalurgi, minyak dan gas, pestisida, dan lain sebagainya. Pasar dari surfaktan SLS terus meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan akan mencapai angka US\$1.103,08 juta pada tahun 2029 (Data Bridge Market Research, 2022). Mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan bahan baku yang tinggi, maka perancangan pabrik SLS berbahan baku TKKS menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Indonesia.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Sodium Lignosulfonat


Sodium Lignosulfonat (SLS) memiliki rumus molekul $C_{20}H_{24}Na_2O_{10}S_2$. Senyawa ini memiliki wujud berupa serbuk coklat dan dapat larut dalam air. Kemampuannya sebagai surfaktan dapat menurunkan tegangan muka cairan sehingga dapat melarutkan cairan yang tidak dapat larut seperti air dan minyak. SLS tidak berbahaya apabila mengenai kulit karena tidak menyebabkan iritasi maupun korosif. Namun karena memiliki bentuk serbuk perlu diwaspadai apabila mengenai mata atau terhirup.

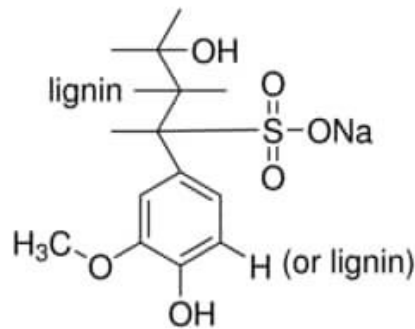

Gambar 1. Sodium Lignosulfonat

1.2.2. Proses Delignifikasi

Sodium lignosulfonat merupakan surfaktan yang dapat dibuat dengan mereaksikan lignin dengan natrium bikarbonat (NaHSO_3). Proses delignifikasi merupakan proses pelarutan lignin dari TKKS sehingga lignin dapat diambil dan direaksikan lebih lanjut agar menghasilkan sodium lignosulfonat. Lignin yang terbentuk akan larut dalam larutan NaOH menjadi *black liquor* sehingga dapat dipisahkan dari padatan TKKS. Reaksi kimia yang terjadi pada saat delignifikasi berlangsung adalah sebagai berikut.

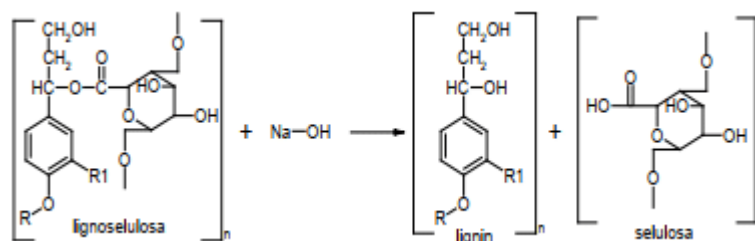

Gambar 2. Reaksi Delignifikasi

Terdapat beberapa jenis proses delignifikasi yang dibedakan dari bahan kimia yang digunakan. Beberapa jenis tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Johan).


1.2.2.1. Proses Sulfat

Pada proses sulfat, bahan kimia yang digunakan adalah sodium hidroksida (NaOH) dan sodium sulfit (Na_2S). Proses pemasakan dilakukan pada suhu 160 –

180 °C, tekanan 7 – 11 bar, dan dengan waktu tinggal yang singkat. Kelebihan dari proses sulfat adalah waktu tinggal yang singkat namun kekurangannya adalah lebih cocok untuk kayu dan bau yang menyengat.

1.2.2.2. Proses Sulfit

Proses sulfit menggunakan senyawa sulfit seperti monosulfit (SO_3^{2-}), bisulfit (HSO_3^-), dan asam sulfit (H_2SO_3). Penambahan senyawa sulfit ini dimaksudkan untuk memecah eter menggunakan ion bisulfit untuk memberikan gugus sulfonat sehingga produk hasil sudah berupa lignosulfonat.

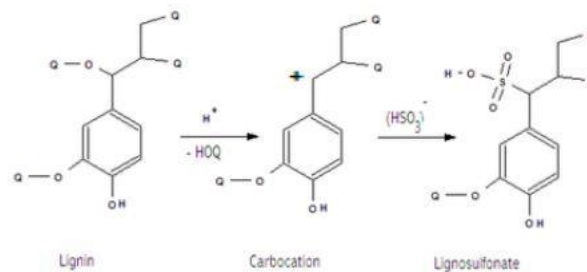

Gambar 3. Proses Delignifikasi Metode Sulfit

1.2.2.3. Proses Soda/Alkali

Proses ini menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) yang digunakan sebagai pereaksi sekaligus pelarut lignin. Natrium hidroksida yang dimasukkan memiliki jumlah 10% dari berat TKKS yang masuk. Kondisi operasi yang digunakan adalah suhu yang mencapai 170°C, tekanan 7 – 11 bar, dan waktu pemasakan 1 – 2 jam. Adapun faktor yang mempengaruhi proses ini adalah konsentrasi pelarut, perbandingan cairan pemasak dengan bahan baku yang masuk, suhu pemasakan, dan waktu pemasakan. Semakin tinggi konsentrasi NaOH akan menyebabkan semakin banyaknya selulosa yang larut. Perbandingan cairan dengan bahan baku harus memadai karena pemecahan lignin dapat dilakukan dengan sempurna. Suhu pemasakan berhubungan dengan laju reaksi yang mana semakin tinggi suhu menyebabkan semakin cepatnya pemecahan makromolekul sehingga hasil produk lignin semakin banyak. Waktu pemasakan juga hal penting dimana waktu optimum delignifikasi adalah 60 – 120 menit, setelah itu proses pelarutan

lignin akan konstan (Surest, 2010). Kelebihan dari proses ini adalah proses yang sederhana, bahan non-kayu dapat digunakan, sedikit bahan kimia yang digunakan.

1.2.2.4. Proses Organosolv

Proses organosolv merupakan proses delignifikasi dengan menggunakan pelarut organik seperti aseton, asam asetat, etanol, atau metanol. Pelarut organik akan memutus ikatan eter sehingga lignin dapat terlepas dan larut (Artati dkk, 2009). Kelebihan dari proses ini adalah ramah lingkungan, *black liquor* yang dihasilkan mudah diolah karena tidak ada unsur sulfur, bahan mudah terdegradasi. Namun terdapat potensi bahaya yaitu bahan kimia mudah menguap dan mudah mengalami kebakaran.

1.2.3. Justifikasi Proses

Berikut merupakan tabel perbandingan metode-metode pada proses delignifikasi:

Tabel 1. Perbandingan Proses (Haroen dan Sudarmin, 2011; Biermann, 1996)

No.	Proses	Kelebihan	Kekurangan
1	Sulfat/Kraft	1. Waktu tinggal singkat 2. Kemurnian yang dihasilkan tinggi	1. Lebih cocok untuk pengolahan bahan baku berbasis kayu 2. Menghasilkan bau menyengat 3. Lignin mengandung sulfur
2	Sulfit	1. Biaya instalasi lebih rendah	1. Waktu tinggal lama 2. <i>Recovery</i> bahan kimia sulit 3. Lignin mengandung sulfur

3	Soda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ramah lingkungan, tidak mengandung sulfur 2. Dapat digunakan untuk bahan baku selain kayu 3. Dapat menghilangkan kandungan lignin dari bahan baku lebih banyak (bilangan Kappa rendah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya produksi tinggi 2. Kurang ramah lingkungan
4	<i>Organosolv</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ramah lingkungan, tidak mengandung sulfur 2. Proses <i>recovery</i> mudah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan kimia mudah menguap

Berdasarkan Tabel 1, maka dapat dilihat bahwa proses yang dapat digunakan adalah proses soda dan proses organosolv. Pada prarancangan pabrik SLS dari TKKS ini akan digunakan kombinasi dari kedua proses tersebut yang telah didukung dengan data-data Laporan Akhir Pekerjaan yang disusun oleh Tim Peneliti EOR Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 dengan judul “Optimasi Proses dan Kinetika Reaksi serta Formulasi Surfaktan SLS Berbahan Baku TKKS untuk *Enhanced Oil Recovery*”. Proses soda dan organosolv ini digunakan karena proses tersebut menghasilkan produk yang lebih baik untuk bahan baku yang akan digunakan yaitu TKKS serta tidak mengandung sulfur yang berbahaya dimana dibutuhkan pengolahan lebih lanjut.

1.3. Analisis Pasar

1.3.1. Potensi Pasar

Sodium lignosulfonat (SLS) merupakan surfaktan yang memiliki kegunaan untuk menurunkan tegangan muka cairan sehingga antara dua cairan yang tidak

saling larut akan dapat larut membentuk emulsi. Surfaktan ini banyak digunakan dalam industri sebagai bahan tambahan beton, bahan tambahan dalam *slurry* batu bara pada proses *pulping*, bahan tambahan dalam makanan binatang, pelunak lumpur dalam pengeboran tanah, dan pengontrol debu dalam industri mineral. Selain itu, surfaktan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan vanillin, pestisida, papan gypsum, *carbon black*, tinta, dan pigmen, pengolahan air sebagai penghilang tumpahan minyak, pembersih, menstabilkan emulsi. Untuk potensi pasar baru, pembuatan surfaktan dapat mencegah limbah kayu yang terbuang ke lingkungan, stabilisasi enzim, aplikasi di farmaseutikal, dan sebagai bahan dalam flotasi, *oilfield drilling*, dan *enhanced oil recovery* (EOR) (Gargulak, 2000).

Kebutuhan SLS di dunia diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Pasar SLS di dunia diperkirakan akan tumbuh dari US\$642 juta di 2021 menjadi US\$1.103,08 juta pada tahun 2029 dengan nilai *compound annual growth rate* (CAGR) sebesar 7% (Data Bridge Market Research, 2022). Hal tersebut mengakibatkan SLS menjadi salah satu pasar yang menjanjikan.

1.3.2. Kebutuhan Sodium Lignosulfonat di Indonesia

Kebutuhan sodium lignosulfonat akan semakin meningkat seiring dengan strategi pemerintah untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) pada tahun 2030. Target ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR) yang menggunakan surfaktan dalam prosesnya. Selain itu, kegunaan surfaktan juga dapat mempermudah proses pengeboran karena surfaktan dapat melunakkan tanah sehingga pengeboran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan energi yang digunakan lebih kecil. Sodium lignosulfonat merupakan surfaktan jenis anionik karena terikat dengan gugus anion yaitu sulfat. Kebutuhan akan surfaktan anionik disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Data Ekspor dan Impor Surfaktan Anionik di Indonesia (BPS, 2020)

Tahun	Ekspor		Impor	
	Berat (ton)	Nilai (USD)	Berat (ton)	Nilai (USD)
2005	21.053,25	23.617.061	16.376,52	19.561.960

Tahun	Ekspor		Impor	
	Berat (ton)	Nilai (USD)	Berat (ton)	Nilai (USD)
2006	26.201,80	29.154.490	20.232,45	25.161.752
2007	37.051,16	40.184.851	13.262,55	16.975.633
2008	29.042,00	46.796.566	17.514,55	28.964.737
2009	31.695,46	39.452.807	23.625,84	28.785.766

1.3.3. Kapasitas Produksi yang Sudah Ada

Indonesia belum secara spesifik memproduksi surfaktan berupa SLS. Namun, Produksi surfaktan dari bahan baku petrokimia sedang dikembangkan oleh PT Petrokimia Gresik dimana telah berhasil memproduksi sebesar 23.000 liter per tahunnya dan tengah diusahakan peningkatan kapasitas produksi hingga mencapai 3.000 ton/tahun. Sebagai perbandingan lainnya, kapasitas dari pabrik lignosulfonat di luar negeri dapat dilampirkan.

Tabel 3. Kapasitas Pabrik Lignosulfonat di Dunia (Gargulak, 2000)

Pabrik	Negara	Kapasitas (ton/tahun)
Borregaard LignoTech	Norway	160.000
LignoTech Sweden	Sweden	60.000
Borregaard Germany	Germany	50.000
LignoTech Iberica	Spain	30.000
LignoTech Finland	Finland	20.000
LignoTech USA	United States	60.000
Georgia Pacific	United States	200.000
Westvaco	United States	35.000
Flambeau Paper	United States	60.000
Tembec	Canada	20.000
Avebene	France	40.000
Tolmezzo	Italy	30.000
Sanyo Kokkusaka	Japan	50.000

Pabrik	Negara	Kapasitas (ton/tahun)
Lainnya		150.000

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa kapasitas pabrik Lignosulfonat umumnya memiliki kapasitas 20.000-60.000 ton/tahun. Pada pasar dunia, senyawa lignosulfonat diolah dan dimanfaatkan menjadi 4 jenis produk, yaitu SLS, kalsium lignosulfonat, magnesium lignosulfonat, serta produk lignosulfonat lainnya (Transparency Market Research, 2021). Dimana pasar surfaktan SLS mencapai 1/3 dari total pasar lignosulfonat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, akan dirancang pabrik surfaktan SLS dari TKKS dengan kapasitas produksi 20.000 ton/tahun yang berdiri pada tahun 2027 untuk memenuhi kebutuhan surfaktan dalam dan luar negeri sehingga dapat meningkatkan nilai pendapatan negara. Penentuan lain dari kapasitas ini adalah ketersediaan bahan baku. Dengan asumsi 1 ton SLS dapat diproduksi dari 7,7 ton TKKS, maka dapat dihitung kebutuhan TKKS dalam 1 tahun sebesar 154.000 ton. Kebutuhan TKKS tersebut dapat dipenuhi oleh ketersediaan TKKS di Riau, sehingga kapasitas pabrik tersebut *feasible* untuk digunakan.

1.4. Penentuan Lokasi

Pabrik sodium lignosulfonat didirikan di Kawasan Industri Tenayan (KIT) Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Provinsi Riau dipilih sebagai pilihan pertama dalam penentuan lokasi pabrik karena kami menggunakan orientasi pada bahan baku (*raw material oriented*) dimana Provinsi Riau memiliki hasil produksi tandan kosong kelapa sawit (TKKS) terbesar di Indonesia. Selain melihat dari ketersediaan bahan baku, pemilihan lokasi juga dilihat dari berbagai aspek seperti sarana transportasi, pemasaran produk, utilitas, pengolahan limbah, tenaga kerja, kondisi geografi, hingga aspek politis, sosial, dan ekonomi yang paling menguntungkan dibandingkan dengan lokasi lainnya di Provinsi Riau. Kawasan Industri Tenayan (KIT) dikelola oleh PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru dengan luas 256 Ha dan

PLTU seluas 40 Ha. Lokasi rencana pembangunan pabrik dipilih dekat dengan PLTU dan Sungai Siak dengan luas 42 Ha.



Gambar 3. Rencana Lokasi Pabrik Sodium Lignosulfonat (earth.google.com)

1.4.1. Ketersediaan Bahan Baku

Proses pembuatan sodium lignosulfonat memiliki bahan baku berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Tandan kosong kelapa sawit dapat diperoleh dari limbah padat hasil samping pengolahan *crude palm oil* (CPO) pada industri oleokimia. Industri ini membutuhkan buah kelapa sawit yang mana akan dipisahkan buahnya dari tandannya sehingga tandan kelapa sawit akan dibuang. Produksi oleokimia terbesar berada di Provinsi Riau. Menurut data BPS Provinsi Riau tahun 2019, luas perkebunan di Riau mencapai 2.537.375 hektar dengan produksi kelapa sawit sebesar 7.466.260 ton/tahun. Setiap 1 ton tandan buah segar menghasilkan sekitar 23% TKKS sehingga produksi TKKS di Provinsi Riau mencapai 1.717.240

ton (Abnisa dkk, 2013). Persebaran perusahaan di Provinsi Riau dapat dilihat dari Gambar 6.



Gambar 6. Persebaran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau Tahun 2020 (BPS Provinsi Riau, 2020)

Tabel 4. Produksi Kelapa Sawit Provinsi Riau (BPS Provinsi Riau, 2019)

Kabupaten/Kota	Produksi Perkebunan (Ton)	
	2018	2019
Pelalawan	1.339.609	1.339.609
Rokan Hulu	1.195.460	1.195.460
Siak	1.193.290	1.098.665
Kampar	1.222.465	955.735
Rokan Hilir	813.834	813.832
Indragiri Hilir	733.009	731.009
Indragiri Hulu	286.243	469.273
Kuantan Singingi	452.218	450.804
Bengkalis	334.066	334.066
Dumai	82.122	41.195
Pekanbaru	31.219	36.612
Kepulauan Meranti	-	0
Provinsi Riau	7.683.535	7.466.260

1.4.2. Ketersediaan Sarana Transportasi

Provinsi Riau memiliki jalan nasional sepanjang 1.336,61 km, jalan kabupaten dan kota sepanjang 19.773,81 km, dan jalan provinsi sepanjang 2.799,81 km yang dapat menghubungkan antar kabupaten maupun provinsi. Data kondisi jalan nasional menunjukkan bahwa sebesar 88,60% jalan menunjukkan kondisi yang mantap dengan rata – rata lebar 6,81 meter menjadikan kondisi jalan ini dapat dilalui oleh kendaraan besar untuk keperluan transportasi bahan baku TKKS. Selain itu, untuk transportasi laut. Provinsi Riau memiliki dua pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Internasional Dumai dan Pelabuhan Perawang yang berada di Sungai Siak, Pekanbaru, dan merupakan cabang dari Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) yang dapat melakukan ekspor ke India, China, dan Eropa. Jarak antara Kawasan Industri Tenayan dan Pelabuhan Perawang adalah 12,6 km. Pelabuhan Perawang dapat digunakan untuk transportasi bahan baku karena Sungai Siak membentang melewati dua kabupaten dengan kebun kelapa sawit yang besar yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

1.4.3. Daerah Pemasaran

Sodium lignosulfonat digunakan oleh industri petrokimia sebagai surfaktan dalam kegiatan pengeboran minyak, *enhanced oil recovery* (EOR), maupun untuk remediasi tanah. Oleh karena itu, pemasaran dari SLS dilakukan kepada industri petrokimia yang berada di Pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Pemasaran di Pulau Sumatra dapat dilakukan melalui jalur darat sedangkan untuk Pulau Jawa dan Kalimantan dapat menggunakan jalur laut melewati Pelabuhan Dumai maupun Pelabuhan Merak.

1.4.4. Ketersediaan Utilitas

Ketersediaan akan sumber energi dan air bersih merupakan hal yang penting dalam mendirikan suatu pabrik. Di wilayah Kawasan Industri Tenayan sendiri memiliki sebuah pembangkit listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik. Pemerintah Kota Pekanbaru telah resmi mendirikan PLTU Pekanbaru, Riau dengan kapasitas 2x110 MW pada tahun 2017 untuk menunjang kawasan industri tersebut

dan bahkan memasok 30% kebutuhan listrik di Pulau Sumatra. PLTU Tenayan juga berlokasi di tepi Sungai Siak yang mana menjadi sumber air bersih. Lokasi pabrik yang juga dekat dengan Sungai Siak yang airnya dapat diambil dan diolah untuk memenuhi kebutuhan air bersih pabrik.

1.4.5. Ketersediaan Tenaga Kerja

Berdasarkan Statistik Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2020, jumlah angkatan kerja atau penduduk yang berada di usia produktif (15 – 65 tahun) di Kota Pekanbaru mencapai 507.617 orang dimana 47.521 orang atau 9,36% pengangguran. Dengan didirikannya pabrik ini, tingkat pengangguran dapat diturunkan dengan semakin bertambahnya lahan pekerjaan yang kami sediakan.

1.4.6. Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 km² dan terdiri dari 12 kecamatan termasuk Kecamatan Tenayan Raya. Kondisi tanah di wilayah ini memiliki kontur landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter dan berada di atas permukaan laut sekitar 5 – 50 meter. Kota ini memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 – 35,6°C dan suhu minimum 20,2 – 23,0°C. Curah hujan pada kota ini berkisar antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan musim penghujan pada bulan Januari – April dan September – Desember.

1.4.7. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki strategi untuk menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bph) pada tahun 2030 dengan metode EOR. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga sedang menyiapkan Kawasan Industri Tenayan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berarti KIT sudah menjadi program prioritas yang didasarkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mendesain Kecamatan Tenayan Raya sebagai pusat pemerintah dan kawasan industri modern. Pembangunan infrastruktur juga sedang digencarkan dengan dana lebih dari Rp 1 triliun. Pembangunan infrastruktur ini terdiri dari pengolahan air,

pengolahan limbah, jaringan komunikasi, drainase, dan juga kawasan dalam KIT. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, pembangunan pabrik SLS ini akan semakin memungkinkan karena fasilitas – fasilitas pendukung semakin banyak dan memudahkan kegiatan produksi.

BAB II

URAIAN PROSES

2.1. Proses *Pre-Treatment*

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) diambil dari gudang penyimpanan (GP-101) menggunakan *belt conveyor* (BC-101) menuju *chipper* (CH-101). Di *chipper*, TKKS akan dikecilkan ukurannya dan kemudian akan dikirim menuju *mixer* (V-102) menggunakan *belt conveyor* (BC-102). Natrium hidroksida (NaOH) diambil melalui tangki penyimpanan (TK-101) yang dialirkan menggunakan *screw conveyor* (SC-101) menuju *mixer* (V-101). Natrium hidroksida (NaOH) dilarutkan menggunakan air yang diperoleh dari tangki penyimpanan (TK-104) dan etanol yang diperoleh dari tangki penyimpanan (TK-105) dengan suhu 30°C dan tekanan 1 atm. Dari tangki penyimpanan (TK-104), air dialirkan menggunakan pompa (P-101) dan etanol dialirkan dari tangki penyimpanan (TK-105) menggunakan pompa (P-102) menuju *mixer* (V-101). Pelarutan NaOH menggunakan air dan etanol menghasilkan panas karena reaksi pelarutan terjadi secara eksotermis. Suhu di *mixer* (V-101) mengikuti suhu hasil reaksi pelarutan yaitu 35,50°C dan tekanan yaitu 1 atm. Larutan dari *mixer* (V-101) kemudian dialirkan menggunakan pompa (P-103) menuju ke *mixer* (V-102) di mana terjadi kontak dengan *chip* TKKS.

2.2. Proses Delignifikasi

Campuran *chip* kemudian dialirkan menuju *preheater* (E-101) menggunakan pompa (P-104) untuk dinaikkan suhunya menjadi suhu operasi yaitu 170°C. Tekanan operasi dinaikkan dengan menggunakan pompa (P-104) menjadi 11 atm. Campuran yang telah panas kemudian dialirkan menuju reaktor (R-101) untuk dilakukan reaksi delignifikasi selama 2 jam. Hasil reaksi kemudian diekspansikan menggunakan *flash tank* (FT-101) sehingga tekanan menjadi 1 atm dan suhu campuran menjadi 93,04°C. Campuran kemudian dialirkan menuju filter (RDVF-101). Pemisahan antara padatan sisa reaksi delignifikasi dengan filtrat terjadi di filter (RDVF-101). Filtrat kemudian akan dialirkan menuju *precipitation mixer* (V-

103) untuk dilakukan pengendapan lignin menggunakan pompa (P-105). Pengendapan lignin terjadi di *mixer* (V-103) dengan mencampurkan filtrat filter (RDVF-101) dan larutan H_2SO_4 yang diperoleh dari tangki penyimpanan (TK-106) dengan suhu $26^{\circ}C$ dan tekanan 1 atm yang dialirkan menggunakan pompa (P-106). Campuran kemudian dialirkan menuju filter (RDVF-102) untuk dipisahkan padatan ligninnya dari cairannya.

2.3. Proses Sulfonasi

Padatan lignin yang diperoleh kemudian dialirkan menuju reaktor sulfonasi (R-102) untuk mereaksikan lignin dengan larutan natrium bisulfit ($NaHSO_3$). Larutan $NaHSO_3$ diperoleh dengan melarutkan padatan $NaHSO_3$ dari silo (TK-102) dan air dari tangki penyimpanan (TK-107) di *solution mixer* (V-104). Padatan $NaHSO_3$ dikirim ke *mixer* (V-104) menggunakan *screw conveyor* (SC-102) dan air dialirkan menggunakan pompa (P-107). Larutan $NaHSO_3$ kemudian dialirkan menuju reaktor sulfonasi (R-102) menggunakan pompa (P-108). Sebelum masuk ke dalam reaktor sulfonasi, larutan $NaHSO_3$ perlu dipanaskan terlebih dahulu menggunakan *heat exchanger* (E-102) untuk disesuaikan dengan suhu operasi yaitu $97^{\circ}C$. Reaktor sulfonasi (R-102) berfungsi untuk mereaksikan lignin dengan $NaHSO_3$ menjadi sodium lignosulfonat (SLS). Campuran hasil reaksi kemudian dialirkan menuju filter (RDVF-103) untuk dihilangkan sisa lignin yang tidak bereaksi. Filtrat yang berupa larutan SLS kemudian dialirkan menuju metanol *mixer* (V-105) menggunakan pompa (P-19). Sebelum masuk ke *mixer* (V-105), larutan SLS perlu didinginkan hingga suhunya mencapai $78,32^{\circ}C$ agar suhu larutan lebih rendah dengan titik didih metanol. *Mixer* (V-105) berfungsi untuk mengendapkan $NaHSO_3$ yang tidak bereaksi di reaktor sulfonasi (R-102). Metanol diperoleh dari tangki penyimpanan (TK-108) yang dialirkan menggunakan pompa (P-110). Campuran hasil pengendapan kemudian akan dialirkan menuju filter (RDVF-104) untuk memisahkan endapan $NaHSO_3$ sehingga didapatkan filtrat larutan SLS.

2.4. Proses *Post-Treatment*

Larutan SLS kemudian dipekatkan dengan cara menguapkan pelarut menggunakan evaporator (EVA-101) yang dialirkan menggunakan pompa (P-111). Sebelum memasuki evaporator (EVA-101), larutan perlu dinaikkan suhunya terlebih dahulu menggunakan *preheater* (E-104) agar larutan masuk saat sudah mencapai suhu didihnya yaitu 87,02°C. Larutan kemudian masuk ke dalam evaporator (EVA-101) dan dipekatkan hingga memiliki kadar air 60%. Larutan SLS pekat kemudian akan dikeringkan menjadi butiran padatan dengan menggunakan *spray dryer* (SD-101). Hasil serbuk SLS kemudian akan jatuh ke *belt conveyor* (BC-103) dan dikirim menuju tangki penyimpanan produk (TK-103).

BAB III

SPESIFIKASI BAHAN

3.1. Bahan Baku

3.1.1. Tandan Kosong Kelapa Sawit

Komposisi (% massa kering) (Dewanti, 2018):

Lignin	: 19,12%
Selulosa	: 49,62%
Hemiselulosa	: 21,32%
Zat Ekstraktif	: 1,46%
Kadar Air	: 7,6%

Specific gravity : 0,7953

Harga : \$1.50/kg

3.2. Bahan Pendukung

3.2.1. Asam Sulfat

Rumus molekul : H_2SO_4

Wujud : Cair

Kemurnian : 37%

Massa molar : 98,08 g/mol

Titik didih : 270°C

Specific gravity : 1,84

Sifat : Higroskopis, korosif terhadap logam, tidak *flammable*, suhu penyimpanan < 23°C

Harga : \$235/ton

3.2.2. Etanol

Rumus molekul : $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

Wujud : Cair

Kemurnian : 70%

Massa molar : 46,07 g/mol

Titik didih : 78°C

Flash point	: 17°C
Density	: 0,805 g/ml (20°C)
LFL	: 3,1%
UFL	: 27,7%
Sifat	: <i>Highly flammable</i>
Harga	: \$600/ton

3.2.3. Natrium Bisulfit

Rumus molekul	: NaHSO ₃
Wujud	: Bubuk padat
Kemurnian	: 98%
Massa molar	: 104,07 g/mol
Specific gravity	: 1,48
Sifat	: tidak <i>flammable</i>
Harga	: \$250/ton

3.2.4. Metanol

Rumus molekul	: CH ₃ OH
Wujud	: Cair
Kemurnian	: 95% w/w
Massa molar	: 32 g/mol
Densitas	: 0,791 g/cm ³
Kelarutan	: 1.000 g/L air (20°C)
Sifat	: Iritan, permeator, <i>flammable</i>
Harga	: \$385/ton

3.2.5. Natrium Hidroksida

Rumus molekul	: NaOH
Wujud	: Padat <i>flakes</i>
Kemurnian	: 96% w/w
Massa molar	: 40 g/mol

Densitas	: 2,13 g/cm ³
Kelarutan	: 100 g/100 ml air (25°C), eksotermis
Entalpi kelarutan	: -42,59 kJ/mol
Sifat	: Higroskopis, tidak <i>flammable</i> , korosif
Harga	: \$450/ton

3.3. Produk

3.2.1. Sodium Lignosulfonat

Rumus Molekul : C₂₀H₂₄Na₂O₁₀S₂

Wujud : Bubuk padat

Massa molar : 534.5 g/mol

Titik didih : 1704°C


Titik lebur : 993°C

pH : 7,0-9,5

Moisture : 7%

Harga : US\$450/ton

DIAGRAM ALIR KUALITATIF DAN KUANTITATIF

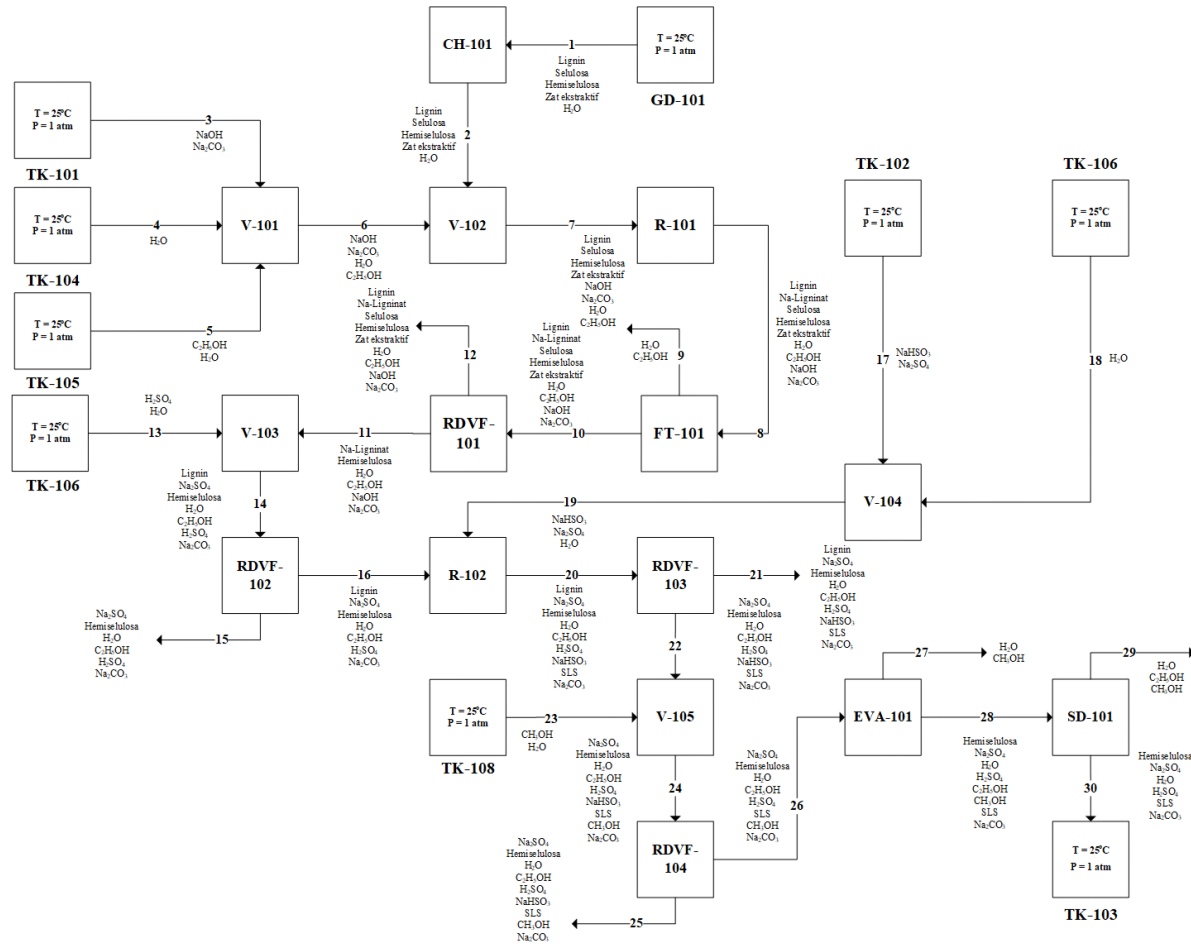

Gambar 4. Diagram Blok Kualitatif Pabrik Sodium Lignosulfonat dari Tandan Kosong Kelapa Sawit Kapasitas 20.000 Ton/Tahun



BAB V

NERACA MASSA

5.1. Neraca Massa Total

Tabel 5. Neraca Massa *Overall Input*

Kategori	<i>Input</i>	
	Komponen	Jumlah, kg/jam
Bahan Baku		
TKKS	Lignin	3463,9266
	Selulosa	8989,5417
	Hemiselulosa	3862,4955
	H ₂ O	423,9324
	Zat ekstraktif	1376,8746
<i>Cooking Liquor</i>		
NaOH	NaOH	2012,9745
	Na ₂ CO ₃	83,8739
Etanol	C ₂ H ₅ OH	43005,7631
	H ₂ O	79411,8454
Air	H ₂ O	57341,0175
<i>Sulfonasi</i>		
Natrium Bisulfit	NaHSO ₃	3375,5612
	Na ₂ SO ₄	68,8890
Air	H ₂ O	107866,4908
Bahan Penunjang: Presipitasi Lignin		
Asam Sulfat	H ₂ SO ₄	2493,9058
	H ₂ O	2565,8430
Bahan Penunjang: Pengendapan NaHSO₃		
Methanol	CH ₃ OH	59343,8264

	H ₂ O	3934,2883
Total		379621,0500

Tabel 6. Neraca Massa *Overall Output*

Kategori	<i>Output</i>	
	Komponen	Jumlah, kg/jam
Produk		
SLS	SLS	2286,8764
	Air	151,5152
	Hemiselulosa	3,8402
	H ₂ SO ₄	0,3307
	Na ₂ SO ₄	82,3566
	Na ₃ CO ₃	0,3336
Flash Tank		
Uap	H ₂ O	18738,4430
	C ₂ H ₅ OH	15213,7431
Hasil Samping Filter		
Filter 1	Lignin	909,4619
	Na-Ligninat	67,2244
	Selulosa	8989,5417
	Hemiselulosa	2917,7574
	Zat Ekstraktif	423,9324
	H ₂ O	1804,7026
	C ₂ H ₅ OH	1388,5556
	NaOH	21,7695

	Na_2CO_3	1,8141
Filter 2	Na_2SO_4	3481,3837
	Hemiselulosa	940,8562
	H_2O	84294,5959
	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	62551,4598
	H_2SO_4	81,0131
	Na_2CO_3	81,7226
Filter 3	Lignin	905,1256
	Na_2SO_4	0,1659
	Hemiselulosa	0,0077
	H_2O	215,6868
	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	0,5144
	H_2SO_4	0,0007
	NaHSO_3	5,2975
	SLS	4,6077
	Na_2CO_3	0,0007
Filter 4	Na_2SO_4	0,3168
	Hemiselulosa	0,0148
	H_2O	426,7700
	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	0,9821
	H_2SO_4	0,0013
	NaHSO_3	2652,5790
	SLS	8,7966
	CH_3OH	226,2620
	Na_2CO_3	0,0013
Uap		
Evaporasi	H_2O	108630,0342

	CH ₃ OH	58671,7435
Spray Dryer	Na ₂ SO ₄	0,4139
	Hemiselulosa	0,0193
	H ₂ O	2724,5720
	C ₂ H ₅ OH	256,5904
	H ₂ SO ₄	0,0017
	SLS	11,4918
	CH ₃ OH	445,8210
	Na ₂ CO ₃	0,0017
Total		379621,0500

5.2. Neraca Massa di Setiap Alat

5.2.1. Wood Chipper (CH-101)

Tabel 7. Neraca Massa di *Wood Chipper* (CH-101)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam
	Arus 1	Arus 2
Lignin	3463,9266	3463,9266
Selulosa	8989,5417	8989,5417
Hemiselulosa	3862,4955	3862,4955
Zat ekstraktif	423,9324	423,9324
H ₂ O	1376,8746	1376,8746
Total	18116,77082	18116,77082

5.2.2. Solution Mixer (V-101)

Tabel 8. Neraca Massa di *Solution Mixer* (V-101)

Komponen	Masuk, kg/jam			Keluar, kg/jam
	Arus 3	Arus 4	Arus 5	Arus 6
H ₂ O	0	57341,0175	43005,7631	100346,7806
Etanol	0	0	79411,8454	79411,8454
NaOH	2012,9745	0	0	2012,9745
Na ₂ CO ₃	83,8739	0	0	83,8739
Total	2096,848475	57341,01749	122417,6085	181855,4745

5.2.3. Pre-Reactor Mixer (V-102)

Tabel 9. Neraca Massa di *Mixer* (V-102)

Komponen	Masuk, kg/jam		Keluar, kg/jam
	Arus 2	Arus 6	Arus 7
Lignin	3463,9266	0	3463,9266
Selulosa	8989,5417	0	8989,5417
Hemiselulosa	3862,4955	0	3862,4955
Zat ekstraktif	423,9324	0	423,9324
H ₂ O	1376,8746	100346,7806	101723,6552
C ₂ H ₅ OH	0	79411,8454	79411,8454
NaOH	0	2012,9745	2012,9745
Na ₂ CO ₃	0	83,8739	83,8739
Total	18116,7708	181855,4745	199972,2453

5.2.4. Reaktor Delignifikasi (R-101)

Tabel 10. Neraca Massa di Reaktor Delignifikasi (R-101)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam
	Arus 8	Arus 9
Lignin	3463,9266	909,4619
Na-Ligninat	0	3108,0327
Selulosa	8989,5417	8989,5417
Hemiselulosa	3862,4955	3862,4955
Zat ekstraktif	423,9324	423,9324
H ₂ O	101723,6552	102176,5745
C ₂ H ₅ OH	79411,8454	79411,8454
NaOH	2012,9745	1006,487268
Na ₂ CO ₃	83,8739	83,8739
Total	199972,2453	199972,2453

5.2.5. Flash Tank (FT-101)

Tabel 11. Neraca Massa di *Flash Tank* (FT-101)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam	
	Arus 9	Arus 10	Arus 11
Lignin	909,4619	0	909,4619
Na-Ligninat	3108,0327	0	3108,0327
Selulosa	8989,5417	0	8989,5417
Hemiselulosa	3862,4955	0	3862,4955
Zat ekstraktif	423,9324	0	423,9324
H ₂ O	102176,5745	18738,4430	83438,1314
C ₂ H ₅ OH	79411,8454	15213,7431	64198,1023
NaOH	1006,487268	0	1006,4873
Na ₂ CO ₃	83,8739	0	83,8739
Total	199972,2453	33952,18616	166020,0592

5.2.6. Rotary Drum Vacuum Filter 1 (RDVF-101)

Tabel 12. Neraca Massa di *Filter* (RDFV-01)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam	
	Arus 11	Arus 12	Arus 13
Lignin	909,4619	0	909,4619
Na-Ligninat	3108,0327	3040,8083	67,2244
Selulosa	8989,5417	0	8989,5417
Hemiselulosa	3862,4955	944,7382	2917,7574
Zat ekstraktif	423,9324	0	423,9324
H ₂ O	83438,1314	81633,4288	1804,7026
C ₂ H ₅ OH	64198,1023	62809,5467	1388,5556
NaOH	1006,4873	984,7177	21,7695
Na ₂ CO ₃	83,8739	82,0598	1,8141
Total	166020,0592	149495,2996	16524,75959

5.2.7. Precipitation Mixer (V-103)

Tabel 13. Neraca Massa di *Precipitation Mixer* (V-103)

Komponen	Masuk, kg/jam		Keluar, kg/jam
	Arus 13	Arus 14	Arus 15
Lignin	0	0	2499,2136
Na-Ligninat	3040,8083	0	0
Na ₂ SO ₄	0	0	3495,7479
Hemiselulosa	944,7382	0	944,7382
H ₂ O	81633,4288	2565,8430	84642,3948
Etanol	62809,5467	0	62809,5467
H ₂ SO ₄	0	2493,9058	81,3474
NaOH	984,7177	0	0
Na ₂ CO ₃	82,0598	0	82,0598
Total	149495,2996	5059,748839	154555,0484

5.2.8. Rotary Drum Vacuum Filter (RDVF-02)

Tabel 14. Neraca Massa di *Rotary Drum Vacuum Filter* (F-02)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam	
	Arus 15	Arus 16	Arus 17
Lignin	2499,2136	0	2499,2136
Na ₂ SO ₄	3495,7479	3481,3837	14,3642
Hemiselulosa	944,7382	940,8562	3,8820
H ₂ O	84642,3948	84294,5959	347,7989
C ₂ H ₅ OH	62809,5467	62551,4598	258,0869
H ₂ SO ₄	81,3474	81,0131	0,3343
Na ₂ CO ₃	82,0598	81,7226	0,3372
Total	154555,0484	151431,0315	3124,016974

5.2.9. Solution Mixer (V-104)

Tabel 15. Neraca Massa di *Solution Mixer* (V-104)

Komponen	Masuk, kg/jam		Keluar, kg/jam
	Arus 18	Arus 19	Arus 20
Na ₂ SO ₄	68,8890	0	68,8890
H ₂ O	0	107866,4908	107866,4908
NaHSO ₃	3375,5612	0	3375,5612
Total	3444,450202	107866,4908	111310,9411

5.2.10. Reaktor Sulfonasi (R-102)

Tabel 16. Neraca Massa di Reaktor Sulfonasi (R-102)

Komponen	Masuk, kg/jam		Keluar, kg/jam
	Arus 17	Arus 21	Arus 22
Lignin	2499,2136	0	905,1256
Na ₂ SO ₄	14,3642	68,8890	83,2532
Hemiselulosa	3,8820	0	3,8820
H ₂ O	347,7989	107866,4908	108214,2898
C ₂ H ₅ OH	258,0869	0	258,0869
H ₂ SO ₄	0,3343	0	0,3343
NaHSO ₃	0	3375,5612	2657,8766
SLS	0	0	2311,7726
Na ₂ CO ₃	0,3372	0	0,3372
Total	3124,016974	111310,9411	114434,958

5.2.11. Rotary Drum Vacuum Filter (RDVF-103)

Tabel 17. Neraca Massa di Rotary Drum Vacuum Filter (RDVF-103)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam	
	Arus 22	Arus 23	Arus 24
Lignin	905,1256	905,1256	0
Na ₂ SO ₄	83,2532	0,1659	83,0872
Hemiselulosa	3,8820	0,0077	3,8742
H ₂ O	108214,2898	215,6868	107998,6030
C ₂ H ₅ OH	258,0869	0,5144	257,5725
H ₂ SO ₄	0,3343	0,0007	0,3336
NaHSO ₃	2657,8766	5,2975	2652,5790
SLS	2311,7726	4,6077	2307,1649
Na ₂ CO ₃	0,3372	0,0007	0,3365
Total	114434,958	1131,407043	113303,5510

5.2.12. Methanol Mixer (V-105)

Tabel 18. Neraca Massa di *Methanol Mixer* (V-105)

Komponen	Masuk, kg/jam		Keluar, kg/jam
	Arus 25	Arus 26	Arus 27
Na ₂ SO ₄	83,0872	0	83,0872
Hemiselulosa	3,8742	0	3,8742
H ₂ O	107998,6030	3934,2883	111932,8913
C ₂ H ₅ OH	257,5725	0	257,5725
H ₂ SO ₄	0,3336	0	0,3336
NaHSO ₃	2652,5790	0	2652,5790
SLS	2307,1649	0	2307,1649
CH ₃ OH	0	59343,8264	59343,8264
Na ₂ CO ₃	0,3365	0	0,3365
Total	113303,5510	63278,11477	176581,6657

5.2.13. Rotary Drum Vacuum Filter 4 (RDVF-104)

Tabel 19. Neraca Massa di *Rotary Drum Vacuum Filter* (RDVF-104)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam	
	Arus 27	Arus 28	Arus 29
Na ₂ SO ₄	83,0872	0,3168	82,7704
Hemiselulosa	3,8742	0,0148	3,8595
H ₂ O	111932,8913	426,7700	111506,1214
C ₂ H ₅ OH	257,5725	0,9821	256,5904
H ₂ SO ₄	0,3336	0,0013	0,3323
NaHSO ₃	2652,5790	2652,5790	0
SLS	2307,1649	8,7966	2298,3683
CH ₃ OH	59343,8264	226,2620	59117,5644
Na ₂ CO ₃	0,3365	0,0013	0,3352
Total	176581,6657	3315,723811	173265,9419

5.2.14. Evaporator (EVA-101)

Tabel 20. Neraca Massa di *Evaporator* (EVA-101)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam	
	Arus 30	Arus 31	Arus 32
Na ₂ SO ₄	82,7704	0	82,7704
Hemiselulosa	3,8595	0	3,8595
H ₂ O	111506,1214	108630,0342	2876,0872
C ₂ H ₅ OH	256,5904	0	256,5904
H ₂ SO ₄	0,3323	0	0,3323
SLS	2298,3683	0	2298,3683
CH ₃ OH	59117,5644	58671,7435	445,8210
Na ₂ CO ₃	0,3352	0	0,3352
Total	173265,9419	167301,7776	5964,164301

5.2.15. *Spray Dryer* (SD-101)

Tabel 21. Neraca Massa di *Spray Dryer* (SD-101)

Komponen	Masuk, kg/jam	Keluar, kg/jam	
	Arus 32	Arus 33	Arus 34
Na ₂ SO ₄	82,7704	0,4139	82,3566
Hemiselulosa	3,8595	0,0193	3,8402
H ₂ O	2876,0872	2724,5720	151,5152
C ₂ H ₅ OH	256,5904	256,5904	0,0000
H ₂ SO ₄	0,3323	0,0017	0,3307
SLS	2298,3683	11,4918	2286,8764
CH ₃ OH	445,8210	445,8210	0,0000
Na ₂ CO ₃	0,3352	0,0017	0,3336
Total	5964,164301	3438,9118	2525,2525

BAB VI

NERACA PANAS

Pehitungan neraca panas dilakukan dengan menggunakan referensi 25°C atau 298,15

K. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan panas pada setiap alat.

Suhu referensi (T_{ref}) = 25°C (298,15 K)

Satuan perhitungan = kJ/jam

6.1. Neraca Panas di Alat

6.1.1. Solution Mixer (V-101)

Tabel 22. Neraca Panas di *Mixer* (V-101)

Komponen	Masuk, kJ/jam			Keluar, kJ/jam
	Arus 3	Arus 4	Arus 5	Arus 6
NaOH	14412,9947	0	0	24111,8435
H ₂ O	0	1202525,1782	901893,8837	2314692,0561
Na ₂ CO ₃	0	0	0	372,0964
C ₂ H ₅ OH	0	0	929639,8047	1022890,694
Panas Pencampuran	2144906,0945			0
Total	3362066,6903			3362066,6903

6.1.2. Pre-Heater Reaktor Delignifikasi (E-101)

Tabel 23. Neraca Panas di Reaktor *Digester* Delignifikasi

Komponen	Masuk, kJ/jam	Keluar, kJ/jam
Lignin	219720,9522	5984213,4167
Selulosa		
Hemiselulosa		
Zat ekstraktif		
Na-Ligninat		
H ₂ O	2346452,3243	62679399,1952
C ₂ H ₅ OH	1022890,6943	30084230,4001
NaOH	24111,8435	317021,2489
Na ₂ CO ₃	372,0964	9784,6064
Kebutuhan Pemanasan	95461100,9567	0
Total	99074648,8673	99074648,8673

6.1.3. Precipitation Mixer (V-103)

Tabel 24. Neraca Panas di *Mixer* (V-103)

Komponen	Masuk, kJ/jam		Keluar, kJ/jam
	Arus 13	Arus 14	Arus 15
Lignin	647178,6669	0	629123,9653
Selulosa			
Hemiselulosa			
Zat ekstraktif			
Na-Ligninat			
H ₂ O	23211230,5138	10768,2046	27084869,4537
C ₂ H ₅ OH	10424474,0056	0	11803447,4633
NaOH	145762,8143	0	0
H ₂ SO ₄	0	3563,4695	9214,5906
Na ₂ SO ₄	0	0	427717,4334
Na ₂ CO ₃	4498,8523	0	5060,3044
Panas reaksi	5429011,7115		0
Total	39959433,2107		39959433,2107

6.1.4. Pre-Heater Larutan Bisulfit (E-102)

Tabel 25. Neraca Panas di *Heat Exchanger* (E-102)

Komponen	Masuk, kJ/jam	Keluar, kJ/jam
H ₂ O	1826707,0387	23751652,2254
NaHSO ₃	29557,2577	425624,5115
Na ₂ SO ₄	552,9208	7930,4615
Pemanas	22328389,9811	0,0000
Total	24185207,1984	24185207,1984

6.1.5. Reaktor Sulfonasi (R-102)

Tabel 26. Neraca Panas di Reaktor Sulfonasi (R-102)

Komponen	Masuk, kJ/jam		Keluar, kJ/jam
	Arus 17	Arus 21	Arus 22
Hemiselulosa	457253,0349	0	553414,6481
SLS			
H ₂ O	111292,7919	32459668,5686	32563638,1182
C ₂ H ₅ OH	48500,8290	0	45461,3872
H ₂ SO ₄	26,1309	0	24,5344
NaHSO ₃	0	425633,5234	335131,6582
Na ₂ SO ₄	1757,5077	7930,6287	9584,0558
Na ₂ CO ₃	20,7930	0	4829,4062
Total	33512083,8081		33512083,8081

6.1.6. Cooler Larutan SLS (E-103)

Tabel 27. Neraca Panas di *Heat Exchanger* (E-103)

Komponen	Masuk, kJ/jam	Keluar, kJ/jam
Hemiselulosa	397097,2316	306056,2087
SLS		
H ₂ O	32498734,0684	25040198,4716
C ₂ H ₅ OH	45370,7761	34548,7028
H ₂ SO ₄	24,4855	18,7425
NaHSO ₃	334463,6923	257782,4307
Na ₂ SO ₄	9564,9533	7361,5866
Na ₂ CO ₃	19,5208	15,0427
Kebutuhan Pendingin	-7639293,5423	0
Total	33285274,7280	33285274,7280

6.1.7. Methanol Mixer (V-105)

Tabel 28. Neraca Panas di *Mixer* (V-105)

Komponen	Masuk, kJ/jam		Keluar, kJ/jam
	Arus 25	Arus 26	Arus 27
Hemiselulosa	306056,2087	0	296029,8093
SLS			
H ₂ O	25040198,4716	0	18935094,8372
CH ₃ OH	0	82507,7924	8218891,2294
C ₂ H ₅ OH	34548,7028	0	14647,6431
H ₂ SO ₄	18,7425	0	18,1143
NaHSO ₃	257782,4307	0	249337,4800
Na ₂ SO ₄	7361,5866	0	7121,3552
Na ₂ CO ₃	15,0427	14,5573	14,5573
Total	19502263,7963		19502263,7963

6.1.8. Pre-Heater Larutan SLS (E-104)

Tabel 29. Neraca Panas di *Heat Exchanger* (E-104)

Komponen	Masuk, kJ/jam	Keluar, kJ/jam
Hemiselulosa	294901,1273	340756,9674
SLS		
H ₂ O	25006892,8767	28894668,6424
CH ₃ OH	8187554,8107	9515308,4997
C ₂ H ₅ OH	33247,0323	38644,7298
H ₂ SO ₄	26,1472	30,3196
Na ₂ SO ₄	7111,2551	8212,6356
Na ₂ CO ₃	14,5018	16,7537
Kebutuhan Pemanas	5267880,7971	0
Total	38797628,5482	38797628,5482

6.1.9. Evaporator (EVA-101)

Tabel 30. Neraca Panas di *Evaporator* (V-105)

Komponen	Masuk, kJ/jam	Keluar, kJ/jam
	Arus 30	Arus 31
Hemiselulosa	340756,9674	383005,1932
SLS		
H ₂ O	28894668,6424	837870,7559
CH ₃ OH	9515308,4997	81104,6365
C ₂ H ₅ OH	38644,7298	43684,9705
H ₂ SO ₄	30,3196	34,1882
Na ₂ SO ₄	8212,6356	9226,8096
Na ₂ CO ₃	16,7537	18,8288
Panas Penguapan	303159038,1706	0
Kebutuhan Pemanas	0	265716355,0052
Total	304513983,5534	304513983,5534

6.1.10. Spray Dryer (SD-101)

Tabel 31. Neraca Panas di *Evaporator* (V-105)

Komponen	Masuk, kJ/jam	Keluar, kJ/jam
	Arus 31	Arus 32
Hemiselulosa	383005,1932	410005,5113
SLS		
H ₂ O	837870,7559	47500,3209
CH ₃ OH	81104,6365	0,0000
C ₂ H ₅ OH	43684,9705	0,0000
H ₂ SO ₄	34,1882	36,6763
Na ₂ SO ₄	9226,8096	9874,0584
Na ₂ CO ₃	18,8288	20,1542
Panas Penguapan	6978800,6597	0
Kebutuhan Pemanas	0	6091291,9980
Total	7446237,3808	7446237,3808

BAB VII

SPESIFIKASI ALAT

1. Gudang Penyimpanan Tandan Kosong Kelapa Sawit (GP-101)

Tugas	: Menyimpan bahan baku tandan kosong kelapa sawit kering sebanyak dengan laju keluar 18116,7708 kg/jam dengan waktu penyimpanan selama 14 hari.
Jenis Alat	: <i>Indoor storage</i> persegi empat tegak, <i>flat bottom</i> , atap segitiga
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$ $T = 30^{\circ}\text{C}$
Spesifikasi	:
Padatan tertampung	$= 4.373,4409 \text{ m}^3$
Volume gudang	$= 6.297,7549 \text{ m}^3$
Tinggi gudang	$= 10 \text{ m}$
Luas Area gudang	$= 6.229,7760 \text{ m}^2$
Harga Satuan	: \$ 3.049,87
Jumlah	: 4 buah

2. Silo NaOH (TK-101)

Tugas	: Menyimpan bahan baku NaOH flakes 96% dengan laju keluar silo sebanyak 2096,8485 kg/jam dengan waktu penyimpanan selama 7 hari.
Jenis Alat	: Tangki silinder tegak dengan <i>conical hopper</i> dan <i>flat roof</i>
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$ $T = 30^{\circ}\text{C}$
Dimensi Silo	:
Diameter silo	$= 3,3082 \text{ m}$

Tinggi <i>shell</i>	= 9,9246 m
Tebal <i>cone</i>	= 0,3125 in
Tinggi <i>cone</i>	= 1,7742 m
Diameter Bukaannya Silo	= 0,3308 m
Tebal <i>shell</i>	= 0,3125 in
Bahan Konstruksi	: Stainless steel SA-240 Tipe 304
Harga Satuan	: \$19.096,98
Jumlah	: 2 buah

3. Silo NaHSO₃ (TK-102)

Tugas	: Menyimpan bahan baku NaHSO ₃ flakes 98% dengan laju aliran keluar sebanyak 3444,4502 kg/jam dengan waktu penyimpanan selama 14 hari.
Jenis Alat	: Tangki silinder tegak dengan <i>conical hopper</i> dan <i>flat roof</i>
Kondisi Operasi	: P = 1 atm T = 30°C
Dimensi Silo	:
Diameter silo	= 6,9649 m
Tinggi <i>shell</i>	= 20,8943 m
Tebal <i>cone</i>	= 0,4375 in
Tinggi <i>cone</i>	= 3,7351 m
Diameter Bukaannya Silo	= 0,6965 m
Tebal <i>shell</i>	= 0,4375 in
Bahan Konstruksi	: <i>Carbon steel</i>
Harga Satuan	: \$29.503,76
Jumlah	: 1 buah

4. Silo SLS (TK-103)

Tugas	: Menyimpan produk SLS dengan aliran masuk sebanyak 2525,2525 kg/jam dengan waktu penyimpanan selama 14 hari.
Jenis Alat	: Tangki silinder tegak dengan <i>conical hopper</i> dan <i>flat roof</i>
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$ $T = 30^{\circ}\text{C}$
Dimensi Silo	:
Diameter silo	= 5,8080 m
Tinggi <i>shell</i>	= 17,4240 m
Tebal <i>cone</i>	= 0,3125 in
Tinggi <i>cone</i>	= 3,1148 m
Diameter Bukaan Silo	= 0,5808 m
Tebal <i>shell</i>	= 3,1148 in
Bahan Konstruksi	: Stainless steel SA-240 Tipe 304
Harga Satuan	: \$26.821,60
Jumlah	: 3 buah

5. Tangki Penyimpanan Air (TK-104)

Tugas	: Menyimpan bahan baku air sebanyak 57341,0175 kg/jam selama 3 hari.
Jenis Alat	: Tangki silinder tegak dengan <i>flat bottom</i> dan <i>conical roof</i> .
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$ $T = 30^{\circ}\text{C}$
Dimensi Tangki	:
Diameter tangki	= 27,4320 m
Tinggi <i>shell</i>	= 10,9728 m
Tebal <i>shell</i>	= 1,75 in.
Tinggi <i>head</i>	= 196,5450 in

Tebal *head* = 2,0625 in.
Bahan Konstruksi : *Carbon Steel* (SA 135)
Harga Satuan : \$737.914,78
Jumlah : 1 buah

6. Tangki Penyimpanan Etanol 70% (TK-105)

Tugas : Menyimpan bahan baku etanol 70% dengan aliran keluar sebanyak 122.417,6085 kg/jam dengan waktu penyimpanan selama 7 hari.
Jenis Alat : Tangki silinder tegak dengan *flat bottom* dan *conical roof*.
Kondisi Operasi : $P = 1 \text{ atm}$
 $T = 30^{\circ}\text{C}$
Dimensi Tangki :
Diameter tangki = 27,4320 m
Tinggi *shell* = 17,0688 m
Tebal *shell* = 4,1875 in
Tinggi *head* = 144,6926 in
Tebal *head* = 1 in
Bahan Konstruksi : *Carbon Steel* (SA 135)
Harga Satuan : \$1.185.646,58
Jumlah : 3 buah

7. Tangki Penyimpanan Asam Sulfat 37% (TK-106)

Tugas : Menyimpan bahan baku asam sulfat 37% dengan aliran keluar sebanyak 5059,7488 kg/jam dengan waktu penyimpanan selama 7 hari.
Jenis Alat : Tangki silinder tegak dengan *flat bottom* dan *conical roof*.
Kondisi Operasi : $P = 1 \text{ atm}$
 $T = 26^{\circ}\text{C}$

Dimensi Tangki	:	
Diameter tangki	=	15,24 m
Tinggi <i>shell</i>	=	5,4864 m
Tebal <i>shell</i>	=	0,5625 in
Tinggi <i>head</i>	=	80,3848 in.
Tebal <i>head</i>	=	0,5625 in
Bahan Konstruksi	:	<i>Stainless Steel 316 (SA 336)</i>
Harga Satuan	:	\$503,789.88
Jumlah	:	1 buah

8. Tangki Penyimpanan Air (TK-107)

Tugas	:	Menyimpan bahan baku air dengan aliran keluar sebanyak 107.866,4908 kg/jam dengan waktu penyimpanan selama 3 hari.
Jenis Alat	:	Tangki silinder tegak dengan <i>flat bottom</i> dan <i>conical roof</i> .
Kondisi Operasi	:	P = 1 atm T = 30°C
Dimensi Tangki	:	
Diameter tangki	=	36,5760 m
Tinggi <i>shell</i>	=	12,8016 m
Tebal <i>shell</i>	=	1,625 in.
Tinggi <i>head</i>	=	192,9234 in
Tebal <i>head</i>	=	5,75 in.
Bahan Konstruksi	:	<i>Carbon Steel (SA 135)</i>
Harga Satuan	:	\$1,185,646.58
Jumlah	:	1 buah

9. Tangki Penyimpanan Metanol (TK-108)

Tugas	: Menyimpan bahan baku metanol 95% sebanyak 63278,1148 kg/jam selama 7 hari.
Jenis Alat	: Tangki silinder tegak dengan <i>flat bottom</i> dan <i>conical roof</i> .
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$ $T = 30^{\circ}\text{C}$
Dimensi Tangki	:
Diameter tangki	= 30,48 m
Tinggi <i>shell</i>	= 12,8016 m
Tebal <i>shell</i>	= 2,6875 in
Tinggi <i>head</i>	= 160,7695 in
Tebal <i>head</i>	= 9,8125 in
Bahan Konstruksi	: <i>Carbon Steel</i> (SA 135)
Harga Satuan	: \$935.400,41
Jumlah	: 2 buah

10. Belt Conveyor (BC-101)

Tugas	: Mengangkut tandan kosong kelapa sawit sebanyak 18.116,7778 kg/jam dari gudang penyimpanan (GP-101) menuju <i>woodchipper</i> (CH-101).
Jenis Alat	: <i>Centrifugal Discharge</i>
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$ $T = 30^{\circ}\text{C}$
Spesifikasi	:
Panjang <i>conveyor</i>	= 40 m
Lebar <i>belt</i>	= 10 in
Kecepatan <i>Belt</i>	= 83,0352 fpm

Power = 0,70 hp
Harga Satuan : \$2.198,36
Jumlah : 1 buah

11. Belt Conveyor (BC-102)

Tugas : Mengangkut tandan kosong kelapa sawit sebanyak 18116,7778 kg/jam dari *woodchipper* (CH-101) menuju *mixer* (V-102)
Jenis Alat : *Centrifugal Discharge*
Kondisi Operasi : $P = 1 \text{ atm}$
 $T = 30^\circ\text{C}$
Spesifikasi :
Panjang *conveyor* = 23,4164 m
Lebar *belt* = 42 in
Kecepatan *Belt* = 100 fpm
Power = 3 hp
Harga Satuan : \$6.595,07
Jumlah : 1 buah

12. Belt Conveyor (BC-103)

Tugas : Mengangkut produk SLS sebanyak 2.525,2525 kg/jam dari *spray dryer* (SD-101) menuju Silo SLS (TK-103).
Jenis Alat : *Centrifugal Discharge*
Kondisi Operasi : $P = 1 \text{ atm}$
 $T = 30^\circ\text{C}$
Spesifikasi :
Panjang *conveyor* = 13,9442 m
Lebar *belt* = 14 in
Kecepatan *Belt* = 100 fpm

Power = 0,5 hp
Harga Satuan : \$1.221,31
Jumlah : 1 buah

13. Screw Conveyor (SC-101)

Tugas : Menangkut padatan sodium hidroksida (NaOH dengan pengotor Na_2CO_3) sebanyak 2.096,8485 kg/jam dari Silo NaOH (TK-101) menuju Solution Mixer (V-101)

Jenis Alat : *Screw Conveyor with Bronze Bearing*

Kondisi Operasi : $P = 1 \text{ atm}$
 $T = 30^\circ\text{C}$

Spesifikasi :

Panjang *conveyor* = 30 m
Diameter *conveyor* = 9 in
Kecepatan *conveyor* = 32 rpm
Power = 2 hp
Harga Satuan : \$10.625,39
Jumlah : 1 buah

14. Screw Conveyor (SC-102)

Tugas : Mengangkut padatan sodium bisulfit (NaHSO_3 dengan pengotor Na_2SO_4) sebanyak 3.444,4502 kg/jam dari Silo NaHSO_3 (TK-102) menuju Solution Mixer (V-104)

Jenis Alat : *Screw Conveyor with Bronze Bearing*

Kondisi Operasi : $P = 1 \text{ atm}$
 $T = 30^\circ\text{C}$

Spesifikasi :

Panjang *conveyor* = 30 m

Diameter *conveyor* = 6 in
 Kecepatan *conveyor* = 1 rpm
 Power = 2 hp
 Harga Satuan : \$15.144,23
 Jumlah : 1 buah

15. Pre-Heater Reaktor Delignidikasi (E-101)

Tugas : Memanaskan campuran tandan kosong kelapa sawit dan *cooking liquor* sebanyak 199.972,2453 kg/jam sebelum masuk ke dalam reaktor delignifikasi (R-101).

Jenis Alat : *Shell and Tube 1-1 Heat Exchanger*

Harga Alat : \$333,905.83

Jumlah : 1 buah

<i>Layout Heat Exchanger</i>			
<i>Shell Side</i>		<i>Tube Side</i>	
ID	31 in	L	24 ft
<i>Baffle Space</i>	9,3 in	Nt	472 tube
Passes	1	OD	1 in
		BWG	18
		ID	0,902
		<i>Pitch</i>	1 ¼ in triangular pitch
		<i>Passes</i>	1

<i>Hot Fluid Tube Side</i>		<i>Cold Fluid Shell Side</i>
34070,1362	Massa, kg/jam	199972,2453
230	T _{in} , °C	30
230	T _{out} , °C	170
27,63	Tekanan, atm	11
<i>Thermal Design</i>		
Q	22328389,9811 kJ/jam	

LMTD	88,3960 °F
A	798,0465 ft ²
U _C	431,1082 Btu/jam/ft ² /°F
U _D	287,2154 Btu/jam/ft ² /°F
Rd <i>calculated</i>	0,0012 jam.ft ² .°F/Btu
Rd <i>required</i>	0,0010 jam.ft ² .°F/Btu
ΔP <i>calculated</i>	1,1289 psi
ΔP <i>allowed</i>	10 psi

16. Pre-Heater Larutan Bisulfit (E-102)

Tugas	: Memanaskan larutan bisulfit sebanyak 111310,9411 kg/jam ke suhu reaksi 97°C sebelum masuk ke dalam reaktor sulfonasi (R-102).
Jenis Alat	: <i>Shell and Tube 1-1 Heat Exchanger</i>
Harga Alat	: \$184,539.76
Jumlah	: 1 buah

<i>Layout Heat Exchanger</i>			
<i>Shell Side</i>		<i>Tube Side</i>	
ID	21,25 in	L	26 ft
<i>Baffle Space</i>	6,375 in	Nt	199 tube
Passes	1	OD	1 in
		BWG	12
		ID	0,782
		<i>Pitch</i>	1 ¼ in triangular pitch
		<i>Passes</i>	1

<i>Hot Fluid Tube Side</i>		<i>Cold Fluid Shell Side</i>
8251,9016	Massa, kg/jam	111310,9411
120	T _{in} , °C	30
120	T _{out} , °C	97
1,96	Tekanan, atm	1
<i>Thermal Design</i>		
Q	95461100,9567 kJ/jam	
LMTD	213,8030 °F	
A	2821,2780 ft ²	

U_C	725,4004 Btu/jam/ft ² /°F
U_D	142,6971 Btu/jam/ft ² /°F
$R_d \text{ calculated}$	0,0056 jam.ft ² .°F/Btu
$R_d \text{ required}$	0,0010 jam.ft ² .°F/Btu
$\Delta P \text{ calculated}$	1,6244 psi
$\Delta P \text{ allowed}$	10 psi

17. Cooler Larutan SLS (E-103)

Tugas : Memdinginkan larutan SLS sebanyak 113303,5510 kg/jam ke suhu 78,32°C sebelum masuk ke dalam *mixer* metanol (V-105).

Jenis Alat : *Shell and Tube 1-1 Heat Exchanger*

Harga Alat : \$101,246.50

Jumlah : 1 buah

Layout Heat Exchanger			
Shell Side		Tube Side	
ID	12 in	L	16 ft
<i>Baffle Space</i>	4,575 in	Nt	55 tube
Passes	1	OD	1 in
		BWG	18
		ID	0,902
		<i>Pitch</i>	1 ¼ in triangular pitch
		<i>Passes</i>	1

Hot Fluid Tube Side		Cold Fluid Shell Side
113303,5510	Massa, kg/jam	78576,3778
97	T_{in} , °C	30
78,32	T_{out} , °C	40
1	Tekanan, atm	1
Thermal Design		
Q	7639293,5423 kJ/jam	
LMTD	94,5730 °F	
A	218,7472 ft ²	

U_C	590,9776 Btu/jam/ft ² /°F
U_D	332,3221 Btu/jam/ft ² /°F
$R_d \text{ calculated}$	0,0013 jam.ft ² .°F/Btu
$R_d \text{ required}$	0,0010 jam.ft ² .°F/Btu
$\Delta P \text{ calculated}$	1,6244 psi
$\Delta P \text{ allowed}$	10 psi

18. Pre-Heater Larutan SLS (E-104)

Tugas	: Memanaskan larutan SLS sebanyak 173265,9419 kg/jam ke suhu 87,0171°C sebelum masuk ke dalam <i>evaporator</i> (EVA-101).
Jenis Alat	: <i>Shell and Tube 1-1 Heat Exchanger</i>
Harga Alat	: \$123,352.19
Jumlah	: 1 buah

<i>Layout Heat Exchanger</i>			
<i>Shell Side</i>		<i>Tube Side</i>	
ID	17,25 in	L	12 ft
<i>Baffle Space</i>	5,175 in	Nt	112 tube
Passes	1	OD	1 in
		BWG	8
		ID	0,67
		<i>Pitch</i>	1 ¼ in square pitch
		<i>Passes</i>	1

<i>Hot Fluid Tube Side</i>		<i>Cold Fluid Shell Side</i>
1946,8504	Massa, kg/jam	173265,9419
120	T_{in} , °C	30
120	T_{out} , °C	40
1,96	Tekanan, atm	1
<i>Thermal Design</i>		
Q	5267880,7971 kJ/jam	
LMTD	68,3289 °F	
A	365,3645 ft ²	
U_C	676,4098 Btu/jam/ft ² /°F	
U_D	207,6770 Btu/jam/ft ² /°F	

$R_d \text{ calculated}$	0,0033 jam.ft ² .°F/Btu
$R_d \text{ required}$	0,0030 jam.ft ² .°F/Btu
$\Delta P \text{ calculated}$	0,9294 psi
$\Delta P \text{ allowed}$	10 psi

19. Pompa 1 (P-101)

Tugas : Memompa air sebanyak 63.075,1192 kg/jam dari tangki penyimpanan TK-104 menuju Mixer (V-101)

Jenis Alat : Pompa sentrifugal, *mixed flow impeller*

Kondisi Operasi : Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 30^\circ\text{C}$

Keluar : $P_2 = 1,3 \text{ atm}$; $T_2 = 30^\circ\text{C}$

Spesifikasi Pipa :

Bahan = *Carbon Steel*

NPS = 6 in

Spesifikasi Pompa :

Total head = 3.3163 m

Motor = 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz

Putaran spesifik = 4.918 rpm

Daya motor = 3 hp

Harga Satuan : \$15.266,36

Jumlah : 1 buah

20. Pompa 2 (P-102)

Tugas : Memompa etanol sebanyak 122.417,6085 kg/jam dari tangki penyimpanan TK-105 menuju Mixer (V-101)

Jenis Alat : Pompa sentrifugal, *mixed flow impeller*

Kondisi Operasi : Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 30^\circ\text{C}$

Keluar : $P_2 = 1,3 \text{ atm}$; $T_2 = 30^\circ\text{C}$

Spesifikasi Pipa :

Bahan = *Carbon steel*

NPS = 6 in

Spesifikasi Pompa :

Total *head* = 7,9233 m

Motor = 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz

Putaran spesifik = 6.664 rpm

Daya motor = 9 hp

Harga Satuan : \$15.266,36

Jumlah : 1 buah

21. Pompa 3 (P-103)

Tugas : Memompa *cooking liquor* (Larutan NaOH+Etanol) sebanyak 181855,4745 kg/jam dari Mixer (V-101) menuju Mixer (V-102)

Jenis Alat : Pompa sentrifugal, *mixed flow impeller*

Kondisi Operasi :

Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 30^\circ\text{C}$

Keluar : $P_2 = 1,2 \text{ atm}$; $T_2 = 30^\circ\text{C}$

Spesifikasi Pipa :

Bahan = *Stainless steel*

NPS = 8 in

Spesifikasi Pompa :

Total *head* = 6,0285 m

Motor = 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz

Putaran spesifik = 9.673 rpm

Daya motor = 7,5 hp

Harga Satuan : \$23.693,39

Jumlah : 1 buah

22. Pompa 4 (P-104)

Tugas	:	Memompa campuran <i>cooking liquor</i> (Larutan NaOH+Etanol) dan TKKS sebanyak 199.972,2453 kg/jam dari Mixer (V-102) menuju Reaktor Delignifikasi (R-101)
Jenis Alat	:	Pompa sentrifugal, <i>process pumps impeller</i>
Kondisi Operasi	:	Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 30^\circ\text{C}$ Keluar : $P_2 = 11 \text{ atm}$; $T_2 = 30^\circ\text{C}$
Spesifikasi Pipa	:	
Bahan	=	<i>Stainless steel</i>
NPS	=	8
Spesifikasi Pompa	:	
Total head	=	120,2522 m
Motor	=	220 V-AC, 3 fase, 50 Hz
Putaran spesifik	=	1.096 rpm
Daya motor	=	162 hp
Harga Satuan	:	\$23.693,39
Jumlah	:	2 buah

23. Pompa 5 (P-105)

Tugas	:	Memompa hasil filtrat RDVF-101 sebanyak 149.495,2996 kg/jam menuju <i>Precipitation Mixer</i> (V-102)
Jenis Alat	:	Pompa sentrifugal, <i>axial flow impeller</i>
Kondisi Operasi	:	Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 93,0432^\circ\text{C}$ Keluar : $P_2 = 1,4 \text{ atm}$; $T_2 = 93,0432^\circ\text{C}$
Spesifikasi Pipa	:	
Bahan	=	<i>Stainless Steel</i>
NPS	=	8 in

Spesifikasi Pompa	:
Total <i>head</i>	= 3,1382 m
Motor	= 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz
Putaran spesifik	= 10.555 rpm
Daya motor	= 2 HP
Harga Satuan	: \$23.693,39
Jumlah	: 2 buah

24. Pompa 6 (P-106)

Tugas	:	Memompa larutan H_2SO_4 37% sebanyak 5.059,7488 kg/jam menuju <i>Precipitation Mixer</i> (V-103)
Jenis Alat	:	Pompa sentrifugal, <i>feed pumps impeller</i>
Kondisi Operasi	:	Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 25^\circ\text{C}$ Keluar : $P_2 = 1,2 \text{ atm}$; $T_2 = 25^\circ\text{C}$
Spesifikasi Pipa	:	
Bahan		= <i>Stainless steel</i>
NPS		= 1 in
Spesifikasi Pompa	:	
Total <i>head</i>		= 27,2719 m
Motor		= 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz
Putaran spesifik		= 432 rpm
Daya motor		= 2 hp
Harga Satuan	:	\$6.635,81
Jumlah	:	1 buah

25. Pompa 7 (P-107)

Tugas	: Memompa air dari tangki penyimpanan sebanyak 107.866,4908 kg/jam menuju Mixer (V-104)
Jenis Alat	: Pompa sentrifugal, <i>mixed flow impeller</i>
Kondisi Operasi	: Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 30^\circ\text{C}$ Keluar : $P_2 = 1,2 \text{ atm}$; $T_2 = 30^\circ\text{C}$
Spesifikasi Pipa	:
Bahan	= <i>Carbon steel</i>
NPS	= 6
Spesifikasi Pompa	:
Total head	= 8,5880
Motor	= 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz
Putaran spesifik	= 5.377 rpm
Daya motor	= 7,5 hp
Harga Satuan	: \$15.266,36
Jumlah	: 1 buah

26. Pompa 8 (P-108)

Tugas	: Memompa larutan natrium bisulfit (NaHSO_3) sebanyak 111.310,9411 kg/jam dari Mixer (V-104) menuju reaktor sulfonasi (R-102)
Jenis Alat	: Pompa sentrifugal, <i>mixed flow impeller</i>
Kondisi Operasi	: Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 30^\circ\text{C}$ Keluar : $P_2 = 1,2 \text{ atm}$; $T_2 = 30^\circ\text{C}$
Spesifikasi Pipa	:
Bahan	= <i>Carbon steel</i>
NPS	= 6 in
Spesifikasi Pompa	:

Total <i>head</i>	= 5,4350 m
Motor	= 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz
Putaran spesifik	= 7,661 rpm
Daya motor	= 5 hp
Harga Satuan	: \$15.266,36
Jumlah	: 1 buah

27. Pompa 9 (P-109)

Tugas	: Memompa filtrat hasil <i>Rotary Drum Vacuum Filter</i> (RDVF-103) sebanyak 113.303,5510 kg/jam menuju <i>Methanol Mixer</i> (V-105)
Jenis Alat	: Pompa sentrifugal, <i>mixed flow impeller</i>
Kondisi Operasi	: Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 97^\circ\text{C}$ Keluar : $P_2 = 1,2 \text{ atm}$; $T_2 = 97^\circ\text{C}$
Spesifikasi Pipa	:
Bahan	= <i>Stainless steel</i>
NPS	= 4 in
Spesifikasi Pompa	:
Total <i>head</i>	= 5,5536 m
Motor	= 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz
Putaran spesifik	= 5.594,31 rpm
Daya motor	= 3 hp
Harga Satuan	: \$15,022.10
Jumlah	: 2 buah

28. Pompa 10 (P-110)

Tugas	: Memompa larutan metanol dari tangki penyimpanan sebanyak 63.278,1148 kg/jam menuju metanol mixer (V-105)
-------	--

Jenis Alat	:	Pompa sentrifugal, <i>mixed flow impeller</i>
Kondisi Operasi	:	Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 30^\circ\text{C}$
	:	Keluar : $P_2 = 1,2 \text{ atm}$; $T_2 = 30^\circ\text{C}$
Spesifikasi Pipa	:	
Bahan		= <i>Stainless steel</i>
NPS		= 6
Spesifikasi Pompa	:	
Total head		= 6,6133
Motor		= 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz
Putaran spesifik		= 5.686 rpm
Daya motor		= 3 hp
Harga Satuan	:	\$15.266,36
Jumlah	:	1 buah

29. Pompa 11 (P-111)

Tugas	:	Memompa cairan filtrat (RDVF-104) sebanyak 173.265,9419 kg/jam menuju <i>heat exchanger</i> (E-104)
Jenis Alat	:	Pompa sentrifugal, <i>mixed flow impeller</i>
Kondisi Operasi	:	Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 80,4928^\circ\text{C}$
	:	Keluar : $P_2 = 1 \text{ atm}$; $T_2 = 80,4928^\circ\text{C}$
Spesifikasi Pipa	:	
Bahan		= <i>Stainless steel</i>
NPS		= 6 in.
Spesifikasi Pompa	:	
Total head		= 3,5257 m
Motor		= 220 V-AC, 3 fase, 50 Hz
Putaran spesifik		= 10,191.22 rpm

Daya motor = 3 hp
 Harga Satuan : \$19.633,07
 Jumlah : 2 buah

30. Pompa 12 (P-112)

Tugas : Memompa cairan pekat hasil evaporator sebanyak 5.964,1640 kg/jam menuju *Spray dryer* (SD-101) sehingga dapat diproses menjadi *powder*
 Jenis Alat : *Positive discharge pump*
 Kondisi Operasi : Masuk : $P_1 = 1 \text{ atm}$; $T_1 = 176,89^\circ\text{C}$
 Keluar : $P_2 = 18 \text{ atm}$; $T_2 = 176,89^\circ\text{C}$
 Harga Satuan : \$51,172.84
 Jumlah : 1 buah

31. Reaktor Delignifikasi (R-101)

Tugas : Mereaksikan lignin sebanyak 3463,9266 kg/jam dengan senyawa NaOH berlebih sebanyak 2012,9745 kg/jam sehingga lignin dapat terisolasi dan diperoleh senyawa Na-Ligninat. *Yield* dari reaksi ini sebesar 14,1%
 Jenis Alat : Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (isothermal)
 Kondisi Operasi : $P = 11 \text{ atm}$; $T = 170^\circ\text{C}$
 Dimensi reaktor :
 Diameter (OD) = 108 in
 Tinggi *shell* = 162 in
 Tebal *Shell* = 1,25 in
 Tinggi *head* = 30,625 in
 Jenis *head* = *elliptical flanged and dished head*

Spesifikasi Pengaduk :

Jenis	= <i>flat blade turbine impeller</i>
Diameter <i>impeller</i>	= 35,2 in
Lebar <i>impeller</i>	= 7,03 in
Putaran Pengaduk	= 85 rpm
Jumlah Pengaduk	= 1 buah
Motor	= 3 hp
Harga Satuan	: \$2,005,022.66
Jumlah	: 1 buah

32. Reaktor Sulfonasi (R-102)

Tugas : Mereaksikan lignin sebanyak 2499,2136 kg/jam dengan senyawa NaHSO_3 berlebih sebanyak 3375,5612 kg/jam sehingga dihasilkan SLS sebanyak 2311,7226 kg/jam. *Yield* dari reaksi ini sebesar 92,5%

Jenis Alat : Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (isothermal)

Kondisi Operasi : $P = 1 \text{ atm}$; $T = 97^\circ\text{C}$

Dimensi reaktor :

Diameter (OD)	= 132 in
Tinggi <i>shell</i>	= 198 in
Tebal <i>Shell</i>	= 0,4375 in
Tinggi <i>head</i>	= 22,43 in
Jenis <i>head</i>	= <i>torispherical head</i>

Spesifikasi Pengaduk :

Jenis	= <i>flat blade turbine impeller</i>
Diameter <i>impeller</i>	= 43,7083 in.
Lebar <i>impeller</i>	= 8,7417 in.

Putaran Pengaduk	= 73 rpm
Jumlah Pengaduk	= 2 buah
Motor	= 7,5 hp
Harga Satuan	: \$1,165,861.38
Jumlah	: 1 buah

33. Solution Mixer 1 (V-101)

Tugas : Mencampurkan Natrium Hidroksida (NaOH) sebanyak 2096,8485 kg/jam dengan air (H₂O) sebanyak 57.341,0175 kg/jam dan etanol (C₂H₅OH) sebanyak 122.417,6085 kg/jam

Jenis Alat : Tangki silinder vertikal dengan *torispherical head*

Kondisi Operasi : P = 1 atm; T = 30°C

Spesifikasi *shell* :

Tebal *shell* = 0,3125 in

Tinggi *Shell* = 5,1206 m

Diameter = 4,2672 m

Spesifikasi *head* :

Tebal *head* = 0,5 in

Tinggi *head* = 0,8896 m

Spesifikasi Pengaduk :

Jenis = *flat blade turbine impeller*

Diameter *impeller* = 55,6667 in

(Di)

Lebar *impeller* (L) = 11,1333 in

Putaran Pengaduk = 56 rpm

Jumlah Pengaduk = 2 buah

Motor	= 7,5 hp
Bahan konstruksi	: <i>Stainless steel</i>
Harga Satuan	: \$12,579.48
Jumlah	: 1 buah

34. *Pre-Reactor Mixer (V-102)*

Tugas	: Mencampurkan <i>Cooking Liquor</i> dari V-101 sebanyak 181.855,4745 kg/jam dengan TKKS sebanyak 18.116,7708 kg/jam sebelum dialirkan ke Reaktor Delignifikasi (R-101)
Jenis Alat	: Tangki silinder vertikal dengan <i>torispherical head</i>
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$
Spesifikasi <i>shell</i>	:
Tebal <i>shell</i>	= 0,3125 in
Tinggi <i>Shell</i>	= 5,1206 m
Diameter	= 4,2672 m
Spesifikasi <i>head</i>	:
Tebal <i>head</i>	= 0,5 in
Tinggi <i>head</i>	= 0,8896 m
Spesifikasi Pengaduk	:
Jenis	= <i>flat blade turbine impeller</i>
Diameter <i>impeller</i>	= 55,6667 in
(Di)	
Lebar <i>impeller</i> (L)	= 11,1333 in
Putaran Pengaduk	= 56 rpm
Jumlah Pengaduk	= 2 buah
Motor	= 7,5 hp

Bahan konstruksi : *Stainless steel*
 Harga Satuan : \$12,579.48
 Jumlah : 1 buah

35. *Precipitation Mixer (V-103)*

Tugas : Mencampurkan larutan H_2SO_4 sebanyak 5.059,7488 kg/jam dengan filtrat I 149.945,2996 kg/jam untuk mengendapkan lignin sebelum dialirkan ke RD

Jenis Alat : Tangki silinder vertikal dengan *torispherical head*

Kondisi Operasi : $P = 1 \text{ atm}$; $T = 93,04^\circ\text{C}$

Spesifikasi *shell* :

Tebal *shell* = 0,4375 in
 Tinggi *Shell* = 5,4864 m
 Diameter = 4,5720 m

Spesifikasi *head* :

Tebal *head* = 0,625 in
 Tinggi *head* = 0,8835 m

Spesifikasi Pengaduk :

Jenis = *flat blade turbine impeller*
 Diameter *impeller* = 59,5833 in
 (Di)
 Lebar *impeller* (L) = 11,9167 in
 Putaran Pengaduk = 52 rpm
 Jumlah Pengaduk = 2 buah
 Motor = 8 hp

Bahan konstruksi : *Stainless steel 316 type 316*
 Harga Satuan : \$13,068.00
 Jumlah : 1 buah

36. *Solution Mixer (V-104)*

Tugas	: Mencampurkan NaHSO_3 (dengan pengotor berupa Na_2SO_4) sebanyak 3.444,4502 kg/jam dengan air sebanyak 107.866,4908 kg/jam sebelum dialirkan ke Reaktor Sulfonasi (R-102)
Jenis Alat	: Tangki silinder vertikal dengan <i>torispherical head</i>
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$; $T = 30^\circ\text{C}$
Spesifikasi <i>shell</i>	:
Tebal <i>shell</i>	= 0,625 in
Tinggi <i>Shell</i>	= 4,0234 m
Diameter	= 3,3528 m
Spesifikasi <i>head</i>	:
Tebal <i>head</i>	= 0,625 in
Tinggi <i>head</i>	= 0,6466 m
Spesifikasi Pengaduk	:
Jenis	= <i>flat blade turbine impeller</i>
Diameter <i>impeller</i>	= 43,5833 in
(Di)	
Lebar <i>impeller</i> (L)	= 8,7167 in
Putaran Pengaduk	= 73 rpm
Jumlah Pengaduk	= 2 buah
Motor	= 7,5 hp
Bahan konstruksi	: <i>Carbon steel SA-53 Grade A</i>
Harga Satuan	: \$12,579.48
Jumlah	: 1 buah

37. *Methanol Mixer (V-105)*

Tugas	: Mencampurkan larutan metanol (CH_3OH) sebanyak 63.278,1148 kg/jam dengan filtrat RDFV-103 sebanyak 113.303,5510 kg/jam untuk mengendapkan NaHSO_3 yang tidak bereaksi pada reaktor sulfonasi (R-102)
Jenis Alat	: Tangki silinder vertikal dengan <i>torispherical head</i>
Kondisi Operasi	: $P = 1 \text{ atm}$; $T = 80,49^\circ\text{C}$
Spesifikasi <i>shell</i>	:
Tebal <i>shell</i>	= 0,375 in
Tinggi <i>Shell</i>	= 5,1206 m
Diameter	= 4,2672 m
Spesifikasi <i>head</i>	:
Tebal <i>head</i>	= 0,625 in
Tinggi <i>head</i>	= 35,0672 m
Spesifikasi Pengaduk	:
Jenis	= <i>flat blade turbine impeller</i>
Diameter <i>impeller</i>	= 55,5833 in
(Di)	
Lebar <i>impeller</i> (L)	= 11,1167 in
Putaran Pengaduk	= 56 rpm
Jumlah Pengaduk	= 2 buah
Motor	= 7,5 hp
Bahan konstruksi	: <i>Stainless steel 336 type 316</i>
Harga Satuan	: \$12,579.48
Jumlah	: 1 buah

38. Rotary Drum Vacuum Filter 1 (RDVF-101)

Tugas	: Memisahkan padatan dari <i>slurry</i> keluar FT-101 sebanyak 166.020,0592 kg/jam menjadi <i>cake</i> sebanyak 16.524,7596 kg/jam dan filltrat sebanyak 149.495,2996 kg/jam
Kondisi Operasi	:
Tekanan luar	= 1 atm
Tekanan drum	= 0,4345 atm
Suhu	= 93,04°C
Tebal <i>cake</i>	: 3,5 in
Waktu rotasi	: 1 rpm
Luas filter	: 912 ft ²
Panjang	: 24 ft
Diameter	: 12 ft
Laju udara vakum	: 46,83 m ³ /s
Daya <i>blower</i>	: 6568,56 hp
Harga Satuan	: \$ 4,253,207.90
Jumlah	: 2 buah

39. Rotary Drum Vacuum Filter 2 (RDVF-102)

Tugas	: Memisahkan padatan dari <i>slurry</i> keluar V-103 sebanyak 154.555,0484 kg/jam menjadi <i>cake</i> sebanyak 3.124,0170 kg/jam dan filltrat sebanyak 151.431,0315 kg/jam
Kondisi Operasi	:
Tekanan luar	= 1 atm
Tekanan drum	= 0,4345 atm
Suhu	= 101,57°C
Tebal <i>cake</i>	: 3,5 in

Waktu rotasi	: 1,15 rpm
Luas filter	: 684 ft ²
Panjang	: 18 ft
Diameter	: 12 ft
Laju udara vakum	: 26,48 m ³ /s
Daya <i>blower</i>	: 3800,42 hp
Harga Satuan	: \$3,420,885.95
Jumlah	: 1 buah

40. Rotary Drum Vacuum Filter 3 (RDVF-103)

Tugas	: Memisahkan padatan dari <i>slurry</i> keluar R-102 sebanyak 114.434,9580 kg/jam menjadi <i>cake</i> sebanyak 1.131,4070 kg/jam dan filtrat sebanyak 113.303,5510 kg/jam
Kondisi Operasi	:
Tekanan luar	= 1 atm
Tekanan drum	= 0,6016 atm
Suhu	= 97°C
Tebal <i>cake</i>	: 2 in
Waktu rotasi	: 1,5 rpm
Luas filter	: 496 ft ²
Panjang	: 16 ft
Diameter	: 10 ft
Laju udara vakum	: 14,60 m ³ /s
Daya <i>blower</i>	: 1203 hp
Harga Satuan	: \$2,682,116.26
Jumlah	: 1 buah

41. Rotary Drum Vacuum Filter 4 (RDVF-104)

Tugas	: Memisahkan padatan dari <i>slurry</i> keluar V-105 sebanyak 176.581,6657 kg/jam menjadi <i>cake</i> sebanyak 3.315,7238 kg/jam dan filtrat sebanyak 173.265,9419 kg/jam
Kondisi Operasi	:
Tekanan luar	= 1 atm
Tekanan drum	= 0,6684 atm
Suhu	= 80,49°C
Tebal <i>cake</i>	: 3 in
Waktu rotasi	: 1,5 rpm
Luas filter	: 400 ft ²
Panjang	: 16 ft
Diameter	: 8 ft
Laju udara vakum	: 17,92 m ³ /s
Daya <i>blower</i>	: 1101,2 hp
Harga Satuan	: \$2,279,084.35
Jumlah	: 1 buah

42. Evaporator (EVA-101)

Tugas	: Memekatkan larutan SLS sebanyak 173265,9419 kg/jam menjadi larutan dengan kadar air 60% sebelum masuk ke dalam <i>spray dryer</i> (SD-101).
Jenis Alat	: <i>Falling Film Evaporator with 6 effect backwardfeed</i>
Jumlah	: 6 effect
Kondisi Operasi	: T <i>input</i> fluida dingin = 87,0193°C = 188,6347°F
	T <i>output</i> fluida dingin = 264,2232°C = 507,6018 °F
	T <i>input</i> fluida panas = 300,0000°C = 572,0000°F
	T <i>output</i> fluida panas = 87,0193°C = 188,6347°

<i>Effect</i>	<i>Boiling point, °F</i>	<i>U, BTU/(jam ft² °F)</i>	<i>A, ft²</i>	<i>Harga Satuan</i>
6	189,0400	546,1576	4856,0422	\$ 534,566.86
5	215,9832	600,0000	4900,8868	\$ 537,009.48
4	240,7148	579,9238	4939,0735	\$ 540,673.41
3	266,5917	490,6828	4969,7239	\$ 541,161.93
2	297,8628	319,8428	5016,2543	\$ 545,314.38
1/Produk	359,2054	67,8599	5068,7440	\$ 548,856.17

43. Spray Dryer (SD-101)

Tugas	: Membentuk <i>powder</i> dari <i>slurry</i> sebanyak 5.964,1643 kg/jam dengan total hasil bawah (produk SLS) sebesar 2.525,2525 kg/jam dengan cara mengontakkan <i>slurry</i> dengan udara panas secara <i>cocurrent</i>
Jenis	: <i>Co-current standard chamber, single point discharge with nozzle atomizer</i>
Kondisi Operasi	: 1 atm, 81,39 – 176,89°C
Bahan Konstruksi	: <i>Stainless steel SA-167</i>
Volume	: 345,8183 m ³
Dimensi	:
Diameter (OD)	: 4,6825 m
Tinggi <i>shell</i>	: 14,6749 m
Tebal <i>shell</i>	: 0,625 in
Jenis <i>isolator</i>	: <i>fiberglass</i>
Tebal <i>isolator</i>	: 20,14 mm
Harga Satuan	: \$1,296,105.29
Jumlah	: 1 buah

BAB VIII

UTILITAS

Pada pabrik sodium lignosulfonat dari tandan kosong kelapa sawit dengan kapasitas 20.000 ton/tahun, akan dibangun unit utilitas yang berfungsi untuk menyediakan bahan pendukung untuk memenuhi dan memastikan pabrik dapat berjalan dengan baik. Unit utilitas terbagi menjadi beberapa unit sebagai berikut:

1. Unit Penyedia dan Pengolahan Air (*Water Treatment System*)
2. Unit Pembangkit *Steam* (*Steam Generation System*)
3. Unit Penyedia Udara (*Instrument Air System*)
4. Unit Pengolah Limbah (*Waste Treatment*)
5. Unit Pembangkit dan Pendistribusian Tenaga Listrik (*Power Plant and Distribution System*)

8.1. Unit Penyedia dan Pengolahan Air (*Water Treatment System*)

8.1.1. Kebutuhan Air

Kebutuhan air untuk pabrik Sodium Lignosulfonat terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut.

8.1.1.1. Air Kebutuhan Umum

Air kebutuhan umum merupakan air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi seperti perkantoran, perumahan, pertamanan, dan laboratorium. Pada perhitungan kali ini, digunakan asumsi jumlah karyawan sebanyak 300 orang dengan perumahan (*townsite*) yang ditempati oleh 100 KK.

Tabel 32. Hasil Perhitungan Air Kebutuhan Umum

Kebutuhan Air	Flowrate, kg/jam
Perkantoran (100 L/orang/hari)	1.278,5941
Perumahan (1.500 L/KK/hari)	6.392,9704
Pertamanan (20% perumahan)	1.278,5941
Laboratorium	1.022,8753
Total	9.973,0339
Overdesign 20%	11.967,6406

Perhitungan *overdesign* dilakukan untuk aspek keamanan dalam perancangan, sehingga dibutuhkan air untuk kebutuhan umum sebesar 11.967,6406 kg/jam.

8.1.1.2. Air Hydrant

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aspek *safety* dalam pengoperasian pabrik adalah penyediaan *hydrant water* untuk pemadaman api apabila terjadi kasus kebakaran pada pabrik. *Hydrant water* atau air pemadam kebakaran ini hanya digunakan ketika terjadi insiden kebakaran (situasional) sehingga tidak bersifat kontinu. Kebutuhan dari air pemadam ini diperkirakan sebesar 10% dari kebutuhan umum. Sehingga diperoleh kebutuhan air pemadam kebakaran sebesar 997,3034 kg/jam.

8.1.1.3. Air Pendingin

Air pendingin merupakan air yang digunakan sebagai fluida pendingin pada alat *heat exchanger (cooler/condenser)*. Pada pabrik Sodium Lignosulfonat, fluida pendingin dibutuhkan pada *cooler* HE-03 sebesar 18.248,9821 kg/jam. Dengan memperhatikan aspek keamanan perancangan, maka dilakukan *overdesign* sebesar 20% sehingga diperoleh kebutuhan air sebagai fluida pendingin sebesar 21.898,7785 kg/jam.

Air yang telah digunakan pada unit *heat exchanger* kemudian digunakan kembali dengan melewati proses pendinginan pada *cooling tower*. Pada proses pendinginan,

terjadi pengurangan jumlah air karena adanya penguapan, air yang terbawa udara, serta *blowdown* yang dilakukan untuk mencegah *fouling*. Sehingga diperlukan *makeup cooling water* atau penambahan air secara kontinu sebesar 771,9319 kg/jam.

8.1.1.4. Air untuk Pembangkit *Steam*

Pada pabrik ini, *steam* akan dibangkitkan dengan mengolah air menjadi *demineralized water* dengan spesifikasi *boiler feed water* sebelum diumpankan ke *boiler* untuk menghasilkan *steam*. *Steam* yang dihasilkan akan dimanfaatkan sebagai media pemanas pada *heat exchanger*, jaket pemanas reaktor, serta evaporator. Kebutuhan air umpan *boiler* ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 33. Hasil Perhitungan Kebutuhan *Steam* untuk unit Pembangkit *Steam*

Alat	Flowrate, kg/jam	Keterangan
R-01	230,3037	
R-02	13.655,7149	
HE-01	34.070,1362	
HE-02	8.251,9016	
HE-04	1.946,8504	
Evaporator	13.259,1070	
Total	13.730.1674	
<i>Overdesign</i>	71.885.0742	20%
<i>Blowdown</i>	86.262.0890	5%
<i>Steam Loss</i>	3.594.2537	2%
<i>Makeup Water</i>	1.437.7015	10%
Total Air Supply	7.188.5074	

8.1.1.5. Air Kebutuhan Proses

Pada pabrik ini, air juga dibutuhkan untuk kebutuhan proses yaitu untuk kebutuhan pembuatan *cooking liquor* pada *solution mixer* 1 (V-101) serta untuk kebutuhan pelarutan natrium bisulfat pada *solution mixer* 2 (V-104). Kebutuhan air untuk proses ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 34. Hasil Perhitungan Kebutuhan Air untuk Proses

Alat	Flowrate, kg/jam	Keterangan
Air untuk Solution Mixer 1	57341.0175	untuk Etanol+Air+NaOH
Air untuk Solution Mixer 2	107866.4908	untuk Air+NaHSO ₃
Total	165207.5083	
Overdesign 20%	198249.0100	


8.1.2. Sumber Air

Pabrik Sodium Lignosulfonat direncanakan berdiri di wilayah Kawasan Industri Tenayan, Riau. Air baku diperoleh dari air sungai Siak dengan spesifikasi air sungai sebagai berikut.

Tabel 35. Spesifikasi Air Sungai Siak (Anita, 2020)¹; (Murtaja, 2017)²

Parameter	Satuan	Nilai
Suhu ¹	°C	28,5 – 29,0
<i>Total Suspended Solid (TSS)</i> ¹	mg/L	7 – 28,3
<i>Total Dissolved Solid (TDS)</i> ²	mg/L	20 – 100
pH ¹		5,7 – 6,1
<i>Biological Oxygen Demand (BOD₅)</i> ¹	mg/L	19,5 – 20,3
<i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i> ³	mg/L	16,0 – 54,4
<i>Dissolved Oxygen</i> ¹	mg/L	1,0 – 1,40
Nitrat ³	mg/L	0,2343 – 0,2771
Fosfat (P) ³	mg/L	1,3932 – 1,5170
Kekeruhan ¹	NTU	40,1 – 48,6
Kecerahan ¹	cm	35,5 – 46,2
Kecepatan arus ¹	m/s	0,3 – 0,45

8.1.3. Pengolahan Air

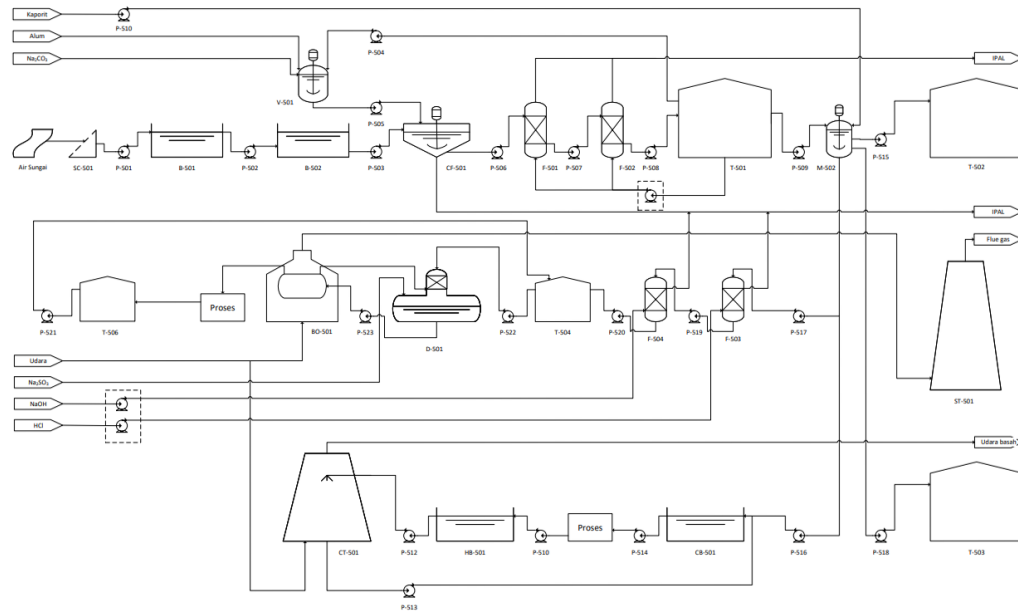

Gambar 6. *Process Flow Diagram* Pengolahan Air

Sebelum air dapat digunakan untuk kebutuhan utilitas, pemukiman, maupun pabrik, air sungai perlu melalui serangkaian proses pengolahan terlebih dahulu sehingga diperoleh air sungai yang layak digunakan sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya masing-masing. Tahap-tahap pengolahan air sungai adalah sebagai berikut:

8.1.3.1. Screening

Air sungai yang diambil dari sungai Siak pertama kali diolah dengan melalui proses *screening* menggunakan *screener*. Proses *screening* berfungsi untuk menyaring air dari padatan-padatan yang berukuran relatif besar seperti sampah atau kerikil yang dapat menghambat pemipaan atau merusak alat apabila tidak disaring terlebih dahulu. Aliran air kemudian dialirkan pada kolam ekualisasi dan sedimentasi.

8.1.3.2. Ekualisasi dan Sedimentasi

Pada kolam ekualisasi, air ditampung untuk sementara sehingga debit air menuju alat-alat ataupun kolam berikutnya dapat lebih stabil dikarenakan pada air sungai ikut

mengendap sehingga tidak ikut terbawa aliran. Aliran air kemudian dipompakan ke kolam sedimentasi. Pada kolam sedimentasi, terjadi proses sedimentasi dimana kotoran air seperti lumpur, pasir, maupun partikel yang lolos terbawa dari *screener* mengendap karena adanya gaya gravitasi. Padatan yang memiliki kecepatan terminal lebih besar daripada kecepatan air akan mengendap, sedangkan padatan yang memiliki kecepatan terminal lebih kecil daripada kecepatan air akan terikut oleh aliran menuju alat proses berikutnya. Kecepatan terminal dari suatu padatan dipengaruhi oleh besar diameter yang dimiliki oleh suatu padatan. Semakin besar diameter padatan tersebut, maka semakin besar pula kecepatan terminal dari padatan tersebut

8.1.3.3. *Clarifying*

Proses pengolahan air kemudian dilanjutkan dengan proses *clarifying* yang dilakukan dengan menggunakan *clarifier*. Pada *clarifier*, terjadi proses pengendapan secara kimiawi dimana padatan-padatan yang tidak dapat terendapkan termasuk TSS (*total suspended solid*) maupun partikel koloid lainnya pada kolam sedimentasi ditambahkan senyawa kimia sehingga dapat mengendap dan dihasilkan air yang lebih jernih. Area pada *clarifier* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *mixing zone*, *flocculation area*, dan *settling zone*. Pada *mixing zone*, aliran air dicampurkan dengan senyawa kimia yang bersifat koagulan untuk padatan-padatan tersuspensi yang terdapat pada air sungai. Koagulan yang digunakan adalah aluminium sulfat ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan konsentrasi 35 mg/L. Padatan-padatan tersebut akan bereaksi dan menggumpal membentuk flok flok. Pada *flocculation area*, flok-flok yang terbentuk membentuk flok dengan ukuran yang lebih besar sehingga dapat tersedimentasi pada *settling zone*.

8.1.3.4. Filtrasi

Proses filtrasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu dengan menggunakan *sand filter* dan *activated carbon filter*. *Sand filter* bertujuan untuk menghilangkan *total suspended solid* yang masih terdapat pada aliran air dan bekerja dengan cara melewatkan air pada *sand filter* sehingga air akan terfilter seiring dengan aliran air

tersebut. *Sand filter* ini pada umumnya terdiri atas tumpukan *anthracite coal*, pasir silika, garnet, dan *coarse gravel*. Semakin lama penggunaan dari *sand filter*, maka keefektifan dari filtrasi *sand filter* akan menurun karena semakin banyak TSS yang terperangkap pada pasir sehingga perlu dilakukan *backwash* secara berkala pada *sand filter*.

Air hasil filtrasi *sand filter* kemudian dialirkan pada *activated carbon filter* yang berfungsi untuk menyerap zat-zat organik serta menghilangkan bau dan warna yang tidak dapat disaring dengan *sand filter* sehingga dibutuhkan material berpori seperti *activated carbon*. Semakin lama penggunaan *activated carbon*, maka pori-pori dari *activated carbon* dapat jenuh oleh kotoran sehingga perlu dilakukan pencucian dan penggantian *activated carbon* secara berkala pula untuk menjamin keefektifan dan efisiensi dari proses filtrasi dapat terus terjaga,

8.1.3.5. Desinfeksi




Proses pengolahan air kemudian dilanjutkan dengan proses desinfeksi dengan menggunakan cairan desinfektan berupa kaporit (CaOCl_2). Proses desinfeksi bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme termasuk mikroba yang dapat menjadi racun bagi manusia serta mencegah tumbuhnya kembali bakteri dan lumut selama proses pendistribusian dan pengolahan air.

8.1.3.6. Demineralisasi

Proses demineralisasi merupakan proses penghilangan ion-ion yang terdapat pada air. Keberadaan ion-ion ini dapat membentuk *scale* maupun korosi pada *boiler* maupun alat-alat proses sehingga dapat mengurangi luas area perpindahan panas dan merusak alat. Proses demineralisasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu penghilangan ion-ion positif dengan resin kation, serta penghilangan ion-ion negatif dengan resin anion. Berikut merupakan proses penghilangan kation dan anion pada air.

i. *Cation Exchanger*




Cation exchanger berfungsi untuk menghilangkan ion-ion positif (kation) yang terdapat pada air dengan cara menukar kation yang terdapat pada air menjadi ion H^+ . Kation yang terdapat pada air umumnya berupa Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , Al^{3+} , dan lain sebagainya. Reaksi pertukaran kation pada resin adalah sebagai berikut.



Proses penukaran ion positif dengan ion H^+ menyebabkan kandungan air yang dihasilkan bersifat asam. Seiring dengan semakin banyak penggunaan resin, maka semakin jenuh pula resin dengan kontaminan ion sehingga perlu dilakukan regenerasi resin dengan menggunakan asam kuat seperti HCl secara *backwash*. Proses regenerasi dilakukan apabila konduktivitas air yang dihasilkan dari kolom resin $>5 \mu S/cm$.

ii. *Anion Exchanger*

Anion exchanger berfungsi untuk menghilangkan ion-ion negatif (anion) yang terdapat pada air dengan cara menukar kation yang terdapat pada air menjadi ion OH^- dari resin anion. Anion yang umumnya terdapat pada air adalah SiO_3^{2-} , SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^- , NO_3^- , dan lain sebagainya. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut.



Ion OH^- yang dihasilkan dari pertukaran ion dengan resin akan bereaksi dengan ion H^+ yang dihasilkan pada proses kation *exchanger* sehingga sifat air menjadi netral. Seiring dengan semakin banyak penggunaan resin, maka semakin jenuh pula resin dengan kontaminan ion sehingga perlu dilakukan regenerasi resin dengan menggunakan basa kuat seperti NaOH secara *backwash*. Proses regenerasi dilakukan apabila konduktivitas air yang dihasilkan dari kolom resin $>5 \mu S/cm$.

8.1.3.7. Deaerasi

Air demin yang dihasilkan pada proses demineralisasi merupakan air yang dimanfaatkan untuk pembangkitan steam dengan menggunakan *boiler*. Sebelum diolah pada *boiler*, air demin selanjutnya mengalami proses deaerasi pada deaerator untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti O_2 dan CO_2 yang dapat menimbulkan korosi pada alat-alat proses. Proses deaerasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu dengan deaerasi fisis dan kimia. Pada deaerasi fisis, steam diumpankan pada deaerator sebagai *stripping agent*. Hal tersebut menyebabkan suhu dari air akan meningkat dan kelarutan gas dalam menurun sehingga gas akan terlepas dari air. Proses deaerasi kimia dilakukan dengan menambahkan *oxygen scavenger* berupa natrium sulfit (Na_2SO_3) yang akan bereaksi dengan oksigen membentuk natrium sulfat (Na_2SO_4) yang bersifat netral dan tidak korosif. Untuk menjaga pH *boiler feed water* pada pH 9,5-11,5 ditambahkan senyawa kimia berupa diethylaminethanol.

8.1.3.8. Boiler

Boiler merupakan alat yang digunakan untuk membangkitkan *steam* yang dibutuhkan untuk kebutuhan pabrik. Pada unit *boiler*, air dinaikkan tekanannya dengan pompa hingga mencapai tekanan yang diinginkan. Pada *furnace*, udara dan bahan bakar diinjeksikan ke dalam ruang bakar di mana panas yang dihasilkan digunakan untuk menguapkan air yang terdapat pada pipa-pipa yang menyusun *furnace*. *Steam* dan air yang tersisa ditampung pada *steam drum*. Sebagian dari air yang terdapat pada *steam drum* akan dibuang sebagai *blowdown* untuk mengurangi *total suspended solid* dan *dissolved solid* yang terakumulasi pada *steam drum*. Akumulasi tersebut dapat menimbulkan *scaling* pada alat sehingga perlu dilakukan *blowdown* secara berkala.

8.1.3.9. Cooling Tower

Cooling tower merupakan alat yang digunakan untuk menurunkan suhu dari air pendingin yang telah digunakan pada *cooler* ataupun *condenser* sehingga air pendingin

dapat digunakan dan disirkulasikan kembali. Penggunaan *cooling tower* ini dapat menghemat proses pengolahan air yang dibutuhkan apabila air pendingin yang telah digunakan langsung dibuang ke lingkungan. Terdapat dua jenis *cooling tower* yaitu *natural draft cooling tower* yang hanya bergantung pada aliran udara secara alami dan *mechanical draft cooling tower* yang menggunakan *fan* untuk membantu proses konveksi dan kontak dengan udara lebih baik. Pada pabrik ini, digunakan *mechanical draft cooling tower* sehingga proses pendinginan air tidak bergantung pada kondisi udara sekitar.

Proses pendinginan pada *cooling tower* adalah sebagai berikut: air pendingin yang telah digunakan pada proses dipompakan menuju *cooling tower* dan disemprotkan pada bagian atas *cooling tower* dan mengalir pada filler yang terdapat pada bagian tengah *cooling tower*. Pada *filler*, air mengalami kontak dengan udara yang di-supply oleh fan. Kontak tersebut menyebabkan sebagian air melepas panasnya dengan cara menguapkan air itu sendiri. Hilangnya panas karena proses penguapan tersebut menyebabkan suhu pada air turun sehingga dapat digunakan kembali pada *cooler* ataupun *condenser*.

8.1.4. Deskripsi Proses

Air baku yang diperoleh dari Sungai Kampar dialirkan menuju *screener* (SC-101) untuk mengalami proses *screening*. Air yang telah melalui *screener* kemudian dipompakan dengan pompa (P-501) menuju kolam ekualisasi untuk menstabilkan debit. Aliran air dari kolam ekualisasi kemudian dipompakan dengan pompa (P-502) menuju kolam sedimentasi untuk memisahkan sebagian TSS yang terdapat pada aliran air. Aliran air yang *overflow* kemudian dipompakan dengan pompa (P-503) menuju *clarifier* untuk dicampurkan dengan koagulan berupa aluminium sulfat dan mengalami proses koagulasi, flokulasi, dan *settling*. Larutan aluminium sulfat dibuat dengan mencampurkan alum, natrium karbonat, dan air dari *water filtered tank* pada *mixer* (V-501) sebelum dipompakan ke *clarifier* (CF-501) menggunakan pompa (P-505). *Slurry* yang dihasilkan pada *clarifier* (CF-501) akan diolah lebih lanjut pada IPAL. Sedangkan

aliran *overflow* akan dipompakan menuju rangkaian filter berupa *sand filter* (F-501) dan *activated carbon filter* (F-502) untuk menyaring *suspended solid* dan bau yang masih terdapat pada air. Aliran *output* dari F-502 kemudian dipompakan menuju *filtered tank water* (T-501) sebelum dipompakan dengan menggunakan pompa (P-509) menuju *mixer* desinfektan (M-502). Pada *mixer* desinfektan, larutan kaporit yang dipompakan dengan pompa (P-510) dilarutkan pada air untuk menghilangkan mikroorganisme yang terdapat pada air. Aliran air kemudian dibagi menjadi beberapa aliran berdasarkan kepentingannya, yaitu aliran air proses dan *hydrant* yang dialirkan dengan pompa (P-515) menuju tangki air proses; aliran air *make-up* untuk *boiler feed water* yang dialirkan dengan pompa (P-517) menuju *cation exchanger*; aliran air *make-up cooling tower* yang dialirkan dengan pompa (P-516) menuju *cold basin* (CB-501), dan aliran air kebutuhan umum yang dialirkan dengan pompa (P-518) menuju tangki kebutuhan air umum.

Aliran air yang dibutuhkan untuk *make-up boiler feed water* pertama-tama diolah pada *cation exchanger* untuk menghilangkan ion-ion positif yang terdapat pada air. Air kemudian dialirkan dengan pompa (P-519) menuju *anion exchanger* untuk menghilangkan ion-ion negatif dalam air sehingga dihasilkan *demineralized water* (demin water) yang dipompakan dengan pompa (P-520) menuju tangki penyimpanan sementara (T-504). Pada tangki T-504, *make-up boiler feed water* bercampur dengan kondensat hasil kondensasi steam yang telah digunakan pada alat-alat proses. Kondensat dialirkan dari *condensate tank* (T-506) dengan pompa (P-521) menuju tangki sementara. *Boiler feed water* yang merupakan pencampuran *make-up water* dengan kondensat kemudian diproses pada deaerator (D-501) untuk menghilangkan kandungan gas terlarut dengan proses deaerasi fisis dan kimiawi sebelum diolah menjadi *steam* pada *boiler* (BO-501). *Steam* yang dihasilkan kemudian didistribusikan menuju alat-alat proses dan kondensat yang dihasilkan disimpan pada *condensate tank* (T-506).

Pada *cold basin* (CB-501), aliran *make-up cooling water* bercampur dengan air pendingin yang telah mengalami proses pendinginan pada *cooling tower* (CT-501). Air

pendingin kemudian dialirkan menggunakan pompa (P-514) untuk digunakan sebagai air pendingin pada *cooler* HE-03. Air pendingin yang telah digunakan kemudian dialirkan menggunakan pompa (P-510) menuju *hot basin* (HB-501) untuk menampung air sementara sebelum diproses pada *cooling tower* untuk mengalami proses pendinginan air hingga mencapai suhu 30°C.

8.2. Unit Pembangkit *Steam* (*Steam Generation System*)

Pada proses produksi sodium lignosulfonat, *steam* merupakan salah satu elemen penting yang digunakan sebagai media pemanas pada *heat exchanger*, jaket pemanas pada reaktor, serta evaporator. *Steam* yang digunakan pada proses produksi merupakan *saturated steam* pada tekanan yang berbeda-beda. *Saturated steam* digunakan dengan memanfaatkan panas laten yang terdapat di dalamnya untuk memanaskan fluida dingin pada alat-alat yang ada.

8.2.1. Kebutuhan *Steam*

Pada pabrik ini, *steam* digunakan untuk beberapa kebutuhan sebagai berikut.

Tabel 36. Hasil Perhitungan Kebutuhan *Steam*

Alat	Kebutuhan, kg/jam	Suhu, °C	Tekanan, atm	Keterangan
R-01	230.3037	173.14	8.52	<i>Saturated Steam</i>
R-02	13.655.7149	120.00	1.99	<i>Saturated Steam</i>
E-101	34.070.1362	230.00	27.63	<i>Saturated Steam</i>
E-102	8.251.9016	120.00	1.96	<i>Saturated Steam</i>
E-104	1.946.8504	120.00	1.96	<i>Saturated Steam</i>
EVA-101	13.730.1674	300.00	84.84	<i>Saturated Steam</i>
Total	71.885.0742			
Overdesign (20%)	86.262.0890			
Blowdown (5%)	3.594.2537			
Steam Loss (2%)	1.437.7015			
Makeup Water (10%)	7.188.5074			
Deaerator (15%)	10.782.76113			

Dengan kebutuhan *steam* yang tertera pada Tabel tersebut, maka *steam* yang diproduksi memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Saturated Steam

Suhu : 300°C

Tekanan : 84,84 atm

Flowrate : 109.265,3128 kg/jam

8.2.2. Kebutuhan Panas *Boiler*

Kebutuhan panas pada *boiler* diperhitungkan dengan memperhatikan dua jenis panas, yaitu panas sensibel dan panas laten dari air. Perhitungan panas sensibel dan panas laten air dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Yaws, 1999).

$$C_p = A + BT + CT^2 + DT^3$$

$$H_{vap} = A \left(1 - \frac{T}{T_c} \right)^n$$

dengan,

C_p = kapasitas panas air, J/(mol.K)

H_{vap} = entalpi penguapan, kJ/mol

A, B, C, D, n = koefisien regresi komponen

T = suhu, K

Data koefisien regresi untuk senyawa berupa air adalah sebagai berikut (Yaws, 1999).

Tabel 37. Data Koefisien Regresi Air

Konstanta Kapasitas Panas			
A	B	C	D
92,053	$-3,9953 \times 10^{-2}$	$-2,1103 \times 10^{-4}$	$5,3469 \times 10^{-7}$
Konstanta Entalpi Penguapan			
A	T _c	n	
53,053	647,13	0,321	

Pada *saturated boiler*, dapat disusun neraca panas sebagai berikut.

$$m_{air}Cp_{air}(T_{in} - T_{ref}) + Q = m_{air}Cp_{air}(T_b - T_{ref}) + m_sH_{vap}$$

dengan,

- m_{air} = massa air, kg/jam
- m_s = massa *steam*, kg/jam
- Cp_{air} = kapasitas panas air, kJ/(kg.K)
- H_{vap} = entalpi penguapan, kJ/kg
- T_{in} = suhu air masuk, K
- T_b = titik didih, K
- T_{ref} = suhu referensi, 298,15 K
- Q = panas *boiler* yang dibutuhkan, kJ/jam

Panas *boiler* yang dibutuhkan dihitung dengan menggunakan data-data sebagai berikut.

- m_{air} = 109.265,3128 kg/jam
- m_{steam} = 94.842,5517 kg/jam
- T_{in} = 28°C
- T_b = 300°C

Sehingga diperoleh besar kebutuhan panas *boiler* sebagai berikut.

Tabel 38. Hasil Perhitungan Kebutuhan Panas *Boiler*

Keterangan	ΔH , kJ/kg	Q, kJ/jam
Q_{input}	12,5865	1.375.268,5321
Q_{output}	1.250,9354	136.683.847,0418
Q_{laten}	1.441,5532	141.967.838,0008

$$Q_{boiler} = 277.276.416,51 \text{ kJ/jam}$$

8.2.3. Kebutuhan Bahan Bakar

Berdasarkan perhitungan kalor yang dibutuhkan pada *boiler*, maka kebutuhan massa bahan bakar dapat dihitung dengan menggunakan bahan bakar berupa gas alam. Kandungan gas alam ditampilkan pada Tabel 39.

Apabila diasumsikan efisiensi *boiler* sebesar 70%, maka kebutuhan gas alam dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$m_{fuel} = \frac{Q}{\eta \times HV}$$

dengan,

m_{fuel} = massa bahan bakar, kg/jam

Q = beban panas *boiler*, kJ/jam

η = efisiensi *boiler*

HV = *heating value*, kJ/kg (HV gas alam = 47.141 kJ/kg)

Sehingga diperoleh kebutuhan bahan bakar gas alam sebesar 7.352,3158 kg/jam.

Tabel 39. Hasil Perhitungan Berat Molekul Gas Alam

Komposisi	Berat Molekul (BM)	Fraksi Mol (y_i)	$y_i \cdot BM$
CH ₄	16	0,9200	14,7200
C ₂ H ₆	30	0,0180	0,5400
C ₃ H ₈	44	0,0120	0,5280
n-C ₄ H ₁₀	58	0,0031	0,1798
i-C ₄ H ₁₀	58	0,0031	0,1798
n-C ₅ H ₁₂	72	0,0010	0,0720
i-C ₅ H ₁₂	72	0,0062	0,4464
C ₆ H ₁₄	84	0,0012	0,1008
N ₂	28	0,0347	0,9716
CO ₂	44	0,0007	0,0308
Σ		1,0000	17,7692

Berdasarkan perhitungan berat molekul gas alam yaitu sebesar 17,7692 kg/kmol dan kebutuhan bahan bakar gas alam yaitu sebesar 7.352,3158 kg/jam, maka dapat

dihitung kebutuhan mol gas alam yang dibutuhkan pada *saturated boiler* yaitu sebesar 413,7674 kmol/jam.

8.2.4. Kebutuhan Udara Pembakaran

Perhitungan kebutuhan udara pembakaran dilakukan dengan menghitung kebutuhan oksigen pada reaksi pembakaran gas alam. Berikut merupakan reaksi-reaksi yang terjadi pada pembakaran gas alam beserta kebutuhan O₂ yang diperlukan pada pembakaran dengan mengikuti reaksi stoikiometri.

Tabel 40. Hasil Perhitungan Kebutuhan O₂

No.	Reaksi	Koefisien O ₂	Fraksi mol Hidrokarbon	Kebutuhan O ₂ , kmol/jam
1	$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	2	0,9200	761.3320
2	$\text{C}_2\text{H}_6 + 3\frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$	3,5	0,0180	26.0673
3	$\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$	5	0,0120	24.8260
4	$\text{n-C}_4\text{H}_{10} + 6\frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$	6,5	0,0031	8.3374
5	$\text{i-C}_4\text{H}_{10} + 6\frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 5\text{H}_2\text{O}$	6,5	0,0031	8.3374
6	$\text{n-C}_5\text{H}_{12} + 8\text{O}_2 \rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	8	0,0010	3.3101
7	$\text{i-C}_5\text{H}_{12} + 8\text{O}_2 \rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	8	0,0062	20.5229
8	$\text{C}_6\text{H}_{14} + 9\text{O}_2 \rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$	9,5	0,0012	4.7169
				763,0566

Kebutuhan udara pembakaran dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Diasumsikan pula digunakan udara berlebih sebesar 15% sehingga kebutuhan udara kering dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$n_{\text{udara}} = \frac{n_{\text{oksigen}}}{21\%}$$

$$n_{\text{excess}} = (1 + \% \text{excess}) n_{\text{udara}}$$

Sehingga diperoleh kebutuhan udara (*excess air*) sebesar 4.695,5606 kmol/jam. Perhitungan udara yang diumpankan dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi dari udara Riau. Berdasarkan data dari BPS (2021), rata-rata udara di Provinsi Riau berkisar pada 29°C dengan kelembaban 78%. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengetahui *humidity ratio* melalui *psychometric chart*. Diperoleh *humidity ratio*

sebesar 0,0195 kg air/kg udara kering. Sehingga perhitungan massa udara basis basah dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut.

$$\text{Massa udara} = \text{BM}_{\text{udara}} \times n_{\text{excess air}}$$

$$\text{Massa udara}_{\text{basis basah}} = (1 + Y) \text{Massa Udara}_{\text{basis kering}}$$

dengan,

BM Udara= berat molekul udara, kg/kmol (28,84 kg/kmol)

Y = *humidity ratio*

Sehingga diperoleh massa udara basis basah sebesar 138.060,6577 kg/jam.

8.3. Unit Penyedia Udara (*Instrument Air System*)

Unit penyedia udara bertugas untuk menyediakan kebutuhan udara yang akan digunakan di seluruh pabrik, yaitu kebutuhan udara *spray dryer* (SP-101), udara *boiler* (BO-501), dan udara instrumen. Udara pada *spray dryer* digunakan untuk proses kristalisasi SLS sehingga kandungan air pada butiran SLS akan semakin sedikit sehingga akan terjadi pengkristalan butiran SLS. Udara pada *boiler* digunakan untuk proses pembakaran. Udara instrumen digunakan untuk menggerakkan sistem pneumatik. Sumber udara diambil dari udara atmosferis lingkungan yang perlu disaring terlebih dahulu menggunakan *bag filter*.

8.3.1. Udara *Spray Dryer*

Udara *spray dryer* adalah udara yang digunakan untuk mengurangi kadar air pada butiran SLS yang disemprotkan melalui *nozzle spray dryer*. Udara perlu dihilangkan partikel pengotornya agar tidak mengotori butiran SLS. Berdasarkan perhitungan pada alat *spray dryer* (SP-101) sebelumnya, kebutuhan dan spesifikasi udara yang dibutuhkan untuk proses ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Spesifikasi Udara Kebutuhan *Spray Dryer* (SP-101)

Spesifikasi Udara	
Kebutuhan	46.368.1801 kg/jam
<i>Overdesign</i> (120% kebutuhan)	55.641.8161 kg/jam

Spesifikasi Udara	
Suhu	200°C
Tekanan	4,8053 atm

8.3.2. Udara Boiler

Udara *boiler* merupakan udara yang digunakan sebagai udara pembakaran yang akan bereaksi dengan bahan bakar. Udara perlu dihilangkan partikel pengotornya. Kebutuhan udara pada *boiler* (BO-501) berdasarkan perhitungan pada unit pembangkit *steam* adalah sebagai berikut.

Tabel 42. Spesifikasi Udara Kebutuhan *Boiler* (BO-501)

Spesifikasi Udara	
Kebutuhan	121306.9896 kg/jam
<i>Overdesign</i> (120% kebutuhan)	145568.3875 kg/jam

8.3.3. Udara Instrumen

Udara instrumen adalah udara yang digunakan untuk menggerakkan sistem pneumatik. Sistem pneumatik merupakan sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara dalam operasinya (Pradana, 2017). Instrumen yang menggunakan sistem pneumatik ini antara lain adalah *control valve*, *shutdown valve*, dan *blowdown valve*. *Control valve* bekerja pada keadaan *steady state* dan *transient*. Sedangkan *shutdown valve* dan *blowdown valve* beroperasi secara normal saat dibutuhkan seperti saat *startup* maupun *shutdown*. Oleh karena itu, kebutuhan udara dari masing-masing jenis *valve* akan berbeda.

Diasumsikan jumlah dari *transient control valve* sebanyak 10% dari *steady state control valve* dan *blowdown valve* sebanyak 50% dari *transient control valve*. Kebutuhan udara instrumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43. Spesifikasi Udara Kebutuhan Instrumentasi

Alat		Jumlah	Laju Alir, ft ³ /menit	Kebutuhan, ft ³ /menit
<i>Control valve</i>	<i>Steady state</i>	62	0,3	18,6

	<i>Transient</i>	7	7	49
<i>Shutdown valve</i>		8	3,5	28
<i>Blowdown valve</i>		4	3,5	14
Total				109,6
Overdesign (20%)				131,52

Didapatkan untuk kebutuhan udara sebesar 131,52 ft³/menit atau 223,4539 m³/jam.

Kondisi udara yang dibutuhkan untuk udara instrumen adalah memiliki tekanan 40 psig atau 3,72 atm. Sumber udara berasal dari lingkungan yang memiliki tekanan sebesar 1 atm dan suhu 29°C. Perbedaan kondisi operasi tersebut akan berpengaruh terhadap udara yang dibutuhkan. Perhitungan kebutuhan udara lingkungan dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma$$

$$V_1 = V_2 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{1}{\gamma}}$$

dengan,

P1 = tekanan udara lingkungan, atm

P2 = tekanan udara instrumen, atm

V1 = debit udara lingkungan, m³/jam

V2 = debit udara instrumen, m³/jam

γ = nilai Cp/Cv (udara = 1,4)

Perhitungan menjadi,

$$V_1 = 223,4539 \frac{m^3}{jam} \left(\frac{3,72 atm}{1 atm} \right)^{\frac{1}{1,4}}$$

$$V_1 = 594,0864 \frac{m^3}{jam}$$

Sehingga didapat kebutuhan udara sebesar $594,0864 \text{ m}^3/\text{jam}$. Perhitungan massa udara lingkungan adalah sebagai berikut.

$$m_{\text{udara lingkungan}} = \frac{P \times V \times Bm}{R \times T}$$

$$m_{\text{udara lingkungan}} = \frac{1 \text{ atm} \times 594,0864 \frac{\text{m}^3}{\text{jam}} \times 28,84 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}}{0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{m}^3}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \times 302,15 \text{ K}}$$

$$m_{\text{udara lingkungan}} = 691,0202 \text{ kg udara} \frac{\text{kering}}{\text{jam}}$$

Udara diambil dari lingkungan dengan menggunakan *forced-draft fan* yang kemudian disaring partikel pengotor dengan menggunakan *bag filter*. Udara yang akan digunakan untuk proses pengeringan dan instrumentasi harus dikeringkan terlebih dahulu. Berdasarkan data BPS (2021), udara di Provinsi Riau memiliki suhu rata-rata 29°C dengan nilai kelembaban 78%. Perhitungan kadar air dilakukan sebagai berikut.

$$m_{\text{air}} = m_{\text{udara}} \times \text{humidity}$$

Nilai *humidity* diperoleh dengan menggunakan *psychrometric chart* dan didapat sebesar $0,0195 \text{ kg air/ kg udara kering}$. Perhitungan kadar air dilakukan sebagai berikut.

$$m_{\text{air}} = \left(691,0202 \frac{\text{kg uk}}{\text{jam}} + 55.641,8161 \frac{\text{kg uk}}{\text{jam}} \right) \times \frac{0,0195 \text{ kg air}}{\text{kg udara kering}}$$

$$m_{\text{air}} = 56.332,8363 \frac{\text{kg}}{\text{jam}}$$

Udara pengering dikeringkan dengan menggunakan bejana pengering yang berisi *silica gel*. *Silica gel* memiliki kapasitas penyerapan sebesar $0,5 \text{ gr air/ gr silica gel}$ (Perry, 1997). Dengan asumsi waktu tinggal di bejana pengering adalah 2 jam, kebutuhan *silica gel* adalah sebagai berikut.

$$m_{\text{silica gel}} = \frac{56.332,8363 \frac{\text{kg}}{\text{jam}} \times 2 \text{ jam}}{0,5 \frac{\text{kg air}}{\text{kg silica gel}}}$$

$$m_{\text{silica gel}} = 4.393,9612 \text{ kg/jam}$$

Asumsi 80% volume bejana pengering diisi oleh *silica gel*. Perhitungan volume *silica gel* adalah sebagai berikut.

$$V_{\text{silica gel}} = \frac{m_{\text{silica gel}}}{\text{Bulk density}}$$

dengan,

$$\text{Bulk density} = 47,50 \text{ lb/ft}^3 \text{ atau } 760,4750 \text{ kg/m}^3$$

$$V_{\text{silica gel}} = \frac{4.393,9612 \text{ kg/jam}}{760,4750 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}$$

$$V_{\text{silica gel}} = 5,7779 \text{ m}^3$$

Sehingga, perhitungan volume bejana pengering adalah sebagai berikut.

$$V_{\text{bejana pengering}} = \frac{V_{\text{silica gel}}}{80\%}$$

$$V_{\text{bejana pengering}} = \frac{5,7779 \text{ m}^3}{80\%}$$

$$V_{\text{bejana pengering}} = 7,2223 \text{ m}^3$$

Asumsi nilai $H/D = 2$, didapatkan diameter dan tinggi bejana pengering sebesar $D = 1,5326 \text{ m}$ dan $H = 3,0652 \text{ m}$.

Silica gel yang telah digunakan selama waktu tinggal akan mengalami kejenuhan sehingga perlu adanya regenerasi agar *silica gel* dapat digunakan kembali. Proses regenerasi dilakukan dengan memanasi *silica gel* selama 1 jam dengan suhu 120°C agar air yang berada di *silica gel* menguap. Diperlukan dua buah bejana pengering agar proses berjalan secara kontinu. Alat pertama akan berjalan secara normal dan alat kedua akan *standby* sewaktu-waktu alat pertama mengalami regenerasi.

Untuk mendapatkan tekanan maupun suhu udara yang diinginkan, perlu adanya kompresor. Persamaan hubungan antara suhu dan tekanan dan persamaan untuk perhitungan daya kompresor adalah sebagai berikut.

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$W = \frac{R \times T_1}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right]$$

$$P = W \times n_{udara}$$

dengan,

W = kerja kompresor, kJ/kmol

P = daya kompresor, kJ/jam

R = tetapan gas ideal, 8,314 kJ/kmol.K

BM = berat molekul, 28,84 kg/kmol

Udara pengering *spray dryer* membutuhkan suhu udara 200°C sebanyak 20810,2091 kg/jam. Dengan persamaan di atas, didapatkan tekanan yang harus dicapai oleh kompresor adalah sebagai berikut.

$$\frac{473,15 \text{ K}}{302,15 \text{ K}} = \left(\frac{1 \text{ atm}}{P_2}\right)^{\frac{1-1,4}{1,4}}$$

$$P_2 = 4,8053 \text{ atm}$$

$$W = \frac{8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}} \times 302,15 \text{ K}}{1,4 - 1} \left[\left(\frac{4,8053 \text{ atm}}{1 \text{ atm}}\right)^{\frac{1,4-1}{1,4}} - 1 \right]$$

$$W = 3554,2350 \text{ kJ/kmol}$$

$$P = 3554,2350 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol}} \times \frac{55.641,8161 \frac{\text{kg}}{\text{jam}}}{28,84 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}}$$

$$P = 5.714.403,9048 \frac{\text{kJ}}{\text{jam}}$$

Sehingga didapatkan daya yang dibutuhkan adalah 5.714.493,9048 kJ/jam atau 2128,6506 HP. Diasumsikan efisiensi kompresor adalah 78% dan efisiensi motor adalah 90%. Sehingga didapatkan daya motor penggerak adalah sebagai berikut.

$$P_{compressor} = \frac{2128,6506}{78\%}$$

$$P_{compressor} = 2729,0391 \text{ HP}$$

$$P_{motor} = \frac{2729,0391 \text{ HP}}{90\%}$$

$$P_{motor} = 3.032,2657 \text{ HP}$$

8.4. Unit Pengolahan Limbah (*Waste Treatment*)

8.4.1. Limbah Gas

Peraturan tentang limbah gas yang dapat dibuang oleh industri tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Baku mutu tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Baku Mutu Limbah Gas

Komponen	Standar
SO ₂	60 µg/Nm ³ untuk pengukuran 1 tahun
CO	10.000 µg/Nm ³ untuk pengukuran 24 jam
Hidrokarbon	100 µg/Nm ³ untuk pengukuran 1 tahun
Pb	2 µg/Nm ³ untuk pengukuran 24 jam
Klorin	150 µg/Nm ³ untuk pengukuran 24 jam
Indeks sulfat	1 mg SO ₃ /100 cm ³ dari <i>Lead</i> Peroksida untuk pengukuran 30 hari


Limbah gas yang terdapat di pabrik sodium lignosulfonat dari tandan kosong kelapa sawit meliputi gas hasil pembakaran pada *furnace boiler* (BO-501) dan gas hasil ekspansi *black liquor* pada *flash tank* (FT-101). Gas hasil pembakaran pada *furnace boiler* diasumsikan terbakar secara sempurna sehingga didominasi oleh karbon

dioksida yang tidak perlu diolah lebih lanjut. Namun, terdapat kemungkinan partikel bahan bakar yang dapat terbawa aliran gas hasil pembakaran. Untuk mencegahnya ke lingkungan, perlu adanya *cyclone* dan *electric precipitator* (ESP) dengan prinsip adanya perbedaan muatan elektrostatik sehingga partikel dapat terjepit. Gas ekspansi *flash tank* hanya mengandung air sehingga tidak perlu pengolahan lebih lanjut.

8.4.2. Limbah Cair

Limbah cair dihasilkan dari unit proses, utilitas, maupun fasilitas umum. Limbah ini harus dihilangkan dari bahan pencemar seperti senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah sanitasi merupakan air buangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, mencuci, kamar mandi, dan lain sebagainya yang tidak menggunakan bahan berbahaya bagi lingkungan sehingga tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut.

Limbah proses dihasilkan dari filter (F-102) yang berfungsi untuk memisahkan padatan lignin dari cairan dan kondensat evaporator (EVA-101) yang berasal dari penguapan air dan metanol yang digunakan pada efek selanjutnya sebagai pemanas sehingga akan mengembun dan menjadi kondensat. Limbah kondensat mengandung metanol yang tinggi sehingga perlu dihilangkan. Metanol dapat dipisahkan dengan air dengan menggunakan penguapan metanol karena metanol memiliki titik didih yang lebih rendah, yaitu 67,7°C jika dibandingkan dengan air yang memiliki titik didih 100°C. Limbah cairan dari filter (F-102) mengandung natrium sulfat (Na_2SO_4), air dan etanol yang besar sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengolahan limbah natrium sulfat dapat dilakukan dengan mengambil natrium sulfat menggunakan kristalisasi karena natrium sulfat bersifat larut dalam etanol. Langkah kristalisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut (Hendrix, 1994).

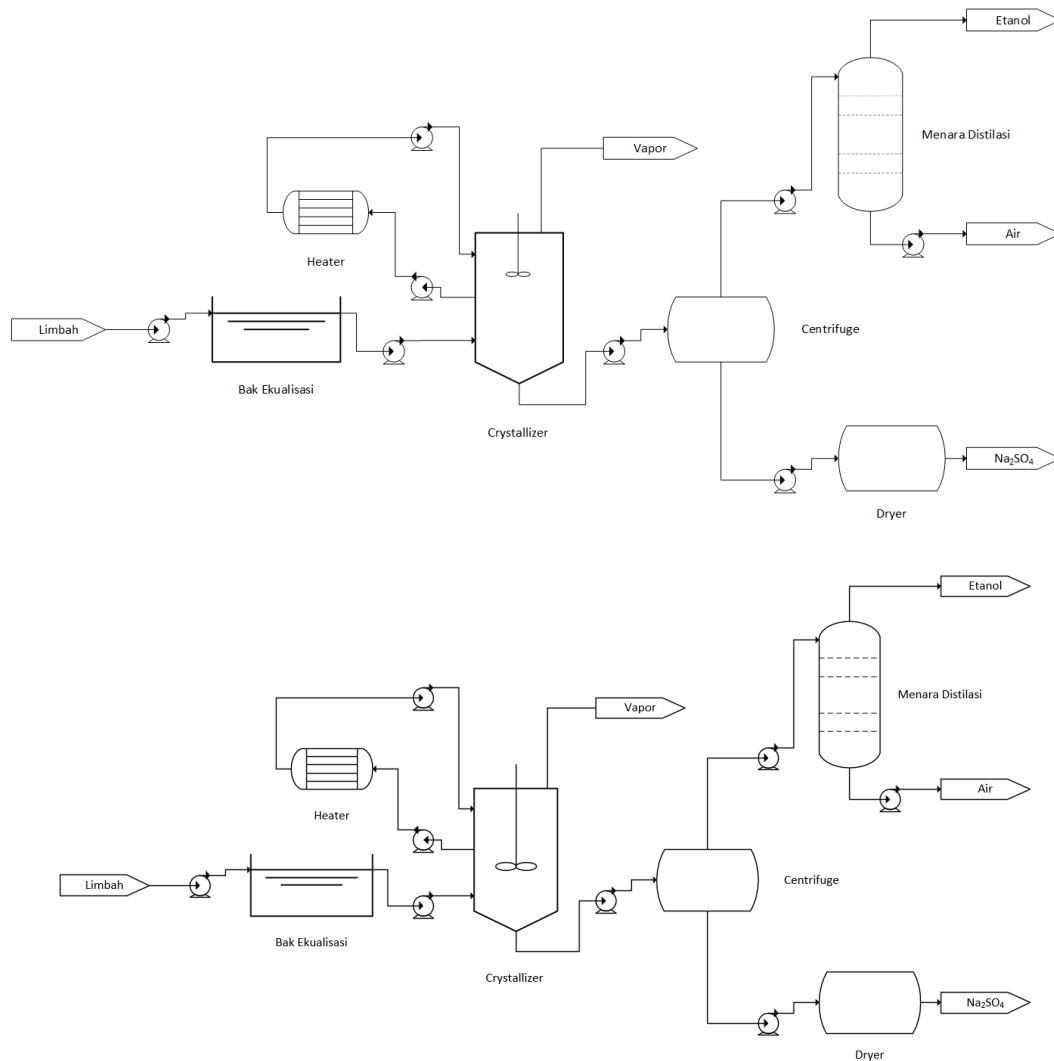

Gambar 7. Diagram Alir Proses Kristalisasi

8.4.2.1. Bak Ekualisasi

Limbah cair dialirkan menuju bak ekualisasi yang berfungsi untuk menyeragamkan kondisi limbah dan menghindari fluktuasi.

8.4.2.2. Crystallizer

Di *crystallizer*, natrium sulfat akan membentuk kristal ketika konsentrasinya mencapai 20%. Pemekatan ini dilakukan dengan cara memasukkan cairan di dalam *crystallizer* ke *heater* sehingga cairan akan terpanaskan dan membentuk *vapor*. *Vapor*

kemudian dikeluarkan melalui atas *crystallizer*. Pengurangan cairan ini akan mengakibatkan kondisi *solubility* limit pada natrium sulfat sehingga akan terjadi pengkristalan.

8.4.2.3. *Centrifuge*

Kristal yang terbentuk kemudian akan dipisahkan dari cairan dengan menggunakan *centrifuge*. Cairan akan dialirkan menuju Menara distilasi dan kristal natrium sulfat akan dialirkan ke *dryer*.

8.4.2.4. *Dryer*

Kristal kemudian dicuci dari pelarutnya dan dikeringkan menggunakan *dryer*. Padatan natrium sulfat kemudian dapat disimpan di silo.


8.4.2.5. Menara Distilasi

Kristal kemudian dicuci dari pelarutnya dan dikeringkan menggunakan *dryer*. Padatan natrium sulfat kemudian dapat disimpan di silo.

Limbah utilitas merupakan limbah cairan sisa regenerasi resin yang mengandung asam pada *cation exchanger* (F-503) dan basa pada *anion exchanger* (F-504), air *backwash* pada *sand filter* (F-501) dan *carbon filter* (F-502), dan air *blowdown* dari *cooling tower* (CT-501) dan *boiler* (BO-501).

8.4.3. Limbah Padat

Limbah padat terdapat pada padatan hasil filter (F-101, F-103, dan F-104) dan dari unit utilitas pengolahan air dimana *sludge* dihasilkan. F-101 menghasilkan limbah padatan selulosa dan hemiselulosa hasil dari reaksi delignifikasi, F-103 menghasilkan limbah padatan lignin yang tidak bereaksi menjadi SLS, dan F-104 untuk memisahkan natrium bisulfit yang mengendap. Limbah natrium bisulfit dalam perairan dapat membahayakan karena bereaksi dengan oksigen terlarut sehingga mengakibatkan semakin menurunnya kandungan oksigen dalam perairan dengan reaksi sebagai berikut (Matsuka, 1984).



Sehingga, natrium bisulfit dapat digunakan untuk *oxygen scavenger* di deaerator (D-501). Limbah padatan selulosa, hemiselulosa, dan lignin dapat diolah menggunakan mikroba aerobik maupun anaerobik bersama limbah cair. Limbah *sludge* dari unit utilitas pengolahan air dapat dibuang ke *disposal* area.

8.5. Unit Pembangkit dan Pendistribusian Tenaga Listrik (*Power Plant and Distribution System*)

8.5.1. Kebutuhan Listrik Utama

Pasokan listrik pada pabrik digunakan untuk membangkitkan listrik pada alat proses, unit utilitas, alat instrumentasi, serta untuk keperluan lainnya. Perhitungan kebutuhan listrik pada pabrik adalah sebagai berikut.

8.5.1.1. Listrik untuk Alat Proses

Tabel 45. Hasil Perhitungan Kebutuhan Listrik untuk Alat Proses

Alat	Daya, HP	Jumlah	Total Daya, HP
<i>Belt Conveyor</i>			
BC-101	2	1	2
BC-102	3	1	3
BC-103	0.5	1	0.5
<i>Chipper</i>			
C-101	223	1	223
<i>Reaktor</i>			
R-101	3	1	3
R-102	7.5	1	7.5
<i>Rotary Drum Vacuum Filter</i>			
RDVF-101	6569	1	6569
RDVF-102	3801	1	3801
RDVF-103	1203	1	1203

Alat	Daya, HP	Jumlah	Total Daya, HP
RDVF-104	1102	1	1102
Mixer			
V-101	7.5	1	7.5
V-102	7.5	1	7.5
V-103	8	1	8
V-104	7.5	1	7.5
V-105	7.5	1	7.5
Pompa Proses			
PP-101	3	1	3
PP-102	9	1	9
PP-103	7.5	1	7.5
PP-104	161.98	2	323.96
PP-105	2	1	2
PP-106	2	1	2
PP-107	7.5	2	15
PP-108	5	2	10
PP-109	3	1	3
PP-110	3	1	3
PP-111	3	1	3
PP-112	15	1	15
Jumlah			13348.46

8.5.1.2. Listrik untuk Unit Utilitas

Tabel 46. Hasil Perhitungan Kebutuhan Listrik untuk Unit Utilitas

Alat	Daya, HP	Jumlah	Total Daya, HP
Compressor			
CM-501	3033	1	3033
CM-502	37	1	37
CM-503	519	1	519
Screener			
SC-501	2	1	2
Mixer			
M-501	0.5	1	0.5
M-502	9	1	9
Cooling Tower			
CT-501	2	1	2

Alat	Daya, HP	Jumlah	Total Daya, HP
<i>Clarifier</i>			
CF-501	15	1	15
<i>Pompa Utilitas</i>			
PU-501	7.5	1	7.5
PU-502	5	1	5
PU-503	5	1	5
PU-504	0.5	1	0.5
PU-505	0.5	1	0.5
PU-506	15	1	15
PU-507	3	1	3
PU-508	7.5	1	7.5
PU-509	5	1	5
PU-510	0.5	1	0.5
PU-511	2	1	2
PU-512	2	1	2
PU-513	2	1	2
PU-514	1	1	1
PU-515	1	1	1
PU-516	0.5	1	0.5
PU-517	1	1	1
PU-518	7.5	1	7.5
PU-519	1	1	1
PU-520	2	1	2
PU-521	3	1	3
PU-522	2	1	2
PU-523	3	1	3
Jumlah			3.695

8.5.1.3. Listrik Instrumentasi

Kebutuhan listrik untuk instrumentasi diasumsikan 5% dari kebutuhan alat, sehingga diperoleh besar kebutuhan listrik untuk instrumentasi sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Kebutuhan listrik instrumentasi} &= 5\% (\text{Listrik Proses} + \text{Listrik Utilitas}) \\
 &= 5\% (13.348.46 + 3.695) \text{ HP} \\
 &= 852,17 \text{ HP}
 \end{aligned}$$

8.5.1.4. Listrik Penerangan dan Perkantoran

Kebutuhan listrik untuk penerangan dan perkantoran diasumsikan 20% dari kebutuhan alat, sehingga diperoleh besar kebutuhan listrik untuk penerangan dan perkantoran adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\text{Kebutuhan listrik} &= 15\% (\text{Listrik Proses} + \text{Listrik Utilitas}) \\ &= 15\% (13.348,46 + 3.695) \text{ HP} \\ &= 2.556,52 \text{ HP}\end{aligned}$$

Sehingga total kebutuhan listrik dari seluruh aspek adalah 20.452,15 HP atau 15,2512 MW. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan sebesar 10%, maka diperoleh besar listrik yang diperlukan adalah sebesar 22.497,36 HP atau 16,7763 MW.

8.5.2. Kebutuhan Listrik Cadangan

Dalam beberapa keadaan terdapat kondisi dimana PLTU tidak dapat menyuplai listrik ke industri, sehingga diperlukan *diesel emergency generator* untuk memastikan pabrik tetap dapat berjalan seperti seharusnya. *Diesel emergency generator* dijalankan melalui pembakaran *petroleum oil* dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik proses, utilitas, instrumentasi, serta 50% dari penerangan dan perkantoran. Sehingga diperoleh kebutuhan listrik yang harus dipenuhi adalah sebesar 19.173,89 HP atau 14,2980 MW. Berikut merupakan spesifikasi *petroleum oil* yang digunakan sebagai bahan bakar *diesel emergency generator* (Perry, 1997).

Jenis	: No. 2 Fuel Oil (Diesel)
Degrees API	: 22
Komposisi	: C = 87,3%
	H = 12,6%
	O = 0,04%
	N = 0,006%
	S = 0,22%
	Ash = <0,01%
Flash point	: min. 38°C

Pour point : max. -6°C

Lower Heating Value : 42.790 MJ/kg

Perhitungan kebutuhan bahan bakar dengan efisiensi generator sebesar 75% adalah sebagai berikut.

$$m_{fuel} = \frac{Kebutuhan\ Listrik}{LHV \times \eta}$$

$$m_{fuel} = \frac{14,2980 \text{ MJ/s}}{42,790 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} \times 75\%} = 0,4455 \text{ kg/s}$$

Apabila diasumsikan PLTU *trip* selama 30 hari dalam satu tahun. Maka kebutuhan bahan bakar yang perlu disediakan dalam satu tahun adalah sebagai berikut.

$$m_{fuel} = 0,4455 \frac{\text{kg}}{\text{s}} \times 3600 \frac{\text{s}}{\text{jam}} \times 24 \frac{\text{jam}}{\text{hari}} \times 30 \text{ hari} \times \frac{1}{1000} \frac{\text{ton}}{\text{kg}}$$

$$m_{fuel} = 1.154,7971 \text{ ton/tahun}$$


BAB IX

TATA LETAK PABRIK

Tata letak merupakan hal yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen *health, safety, and environment*. Tata letak pabrik perlu disusun secara efisien agar kegiatan operasional produksi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, penyusunan tata letak pabrik yang baik akan mempermudah proses evakuasi apabila terjadi kondisi darurat. Perlu adanya pemikiran yang matang tentang penempatan alat proses, tempat penyimpanan bahan kimia, tempat perkantoran, hingga penyelenggara HSE seperti *fire station* dan klinik. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tata letak pabrik adalah sebagai berikut.

1. Alat proses harus terletak pada lokasi dengan akses yang mudah, memberikan keamanan bagi karyawan, serta efektif dan efisien dalam pendistribusian bahan. Selain itu, urutan proses harus sesuai untuk mempermudah sistem kontrol dan apabila terjadi masalah.
2. Bahan baku dan hasil produk dapat diterima dengan mudah.
3. Kemudahan akses operasional, perawatan, dan perbaikan alat proses dengan memberikan jarak antar alat.
4. Jalan yang dapat memberikan akses terhadap kendaraan kecil maupun besar. Selain itu, perlu adanya sarana tambahan untuk memastikan keamanan pengguna jalan.
5. Terdapatnya akses darurat di seluruh area pabrik sehingga upaya mitigasi bencana dapat dilakukan dengan baik. Akses darurat ini dapat berupa tangga darurat, pintu darurat, APAR, *hydrant*, dan lain sebagainya.
6. Terdapatnya area perluasan pabrik untuk pengembangan dan penambahan unit proses maupun fasilitas perkantoran.
7. Terdapat pos jaga untuk adanya pemantauan karyawan yang akan masuk ke lokasi. Karyawan/orang yang tidak memiliki akses tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam lokasi.

Lokasi pabrik terdiri dari tiga bagian, yaitu area perkantoran, area produksi, dan area utilitas. Area perkantoran terdiri dari kantor utama, laboratorium, klinik, kantin, masjid, kantor K3, dan *control room*. Area produksi terdiri dari area proses, area penyimpanan bahan, dan *workshop*. Area utilitas terdiri dari unit pengolahan air, *steam*, udara, listrik, dan limbah.

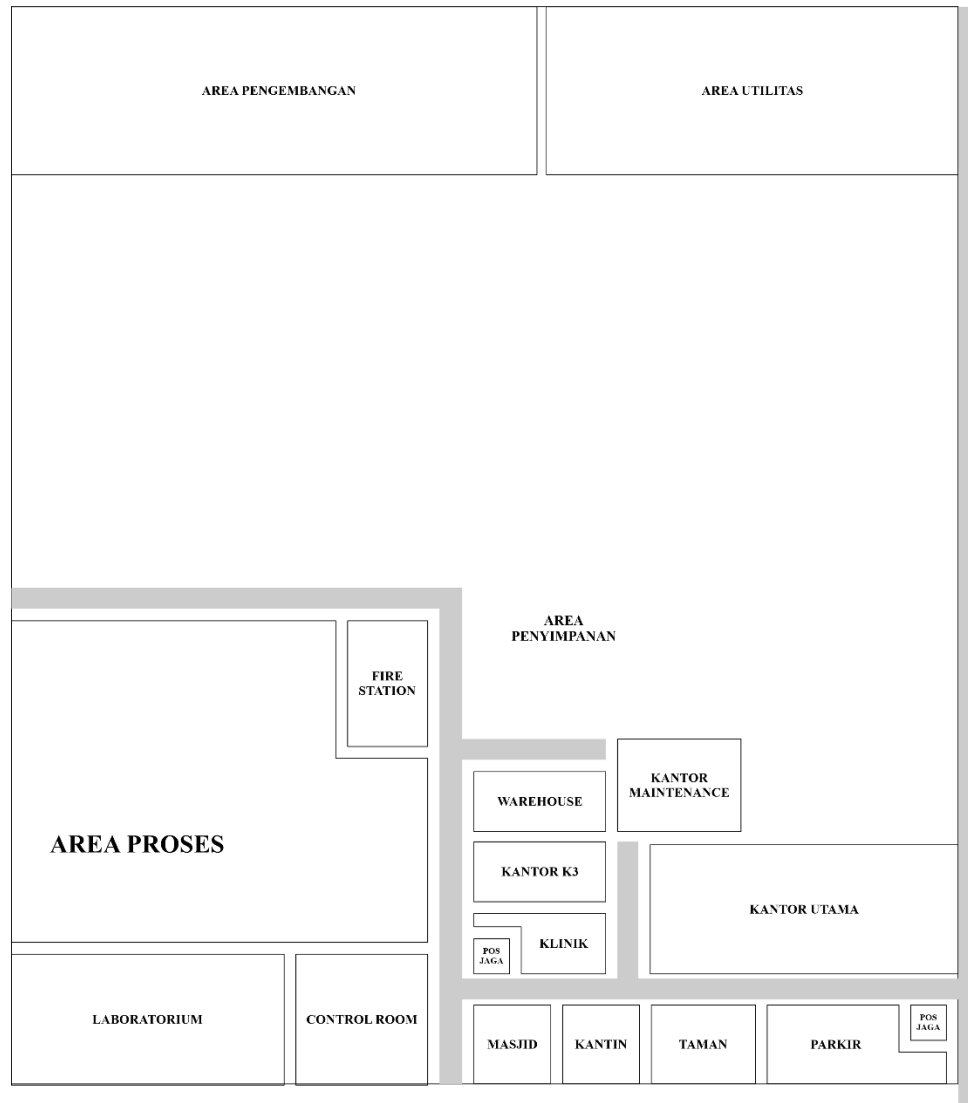

Gambar 8. Tata Letak Pabrik

Tata Letak Alat Proses

Tata letak alat proses harus memiliki letak posisi yang baik agar proses yang berjalan dapat terjadi secara efisien dan aman. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain letak alat proses adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan proses

Tata letak peralatan harus memberikan jarak yang cukup agar alat dapat berjalan dengan baik dan utilitas akan terdistribusi dengan mudah. Tata letak bahan baku diletakkan dekat dengan jalur transportasi agar sirkulasi kendaraan pengangkut bahan dapat mengambil dan meletakkan bahan dengan mudah dan efisien.

2. Keamanan

Untuk aspek keamanan, peralatan proses perlu dikelompokkan tersendiri di luar peralatan lainnya agar apabila terdapat kecelakaan, kerusakan tidak menyebar ke seluruh peralatan. *Rule of thumb* untuk jarak peralatan diatur dalam *Global Asset Protection Services (GAPS) Guidelines*.



3. Kemudahan pemeliharaan

Pemeliharaan secara berkala perlu dilakukan untuk menambah umur peralatan dengan mencegahnya dari kerusakan. Untuk itu, perlu adanya ruang untuk dilakukannya pemeliharaan seperti pembersihan *tube* pada *heat exchanger*.

4. Ekonomi

Sistem tata letak yang efisien akan menyebabkan jumlah pipa yang digunakan semakin sedikit pula. Akibatnya, biaya pemipaan menjadi lebih murah sehingga biaya konstruksi dapat diminimalisir.


Setiap alat proses perlu diberi jarak untuk menjaga keamanan dan kemudahan operasi. *Rule of thumb spacing* antar alat pada pabrik menurut *GAPS Guidelines* adalah sebagai berikut (Global Asset Protection Services, 2000).

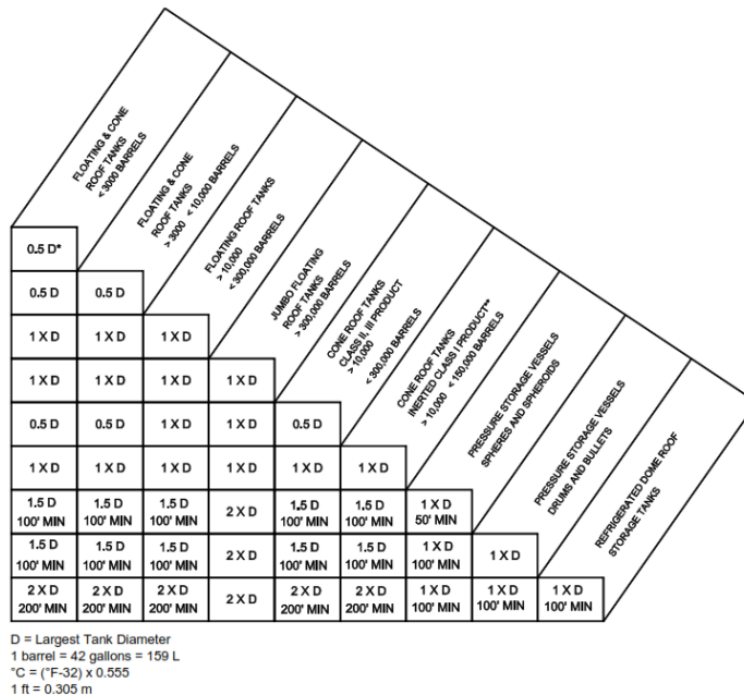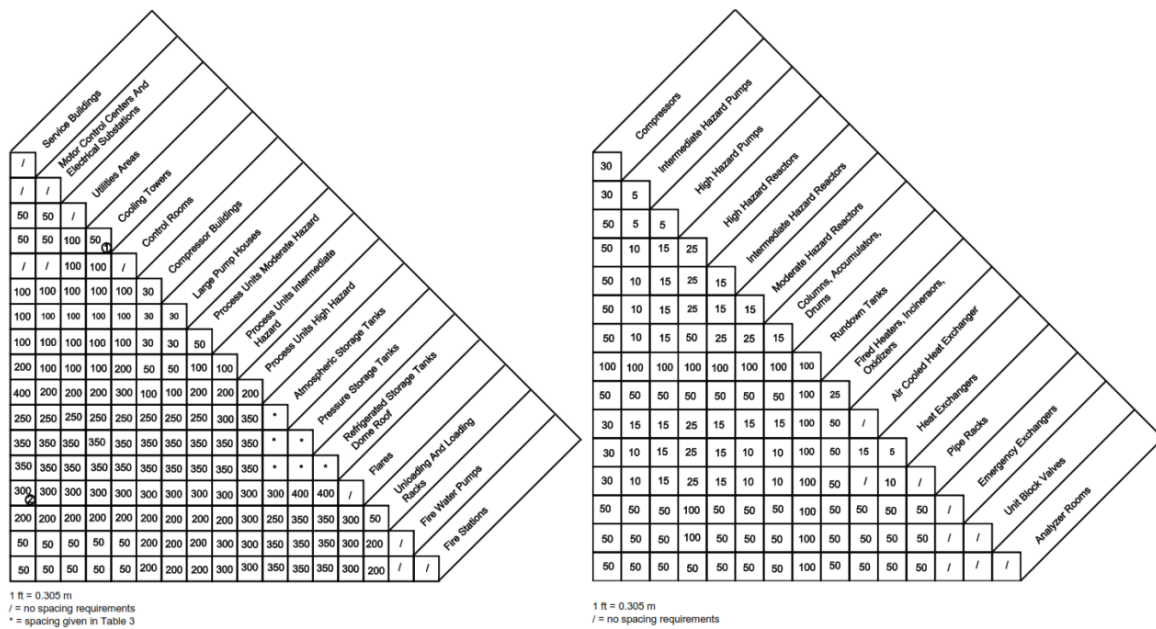

*For Class II, III products, 5 ft spacing is acceptable.

**Or Class II or III operating at temperatures > 200°F.

Gambar 9. Rule of Thumb Spacing Alat Pabrik

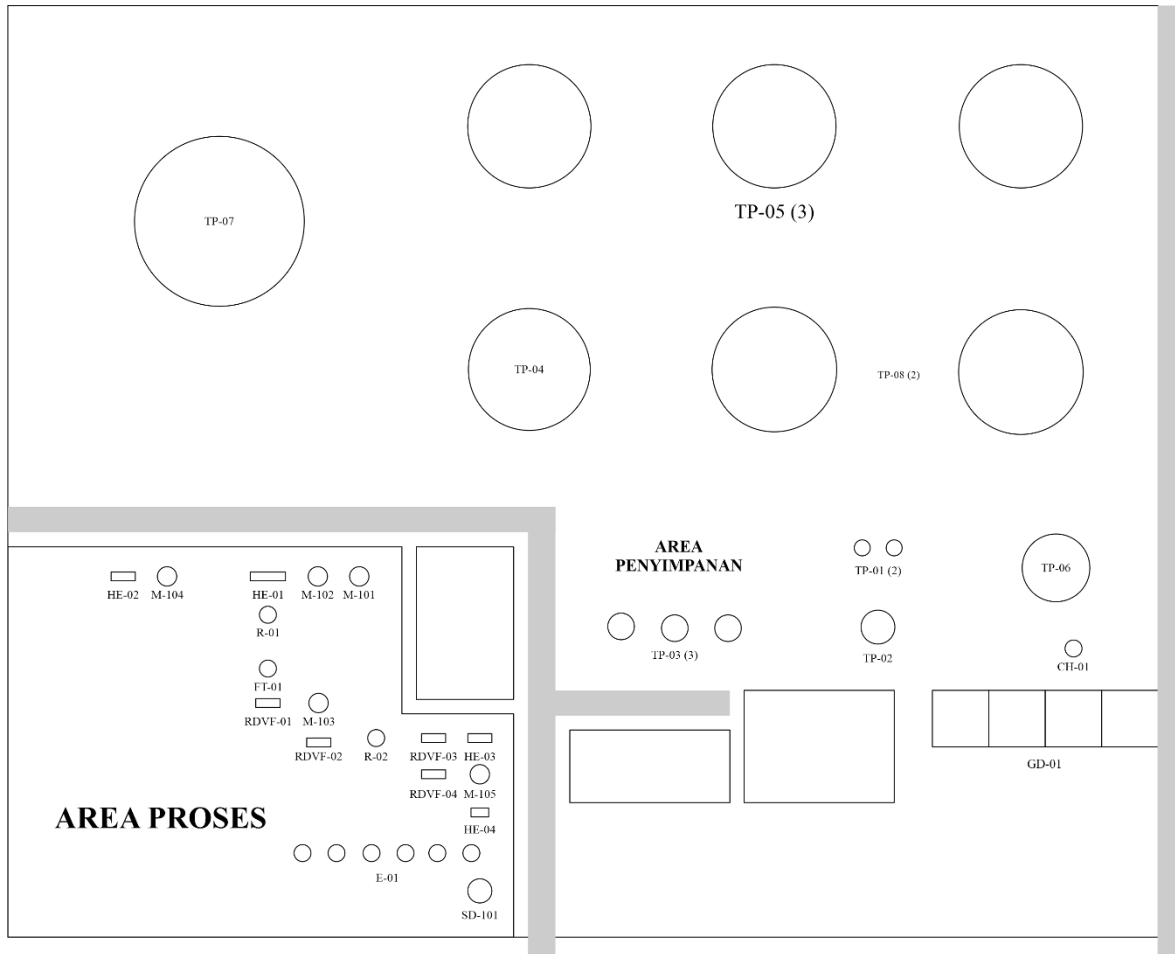

Gambar 10. Tata Letak Alat Proses

BAB X

PERTIMBANGAN ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

10.1. Manajemen Safety, Health, and Environment

Aspek *safety, health, and environment* atau Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam industri kimia. Hal ini disebabkan karena industri kimia merupakan industri yang memiliki potensi serta risiko bahaya yang tinggi yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan dan keselamatan pekerja maupun lingkungan sekitar yang dapat disebabkan karena proses, bahan, maupun prosedur. Selain aspek kelayakan bangunan dan alat yang perlu memenuhi standar untuk menjamin operasi pabrik dapat berjalan dengan baik, aspek karyawan atau pekerja juga perlu diperhatikan selama pelaksanaan operasionalnya. Karyawan atau manusia merupakan sumber daya yang memiliki peranan penting di perusahaan untuk menjamin dan menjalankan proses produksi di perusahaan sehingga diharapkan manajemen pabrik dapat menyediakan lingkungan yang memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pekerja.

Dalam mengupayakan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, digunakan sistem manajemen SHE untuk mengidentifikasi, memahami, serta mengendalikan *hazard* yang terdapat pada suatu sistem proses sehingga *hazard* tersebut dapat diminimalisir ataupun dicegah dengan beberapa Tindakan. Pada perancangan pabrik SLS, manajemen SHE meninjau dari tiga aspek, yaitu:

1. *Safety*

Keselamatan kerja merupakan suatu kondisi di mana pekerja aman atau selamat baik secara jasmani maupun rohani serta terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Dalam konsep manajemen SHE, aspek *safety* atau keselamatan kerja mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan suatu industri untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan

cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Upaya tersebut dapat dilakukan apabila telah dilakukan identifikasi, pemahaman, serta pengendalian dari *hazard* yang dapat ditimbulkan dari suatu proses produksi. *Hazard* atau bahaya sendiri merupakan suatu sifat yang terdapat pada bahan, proses, atau alat yang dapat menimbulkan efek negatif baik pada manusia maupun lingkungan. Sehingga efek maupun probabilitas dari *hazard* tersebut sebaiknya diminimalisir semaksimal mungkin sebelum kegiatan kerja dilakukan oleh karyawan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bahan, alat, serta proses yang digunakan sehingga dapat dilakukan pengelolaan *hazard* yang sesuai. Selain itu, eliminasi *hazard* juga dapat dilakukan dengan mensubstitusi alat, bahan, maupun proses dengan *substituent* yang lebih aman. Serta pengendalian *hazard* dapat dilakukan dengan pemasangan alat kontrol, pengelolaan limbah, *layout* yang sesuai dengan prosedur, pelatihan untuk para pekerja, serta prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pekerjaan dimana tersusun secara detail dan runtut pada *Standard Operating Procedure* (SOP). Dalam dokumen SOP, terdapat instruksi-instruksi mengenai proses operasi suatu alat sehingga meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan kerja karena pengoperasian yang salah. Dokumen SOP perlu dievaluasi serta diperbaharui secara rutin sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan yang terjadi pada alat-alat pabrik.

2. *Health*

Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi dimana pekerja selalu sehat tanpa adanya hal-hal yang dapat menyebabkan pekerja sakit, cedera, atau mengalami kerusakan pada anggota tubuh selama berada di lingkungan kerja. Pada manajemen SHE, aspek *health* mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu industri agar para pekerjanya tidak mengalami gangguan atau penyakit yang dapat merusak atau mengganggu produktivitas dalam bekerja. Kesehatan dari para pekerja (*health*) dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu paparan fisis dan paparan bahan kimia. Paparan fisis merupakan sifat-sifat fisis yang ditimbulkan selama proses operasi berlangsung, seperti panas, kebisingan, permukaan jalan yang tidak rata, dan lain sebagainya.

Dalam meminimalisir paparan fisis tersebut, pencegahan dapat dilakukan dari sisi desain seperti pemasangan insulator maupun dari sisi pekerja melalui penggunaan alat pelindung diri (APD). Alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh pekerja meliputi *safety helmet*, *goggles*, *earplug*, *respirator*, *coverall*, *gloves*, *safety shoes*, maupun alat pelindung lainnya.

Paparan bahan kimia merupakan paparan yang ditimbulkan karena penggunaan bahan kimia pada industri. Paparan bahan kimia tidak boleh melebihi batas aman yang telah ditentukan pada parameter *threshold limit value* (TLV) serta kontak dengan bahan kimia diminimalisir dengan menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir *hazard* dari bahan kimia tersebut. Selain paparan bahan kimia karena kontak secara langsung, paparan bahan kimia juga dapat disebabkan karena ledakan, kebocoran, ataupun adanya *failure* pada alat dimana hal tersebut tidak dapat dikendalikan serta dapat mempengaruhi kesehatan dari pekerja. Untuk mengurangi resiko tersebut, maka dipasang alat kontrol serta tersedianya tim tanggap darurat pada lokasi-lokasi yang bersifat *hazardous*. Sifat-sifat yang terdapat pada suatu bahan dapat dipelajari dan dipahami melalui *safety data sheet* (SDS). Pemahaman SDS pada setiap pekerja sangat penting untuk dapat mengetahui cara penyimpanan bahan kimia yang tepat, potensi yang dapat ditimbulkan, serta penanganan yang sesuai apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. *Environment*

Aspek *environment* atau lingkungan merupakan aspek yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh industri untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasional pabrik. Aspek lingkungan berkaitan erat dengan pembuangan limbah dimana limbah yang dihasilkan harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebelum dapat dibuang ke lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan yang apabila tidak dikendalikan maka dapat merusak lingkungan dan merugikan makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, maupun manusia.

Proses pengolahan limbah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan, serta memperhatikan *hazard* yang terdapat pada masing-masing limbah. Limbah yang dihasilkan pada industri dapat berupa cairan, padatan, maupun emisi gas.

Selain aspek-aspek pada manajemen SHE tersebut, digunakan pula suatu sistem manajemen yang terdiri atas beberapa elemen untuk membantu industri dalam mengurangi frekuensi serta probabilitas suatu *hazard* akibat kegiatan proses produksi sebagai upaya perlindungan pada area kerja yang disebut dengan *Process Safety Management* (PSM). PSM merupakan suatu sistem manajemen yang dikembangkan oleh Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dan terdiri atas 14 elemen, yaitu:

1. *Process Safety Information*

Tahap pertama pada PSM adalah pengumpulan, membuat, serta memelihara dokumen-dokumen yang mencakup informasi terkait keselamatan proses. Tahapan tersebut merupakan langkah awal untuk dapat mengidentifikasi bahaya dan risiko yang berkaitan dengan bahan maupun proses yang digunakan.

Informasi yang berkaitan dengan hazard bahan, harus mencakup *toxicity*, batas paparan bahan kimia yang diizinkan, data fisis, reaktivitas, korosivitas, *thermal* dan *chemical stability*, serta efek bahaya yang ditimbulkan dari pencampuran bahan/material yang berbeda. Informasi-informasi terkait bahan dapat diperoleh dari *safety data sheet* (SDS). Selain sifat dari bahan, SDS juga mencakup tata cara penyimpanan, pengelolaan, dan pembuangan bahan serta pengelolaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan bahan kimia tersebut. Informasi yang berkaitan dengan proses dan teknologi yang digunakan harus mencakup *block flow diagram* atau *simplified process flow diagram*, proses kimia yang terjadi, maksimum *inventory*, batas atas dan batas bawah suhu yang aman untuk operasi, tekanan, aliran atau komposisi, serta evaluasi atas konsekuensi yang ditimbulkan karena adanya deviasi. Pada informasi mengenai peralatan proses, informasi harus

mencakup material konstruksi, *pipe and instrument diagrams* (P&ID), klasifikasi listrik, desain *relief system*, desain sistem ventilasi, desain *code* dan *standard* yang digunakan, neraca massa dan neraca panas, serta sistem keamanan seperti *interlocks*, sistem deteksi, dan lain sebagainya.

2. Process Hazard Analysis

Process Hazard Analysis merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh, teratur, serta sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan bahaya yang ditimbulkan karena proses yang melibatkan bahan kimia di dalamnya. PHA ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja karena menyediakan informasi yang mendukung manajemen, pekerja, maupun kontraktor untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan upaya minimalisir risiko. Terdapat tiga metode yang umum digunakan dalam PHA, yaitu:

- a. HIRADC (*Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control*)
- b. HAZOP (*Hazard Operability Study*)
- c. Failure Modes and Effect Analysis (FMEA)
- d. FTA (Fault Tree Analysis)

Penyusunan PHA harus dilakukan oleh tim profesional yang telah mengetahui secara detail mengenai proses dan teknikal analisis bahaya. Selain itu, dalam penyusunannya juga harus dijelaskan jangka waktu pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut serta melakukan analisis ulang apabila terdapat perubahan.

3. Operating Procedure

Manajemen industri harus menyediakan prosedur operasi untuk setiap alat yang mencakup instruksi-instruksi yang bertahap mengenai bagaimana pekerjaan yang berkaitan dengan proses dapat dilakukan secara aman. Prosedur harus sejalan dengan PSI dan mencakup tahap-tahap untuk setiap tahap pengoperasian, batasan pengoperasian, pertimbangan keselamatan dan kesehatan, serta sistem keselamatan dan fungsinya. Prosedur-prosedur pengoperasian umumnya disusun pada suatu

standard operating procedure (SOP) yang berisi tahap-tahap pengoperasian baik pada kondisi *start-up*, pengoperasian normal, pengoperasian sementara, *emergency shutdown*, *normal shutdown*, serta batasan-batasan pengoperasian yang mencakup langkah-langkah operasi apabila terdapat penyimpangan pada suatu parameter terukur. Dokumen SOP harus tersusun secara singkat, jelas, padat, dan runtut serta perlu dievaluasi dan diupdate secara berkala apabila terjadi perubahan-perubahan pada pengoperasian pabrik.

4. *Employee Participation*

Pada pelaksanaan program PSM, industri harus melakukan konsultasi dan diskusi dengan pekerja ataupun perwakilan pekerjaan mengenai pengadaan dan pengembangan kajian bahaya di tempat kerja serta perencanaan pencegahan kecelakaan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pihak juga memahami bahaya serta risiko dalam proses serta memiliki akses ke PHA dan informasi-informasi lain yang digunakan untuk mendukung analisis tersebut.

5. *Training*

Selain berpartisipasi pada PSM, para pekerja juga harus mengikuti *training* yang memadai mengenai proses, prosedur operasi, *emergency operation*, *specific safety and health hazards*, serta praktik kerja yang aman sesuai dengan kebutuhannya di tempat kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pekerja mengenai pelaksanaan pekerjaan yang aman, risiko pekerjaan terkait proses, bahaya mengenai bahan kimia yang digunakan, serta hal-hal yang perlu dilakukan dalam kondisi darurat. *Training* perlu dilakukan setidaknya 3 tahun sekali atau lebih sebagai *refresher training*. Seluruh kegiatan *training* perlu didokumentasikan dan dilengkapi dengan identitas *trainee*, tanggal pelaksanaan, serta verifikasi yang menunjukkan bahwa para pekerja telah memahami materi dari *training* dengan baik.

6. *Contractors*

Kontraktor merupakan salah satu elemen dari PSM yang bertugas untuk mengoperasikan proses produksi atau pekerjaan rutin lainnya dengan keahlian khusus ataupun pada kegiatan khusus seperti *turnaround maintenance*, renovasi, ekspansi, perawatan, instalasi, dan lain sebagainya. Dalam proses pemilihan kontraktor, pihak industri perlu memastikan kinerja/performa keselamatan dan program aspek *safety* dari kontraktor cukup serta memenuhi persyaratan K3. Berikut merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap kontraktor:

- a. Manajemen memperoleh dan mengevaluasi informasi mengenai program keselamatan dan kinerja keselamatan dari perusahaan kontraktor tersebut
- b. Menginformasikan kepada para pekerja kontraktor mengenai sumber-sumber bahaya di tempat kerja seperti potensi kebakaran, ledakan, atau lepasnya gas beracun yang berhubungan dengan pekerjaan kontraktor tersebut
- c. Menjelaskan prosedur tanggap darurat
- d. Mengembangkan serta mengimplementasikan sistem kerja yang aman dengan mengontrol masuk, keluar, serta keberadaan dari tiap pekerja kontrak
- e. Melakukan evaluasi kinerja kontraktor secara berkala untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan serta menjaga para pekerja kontrak terhindar dari kecelakaan, cedera, serta sakit di area kerja

Selain itu, kontraktor juga bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta melakukan pekerjaan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

7. *Pre-Startup Safety Review*

Salah satu tahapan PSM adalah melakukan *pre-startup safety review* pada seluruh peralatan yang baru di *install* ataupun modifikasi serta apabila terdapat proses atau produk baru. Berikut merupakan hal-hal yang perlu dipastikan sebelum melakukan *start-up*:

- a. Konstruksi dan peralatan sesuai dengan spek desain yang telah ditetapkan
- b. Terdapat prosedur keselamatan, pengoperasian, perawatan, serta *emergency*
- c. Memastikan PHA telah dilakukan serta aksi rekomendasi telah diterapkan sebelum *startup*
- d. Modifikasi fasilitas telah memenuhi persyaratan
- e. Setiap pekerja telah mengikuti *training* mengenai prosedur proses *startup*

Proses *safety review* bertujuan untuk meminimalisir resiko yang terjadi karena proses *startup* peralatan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi terutama ketika terdapat modifikasi/perubahan pada alat.

8. *Mechanical Integrity*

Proses pemeliharaan peralatan merupakan salah satu aspek penting dalam pengoperasian peralatan untuk memastikan peralatan yang digunakan berjalan dalam keadaan baik. Sistem perawatan yang baik harus dibuat untuk peralatan-peralatan yang bersifat sangat penting, termasuk prosedur tertulis, pelatihan kerja, inspeksi, serta pengujian alat untuk memastikan seluruh peralatan dapat beroperasi dengan baik. Kegiatan inspeksi serta pengujian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang ada dengan frekuensi inspeksi disesuaikan dengan rekomendasi vendor. Seluruh inspeksi dan pengujian perlu didokumentasikan serta seluruh deviasi pada alat harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum alat dapat dioperasikan. Berikut merupakan alat-alat yang wajib mengaplikasikan elemen *mechanical integrity* PSM:

- a. Vessel/Bejana bertekanan dan tangki penyimpanan
- b. Sistem pemipaan serta komponennya (seperti *valve*)
- c. Sistem *relief* dan *venting*
- d. Sistem *emergency shutdown*
- e. Sistem kontrol termasuk peralatan *monitoring*, sensor, alarm, dan *interlock*
- f. Pompa

9. *Hot Work Permit*

Beberapa pekerjaan perbaikan atau modifikasi yang terdapat pada industri menggunakan panas (*hot work*) dalam proses operasinya. Proses pekerjaan yang tidak rutin tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebakaran atau ledakan yang dapat mencelakai pekerja. Oleh karena itu, dalam meminimalisir risiko kecelakaan kerja, industri perlu menerapkan prosedur izin pekerjaan panas (*hot work permit*) untuk memastikan bahwa risiko telah teridentifikasi, pekerja telah memahami *hazard* yang dapat ditimbulkan, serta pencegahan dan perlindungan kebakaran telah diimplementasikan sebelum pekerjaan panas dimulai. Pencegahan serta perlindungan yang dilakukan harus memenuhi standar dari OSHA. Dalam *hot work permit* tersebut, harus tertera dengan jelas siapa yang melakukan pekerjaan (serta tidak boleh dilakukan sendirian), area kerja, jenis pekerjaan, alat pemadam api yang tersedia, serta pengesahan dari pihak yang berwenang. *Hot work permit* tersebut harus disimpan hingga pekerjaan selesai.

10. *Management of Change*

Pada beberapa sistem yang digunakan dalam operasi seperti mesin/peralatan, desain, prosedur kerja, bahan kimia, maupun personal yang terlibat, umumnya sering dilakukan perubahan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Sebelum proses perubahan tersebut dilakukan, perlu dilakukan prosedur *Management of Change* (MOC) yang meliputi:

- a. Dasar-dasar teknis yang mendasari usulan perubahan
- b. Dampak perubahan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- c. Modifikasi prosedur pengoperasian
- d. Persyaratan otorisasi untuk perubahan yang diusulkan
- e. Waktu yang dibutuhkan untuk proses perubahan

Selain itu, industri/perusahaan juga wajib menginformasikan dan melakukan pelatihan untuk para pekerja terkait perubahan yang dilakukan sebelum

perubahan dilakukan. Prosedur MOC dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan perubahan sehingga risiko yang berkaitan dengan K3L dapat dikontrol.

11. Incident Investigation

Apabila terjadi insiden/kecelakaan kerja pada perusahaan, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan penyelidikan pada insiden tersebut sesegera mungkin (dibawah 48 jam setelah insiden terjadi) untuk mengetahui faktor utama atau *rootcause* dari insiden tersebut. Investigasi harus dilakukan oleh tim profesional yang memiliki pengetahuan atau keahlian di dalam proses tempat kejadian insiden tersebut, termasuk pekerja kontrak yang terlibat serta pihak-pihak yang ahli dalam bidang tersebut. Kegagalan perusahaan dalam investigasi atau memperbaiki *rootcause* dapat menyebabkan terulangnya kecelakaan kerja dan dapat berakibat lebih parah. Pada akhir investigasi, laporan investigasi harus disusun yang minimal meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Tanggal kejadian
- b. Tanggal investigasi dimulai
- c. Deskripsi kejadian
- d. Penyebab utama serta faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya insiden
- e. Rekomendasi dari hasil investigasi.

Setelah laporan investigasi selesai disusun, perusahaan harus melakukan tindak lanjut dari hasil rekomendasi yang telah dilakukan oleh tim investigasi sehingga pencegahan insiden/kecelakaan kerja yang sama dapat terhindarkan. Selain itu, seluruh pihak yang mengalami atau hampir mengalami dampak dari insiden wajib melakukan *review* dari laporan investigasi yang telah dilakukan untuk menentukan apakah investigasi lanjutan perlu dilakukan atau tidak. Dokumen investigasi tersebut perlu diarsipkan dan disimpan dalam jangka waktu minimum 5 tahun.

12. *Emergency Planning and Response*

Walaupun seluruh upaya-upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ataupun insiden, namun kecelakaan kerja yang disebabkan karena gagalannya sistem dan desain (*system and design failure*) ataupun kesalahan personil yang menyebabkan terjadinya insiden masih dapat terjadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan dan penyediaan tim tanggap darurat untuk meminimalisir efek yang ditimbulkan dari insiden tersebut. Perencanaan tanggap darurat atau *emergency planning* mencakup jalur dan tempat evakuasi, serta penyediaan pelatihan untuk seluruh pekerja dan kontraktor mengenai penggunaan alat pelindung diri, tindakan dalam menghadapi keadaan darurat, serta penanganan pertama dalam insiden sehingga pekerja dapat bertindak secara efektif ketika insiden terjadi.

13. *Compliance Audits*

Compliance audit perlu dilakukan oleh perusahaan setidaknya setiap tiga tahun untuk memastikan bahwa prosedur dan pelaksanaan program PSM telah sesuai, memadai, serta efektif. Proses audit atau peninjauan ulang dilakukan oleh pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang PSM untuk memastikan bahwa seluruh prosedur maupun standar telah dijalankan dan diikuti secara konsisten. Pada akhir audit, laporan audit harus mencakup mengenai penjelasan adanya penyimpangan yang ditemukan ketika pelaksanaan audit serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Perusahaan wajib melaksanakan seluruh hasil rekomendasi audit yang dirasa sesuai agar pelaksanaan PSM tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

14. *Trade Secrets*

Dalam penyusunan dan pelaksanaan program PSM, perusahaan harus menyediakan informasi yang berkaitan mengenai keselamatan untuk seluruh personil yang terlibat, mengembangkan analisis bahaya, membuat prosedur operasi,

menyediakan perencanaan dan tanggap darurat, *compliance audit*, serta berpartisipasi dalam penyelidikan insiden. Dalam penyediaan informasi tersebut, sangat memungkinkan apabila rahasia perusahaan disertakan, namun organisasi dapat membuat kesepakatan untuk mencegah penyebaran rahasia tersebut.

Selain PSM, dalam penerapan sistem manajemen pengelolaan lingkungan di industri diperlukan suatu manajemen sistem yang disebut dengan *Environmental Management System* (EMS). EMS didasarkan dengan model *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) yang saling terhubung membentuk 17 elemen yang saling berkaitan satu sama lain. EMS bertujuan untuk mengurangi dampak buruk ke lingkungan, meningkatkan efisiensi proses, meningkatkan *image* industri ke publik, serta meningkatkan kesadaran mengenai isu dan tanggung jawab lingkungan. Tahapan EMS memastikan bahwa masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh industri dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan dipantau secara sistematis dengan mengacu kepada standar ISO 14001. Berikut merupakan 17 elemen yang terdapat pada EMS.

1. *Environmental Policy*

Environmental policy atau kebijakan lingkungan merupakan kebijakan perusahaan yang menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan. Kebijakan ini merupakan fondasi utama EMS dan menjadi visi yang menyatukan seluruh bagian dari perusahaan mengenai kepedulian lingkungan. Setiap orang dalam perusahaan harus memahami kebijakan yang diterapkan untuk dapat mencapai tujuan dan target dari perusahaan. Kebijakan harus mencerminkan tiga hal, yaitu *continual improvement* (perbaikan yang terus-menerus), *pollution prevention* (pencegahan polusi), dan *compliance with relevant laws and regulations* (penyesuaian dengan hukum dan regulasi yang relevan).

2. *Identifying Environmental Aspects*

Elemen *environmental aspect* merupakan elemen yang mengacu pada aktivitas, produk, atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. Untuk dapat merencanakan dan mengontrol efek kegiatan perusahaan terhadap lingkungan, maka perusahaan harus mengetahui *impact* yang disebabkan oleh prosesnya. Namun selain mengetahui *impact* tersebut, perusahaan juga harus mengetahui darimana *impact* tersebut berasal. Setelah perusahaan mengidentifikasi aspek lingkungan dari produk, aktivitas, ataupun jasa yang dilakukan perusahaan serta mengetahui *impactnya*, maka perusahaan perlu menentukan aspek yang paling memberikan efek yang paling besar terhadap lingkungan. Selain itu, aspek-aspek tersebut perlu didokumentasikan dalam bentuk tabulasi *hazard* seluruh bahan baku, proses, produk, serta limbah yang dihasilkan.

3. *Legal and Other Requirements*

Dalam elemen ini, perusahaan harus mengidentifikasi serta mengomunikasikan hukum dan persyaratan terkait lingkungan yang berlaku di daerah tersebut maupun secara global serta memastikan bahwa hukum dan persyaratan tersebut diperhitungkan dalam upaya manajemen dan operasi perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat menjalankan operasinya secara legal.

4. *Objectives and Targets*

Dalam menjalankan manajemen lingkungan, perusahaan harus memiliki tujuan dan target untuk dapat mengubah rancangan manajemen tersebut dapat dihasilkan aksi atau program yang nyata dan mencapai tujuan serta target tersebut. Dalam menentukan tujuan, perusahaan harus mempertimbangkan kebijakan lingkungan, aspek lingkungan, hukum dan persyaratan yang berlaku, pandangan dari pihak yang berkepentingan, teknologi yang digunakan, keuangan, operasional, serta pertimbangan perusahaan lainnya.

5. *Environmental Management Programs*

Setelah seluruh fondasi EMS (yang merupakan elemen perencanaan) dilaksanakan, maka untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, dibutuhkan suatu *action plan* yaitu *environmental management program*. Program-program tersebut merupakan implementasi dari konsep manajemen lingkungan yang telah dibentuk. Program tersebut harus mencakup tanggung jawab dalam mencapai target, bagaimana program tersebut dijalankan, serta jangka waktu pelaksanaan program. Selain itu program harus bersifat dinamis untuk mengatasi perubahan akibat adanya perubahan tujuan dan target, hukum dan persyaratan yang berlaku, perubahan produk, jasa, dan proses, serta lain sebagainya.

6. *Structure and Responsibility*

Peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan perlu ditentukan dan dikomunikasikan oleh perusahaan agar EMS dapat berjalan secara efektif. Adanya peran dan tanggung jawab yang ditetapkan pada individu dan kelompok dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan implementasi dari program pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu, adanya peran dan tanggung jawab mengenai manajemen lingkungan juga dapat mengizinkan pihak yang bertanggungjawab untuk berdiskusi dalam memodifikasi EMS apabila dibutuhkan. Dengan begitu, tujuan serta target perusahaan dapat tercapai.

7. *Training, Awareness, and Competency*

Elemen ini bertujuan untuk menyediakan pelatihan atau *training* mengenai manajemen lingkungan pada seluruh pekerja perusahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* setiap pekerja mengenai pentingnya manajemen lingkungan, kebijakan lingkungan, dampak lingkungan yang disebabkan karena pekerjaan, peran dan tanggung jawab masing-masing karyawan terhadap EMS, prosedur yang berlaku pada pekerjaan mereka, serta kaitan antara prosedur tersebut

dengan persyaratan EMS. Para pekerja juga harus memahami konsekuensi dari tidak mengikuti persyaratan EMS (seperti terjadinya tumpahan, harus membayar denda, mendapatkan penalti, dan lain sebagainya). Sehingga dengan adanya *training*, dapat meningkatkan *awareness* serta kompetensi dari pekerja.

8. *Communications*

Dalam menjalankan manajemen lingkungan, diperlukan komunikasi yang baik sehingga program manajemen lingkungan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu komunikasi yang baik dapat meminimalisir permasalahan karena adanya miskomunikasi, memperoleh persetujuan mengenai rencana dan upaya yang telah dilakukan, dapat menjelaskan mengenai kebijakan lingkungan serta EMS, memastikan pemahaman mengenai masing-masing peran dan harapan terhadap program, serta dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pekerja. Komunikasi yang baik dan efektif harus mencakup prosedur untuk komunikasi internal maupun komunikasi ke pihak eksternal.

9. *EMS Documentation*

Salah satu elemen yang berfungsi untuk memastikan bahwa EMS telah dipahami dan dioperasikan dengan baik, maka diperlukan informasi yang cukup untuk pihak-pihak yang menjalankan pekerjaan tersebut. Selain itu, pihak eksternal juga membutuhkan pemahaman bagaimana EMS didesain dan diimplementasikan. Oleh karena itu, EMS perlu didokumentasikan dengan baik termasuk dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan pada ISO 14001.

10. *Document Control*

Elemen *document control* bertujuan untuk memastikan personel dapat bekerja dengan baik secara konsisten. Elemen ini berfungsi untuk menyediakan *tools* yang memadai dan sesuai sehingga dapat memastikan para pekerja melakukan pekerjaannya dengan *tools* yang benar. Perusahaan harus memiliki prosedur

document control yang digunakan dimana implementasi dari prosedur tersebut harus dapat memastikan dimana lokasi dokumen EMS tersebut, direview secara berlaku, penghapusan dokumen yang tidak lagi digunakan (telah digantikan dokumen lain).

11. *Operational Control*

Operasi dan aktivitas perlu dikontrol untuk memastikan bahwa komitmen perusahaan terhadap kebijakan lingkungan serta agar tujuan serta target dapat tercapai. Pada operasi dan aktivitas yang kompleks dimana *impact* yang ditimbulkan pada lingkungan besar maka diperlukan dokumen prosedur pada proses kontrolnya. Prosedur tersebut berfungsi untuk mengendalikan aspek lingkungan, memastikan kesesuaian dengan regulasi, serta untuk mencapai tujuan mengenai aspek lingkungan. Contoh proses yang membutuhkan *operational control* adalah pengelolaan limbah karena memiliki *impact* pada lingkungan yang besar apabila prosesnya tidak dikontrol.

12. *Emergency Preparedness and Response*

Dalam pelaksanaan EMS maupun PMS serta usaha maksimal dari perusahaan dalam menjalankan sistem tersebut, posibilitas dari *accident* serta kondisi darurat lainnya tetap ada. Oleh karena itu, identifikasi potensi kondisi darurat serta pengembangan/pemeliharaan prosedur untuk mencegah dan menangani kejadian darurat penting untuk dilakukan. Dengan melakukan hal tersebut, maka dapat meminimalisir cedera, mencegah atau meminimalisir dampak lingkungan, melindungi karyawan serta penduduk sekitar, mengurangi hilangnya aset, serta meminimalisir *downtime*. Dalam persiapan serta tanggapan terhadap kondisi darurat, dibutuhkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Melakukan *assessment* terkait potensi kecelakaan dan kondisi darurat yang dapat terjadi
2. Program pencegahan insiden
3. Rencana atau prosedur dalam menangani insiden

4. Percobaan berkala mengenai rencana/prosedur kondisi darurat
5. Mitigasi *impact* yang diakibatkan dari insiden tersebut

13. *Monitoring and Measurement*

Kegiatan *monitoring* dan *measurement* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi performa perusahaan, menganalisis *rootcause* dari permasalahan, menilai kesesuaian operasi industri dengan persyaratan hukum yang berlaku, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, serta meningkatkan performa dan efisiensi perusahaan.

14. *Nonconformance and Corrective / Preventive Action*

Dalam menjalankan sistem manajemen lingkungan, dibutuhkan proses identifikasi, pengendalian, serta perbaikan terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan. Masalah pada sistem manajemen lingkungan tersebut dapat diketahui setelah dijalankan audit, pengukuran, maupun aktivitas lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan perlu melalui proses identifikasi dan investigasi masalah, identifikasi *rootcause*, identifikasi solusi dari masalah tersebut dan diimplementasikan, serta dilakukan *tracking* untuk mengetahui apakah aksi yang telah dilakukan efektif atau tidak.

15. *Records*

Elemen *records* merupakan suatu bentuk bukti bahwa EMS telah berjalan dan diimplementasikan sesuai dengan rencana awal. Bukti tersebut disimpan dan dijaga dalam arsip EMS yang sewaktu-waktu dapat dibutuhkan oleh pihak eksternal. *Records* ini juga dapat menjadi referensi dalam evaluasi serta membantu proses identifikasi solusi atas permasalahan yang terjadi.

16. EMS *Auditing*

Audit EMS merupakan proses verifikasi atau pengecekan memastikan bahwa implementasi EMS telah berjalan dengan baik. Proses audit dilakukan secara berkala dimana apabila terdapat kekurangan, maka dapat dilakukan diskusi untuk menemukan solusi dari kekurangan implementasi tersebut. *Finding* dari kekurangan tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk perusahaan menjaga lingkungan, meningkatkan EMS dan performanya, serta memastikan bahwa sistem efektif dalam segi biaya.

17. *Management Review*


Manajemen berhak serta bertanggung jawab untuk melakukan *review* EMS secara berkala sebagai salah satu bentuk perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) serta memastikan bahwa EMS dapat memenuhi kebutuhan perusahaan setiap waktu secara efisien dan hemat biaya. Dalam melakukan *review*, manajemen perlu mempertimbangkan hasil audit, rekomendasi internal, komunikasi eksternal, dan lain sebagainya.

10.2. Struktur Organisasi Manajemen SHE

Pabrik Sodium Lignosulfonat direncanakan memiliki bentuk perusahaan PT (Perseroan Terbatas). Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang dilindungi oleh hukum dimana usaha tersebut dijalankan dengan modal berupa saham yang ditanamkan oleh para investor. Saham tersebut dapat diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya, pemegang saham terbesar dianggap sebagai pemilik perusahaan tersebut.

Dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas, pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelaksanaan RUPS dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan dapat dilakukan secara mendadak apabila terdapat suatu urusan mendadak yang perlu penyelesaian secara segera. Rapat Umum

Pemegang Saham dihadiri oleh pemilik saham, dewan komisaris, serta direktur perusahaan. Beberapa tugas dan wewenang dari RUPS adalah menentukan kebijakan tertinggi perusahaan, menentukan misi dan garis besar Haluan perusahaan, serta mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris merupakan pemegang saham yang memiliki tugas untuk menentukan garis besar kebijakan perusahaan, serta melakukan pembinaan serta pengawasan direktur utama. Dewan direksi terdiri atas direktur utama, direktur keuangan, direktur umum, serta direktur operasi dan produksi. Setiap direktur dibantu oleh *general manager* atau kepala departemen yang membawahi *manager* atau kepala divisi/area. Berikut merupakan struktur organisasi dari Pabrik Sodium Lignosulfonat.

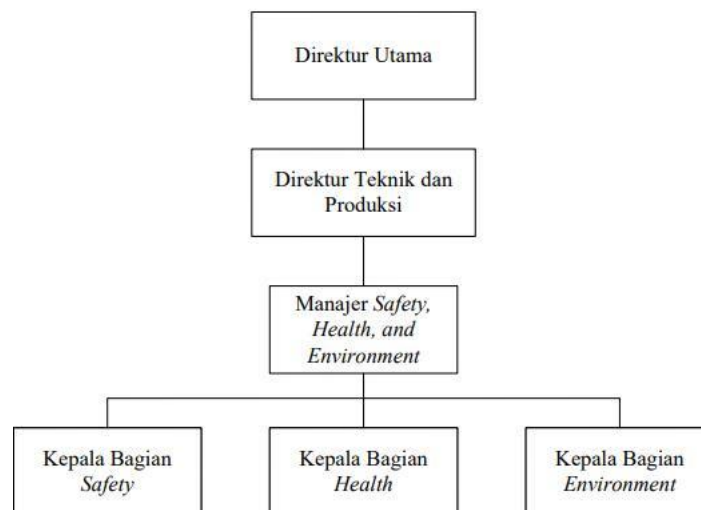

Gambar 11. Struktur Organisasi Industri

Salah satu departemen yang memegang peranan penting dalam industri adalah Departemen *Safety, Health, and Environment* (SHE) yang dibawah oleh Direktur Teknik dan Produksi yang bertanggung jawab dalam menangani aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan di area pabrik. Terdapat tiga divisi pada Departemen SHE, yaitu:

1. Divisi *Safety*

Divisi *safety* bertujuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan aktivitas ataupun program yang berkaitan dengan *safety* atau

keselamatan kerja dalam lingkup operasional pabrik. Divisi *safety* bertanggung jawab untuk memastikan operasional pabrik aman baik dari segi bahan baku, produk, peralatan, *layout*, maupun proses produksinya. Divisi *safety* juga perlu memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan *improvement* dari aspek *safety* pada pelaksanaan operasional di industri sebagai bentuk *continuous improvement*.

2. Divisi *Health*


Divisi *health* bertujuan untuk memastikan bahwa perilaku kerja dari para karyawan telah memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi kerja setiap karyawan. Dalam upayanya untuk meningkatkan kesehatan kerja, divisi *health* juga bertugas untuk melakukan *training safety* dan *hazard* serta membuat kebijakan atau standar terkait kesehatan dan keselamatan para karyawan. Divisi ini juga membawahi bidang medis dan pemadam kebakaran yang bertujuan sebagai bentuk penanganan insiden.




3. Divisi *Environmental*


Divisi *environmental* bertugas untuk mengidentifikasi, mengawasi, serta mengelola seluruh limbah yang dihasilkan oleh pabrik baik dalam fasa gas, padat, ataupun cair. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan mengenai kebocoran limbah, pengurangan dampak limbah, serta memastikan bahwa limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu lingkungan.


10.3. Identifikasi *Hazard* Bahan Proses & Utilitas




Tabel 47. Identifikasi *Hazard* Bahan




No	Komponen	Hazard							Keterangan	Pengelolaan
		Explosive	Flammable	Toxic	Corrosive	Irritant	Oxidizing	Radioactive		
Bahan Baku Proses										
1	Etanol (C ₂ H ₅ OH) 70% v/v 	-	√	-	√	√	-	-	1. <i>Liquid</i>	1. Disimpan ditempat sejuk dengan suhu dibawah 23°C dan tertutup, jauhkan dari panas dan percikan api
									2. Iritan terhadap kulit, mata, dan saluran pernafasan. Toksik untuk sistem reproduksi, hati, darah, kulit, dan syaraf.	
									3. <i>Flammable</i> Auto-ignition : 363°C Flash point : 12,78°C (<i>closed cup</i>) 17,78°C (<i>open cup</i>) LFL : 3,3% UFL : 19%	
									4. Reaktif terhadap bahan yang bersifat asam, basa, dan <i>oxidizing agents</i> .	2. Gunakan respirator dalam penanganannya
2	Natrium Hidroksida (NaOH)	-	-	-	√	√	√	-	1. <i>Solid</i>	1. Disimpan di tempat kering, tertutup, dan sejuk. Jauhkan dari kontak dengan metal dan kelembaban
									2. Bersifat korosif dan iritan apabila kontak dengan mata, kulit, saluran pencernaan dan saluran pernafasan apabila terhirup	
									3. Permeator	
									4. Higroskopis	


No	Komponen	Hazard							Keterangan	Pengelolaan
		Explosive	Flammable	Toxic	Corrosive	Irritant	Oxidizing	Radioactive		
									5. Reaktif terhadap logam, bahan yang bersifat asam, basa, kelembaban, dan <i>oxidizing agents</i>	
3	Air 	-	-	-	-	-	-	-	1. <i>Liquid</i> 2. Tidak berbahaya	1. Tidak membutuhkan penanganan khusus
4	Asam Sulfat (H ₂ SO ₄) 37% v/v 	-	-	-	√	√	√	-	1. <i>Liquid</i> 2. Bersifat korosif dan iritan apabila kontak dengan mata, kulit, saluran pencernaan dan saluran pernafasan apabila terhirup 3. Karsinogenik 4. Higroskopis	1. Disimpan di tempat kering, tertutup, dan sejuk. Suhu penyimpanan tidak boleh diatas 23°C 2. Menggunakan <i>vapor respirator</i> dalam penanganannya 3. Menjauhkan kontak dengan aluminium, tembaga, <i>stainless steel</i> (316 dan 304)

No	Komponen	Hazard							Keterangan		Pengelolaan	
		Explosive	Flammable	Toxic	Corrosive	Irritant	Oxidizing	Radioactive				
										5.	Strong Oxidizer. Bereaksi hebat dengan air apabila air ditambahkan pada bahan	
									6.	Reaktif terhadap logam, bahan organik, bahan yang bersifat asam, basa, kelembaban, oxidizing agents		
5	Metanol (CH ₃ OH) 95% 	-	√	√	-	√	-	-	1.	Liquid	1.	Disimpan di tempat kering, tertutup, dan sejuk. Jauhkan dari panas, sumber api, dan metal
									2.	Iritan terhadap kulit dan mata. Toksik untuk mata		
									3.	Bersifat toksik untuk mata	2.	Menggunakan vapor respirator dalam penanganannya
									4.	Flammable Auto-ignition : 464°C Flash point : 12°C (closed cup) 16°C (open cup) LFL : 6% UFL : 36,5%		
									5.	Reaktif terhadap metal, asam, dan oxidizing agents		
6		-	-	-	-	√	-	-	1.	Solid	1.	Disimpan di tempat sejuk dan tertutup.

No	Komponen	Hazard							Keterangan		Pengelolaan	
		Explosive	Flammable	Toxic	Corrosive	Irritant	Oxidizing	Radioactive				
		<div>Natrium Bisulfit (NaHSO₃)</div> <div></div>								2.		
									3.	Reaktif terhadap asam dan <i>oxidizing agents</i>		
Produk Utama												
7	Sodium Lignosulfonat (SLS)	-	-	-	-	-	-	-	1.	<i>Solid</i>	1.	Disimpan di tempat kering, tertutup, dan sejuk. Suhu proses sebaiknya tidak di atas 200°C
									2.	Tidak berbahaya		
Produk Samping												
8	<i>Unbleached Pulp</i>	-	-	-	-	-	-	-	1.	<i>Solid</i>	1.	Disimpan di tempat kering, tertutup, dijauhkan dari sumber api.
									2.	Tidak berbahaya		
Bahan Baku Utilitas												
9	Alumunium Sulfat 10% wt (Al ₂ (SO ₄) ₃)	-	-	-	-	√	-	-	1.	<i>Liquid</i>	1.	Disimpan di tempat sejuk dan tertutup
									2.	Bersifat iritan apabila mengalami kontak dengan		

No	Komponen	Hazard							Keterangan	Pengelolaan
		Explosive	Flammable	Toxic	Corrosive	Irritant	Oxidizing	Radioactive		
									kulit, mata, dan saluran pencernaan	
									3. Reaktif terhadap <i>oxidizing agents</i>	
10	Kaporit (Ca(ClO) ₂) 	-	-	-	√	√	√	-	1. <i>Liquid</i> 2. Bersifat iritan apabila mengalami kontak dengan kulit, mata, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan	1. Disimpan di tempat kering, tertutup, dan sejuk. Jauhkan dari panas, sumber api, dan metal
									3. Bersifat korosif untuk mata dan kulit	
									4. Reaktif terhadap bahan yang bersifat asam, bahan organik, dan kelembaban.	
11	Asam Klorida (HCl) 5% 	-	-	-	√	√	-	-	1. <i>Liquid</i> 2. Bersifat korosif dan iritan apabila kontak dengan mata, kulit, dan saluran pernafasan apabila terhirup	1. Disimpan di tempat kering, tertutup, dan sejuk.
									3. <i>Permeator</i>	2. Proses pengenceran dilakukan dengan menambahkan asam ke air
									4. Reaktif terhadap logam	
12		-	-	-	-	√	-	-	1. <i>Solid</i>	1.

No	Komponen	Hazard							Keterangan	Pengelolaan
		Explosive	Flammable	Toxic	Corrosive	Irritant	Oxidizing	Radioactive		
	Sodium Sulfite (Na ₂ SO ₃) 								2. Reaktif terhadap <i>oxidizing agents</i> , material organik, dan asam 3. Korosif terhadap aluminium, zink, dan tembaga.	Disimpan di tempat yang kering, tertutup, dan sejuk.
13	Karbon Aktif 	-	-	-	-	√	-	-	1. <i>Solid</i> 2. Bersifat iritan apabila mengalami kontak dengan kulit dan mata	1. Disimpan di tempat sejuk dan tertutup.
14	<i>Fuel Oil</i> 	-	√	-	-	√	-	-	1. <i>Liquid</i> 2. Bersifat iritan apabila mengalami kontak dengan kulit dan saluran pernafasan 3. <i>Flammable</i> Auto-ignition : 250-537°C Flash point : >60°C (<i>closed cup</i>) LFL : 0,5% UFL : 5% 4. Reaktif terhadap <i>oxidizing agents</i>	1. Disimpan di tempat kering, tertutup, dan sejuk. Jauhkan dari panas, dan sumber api

No	Komponen	Hazard							Keterangan	Pengelolaan	
		Explosive	Flammable	Toxic	Corrosive	Irritant	Oxidizing	Radioactive			
15	Natural Gas 	-	√	-	-	-	-	-	1. Liquid	1.	Disimpan di tempat kering, tertutup, dan sejuk. Jauhkan dari panas, sinar matahari langsung, dan sumber api
									2. Flammable Auto-ignition : 537°C Flash point : -184°C LFL : 2% UFL : 10%		
									3. Reaktif terhadap asam, klorin, halogen, dan <i>oxidizing agents</i>		

10.4. Identifikasi Potensi Paparan Bahan Kimia

No	Komponen	Hazard							Keterangan	Penanganan Umum	
		Kanker	Kerusakan Paru-paru	Kerusakan Ginjal	Kerusakan Organ Lain	Mutasi Gen	Iritasi	Beracun			
Bahan Baku Proses											
1	Etanol (C ₂ H ₅ OH) 70% v/v	-	-	-	√	√	√	-	1. 2.	TWA-PEL: 1900 (mg/m ³) LD50 [Mouse] : 3450 mg/kg	1. Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , lab coat/full suit, serta <i>vapor respirator</i> selama penanganan bahan
2	Natrium Hidroksida (NaOH)	-	√	-	-	√	√	-	1.	TLV-STEL : 2 mg/m3	1. Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , lab coat/full suit, serta <i>vapor and dust respirator</i> selama penanganan bahan
3	Air	-	-	-	-	-	-	-	1.	Tidak Berbahaya	1. Pekerja harus menggunakan <i>safety glasses</i> atau <i>goggles</i> , dan lab coat/full suit
4	Asam Sulfat (H ₂ SO ₄) 37% v/v	√	-	-	-	-	√	-	1. 2.	TLV-TWA : 1 mg/m3 LD50 [Rat] : 2140 mg/kg	1. Pekerja harus menggunakan <i>face shield</i> , full suit, serta <i>vapor respirator</i>

												selama penanganan bahan
5	Metanol (CH ₃ OH) 95%	-	-	-	√	√	√	-	1. 2.	TLV-TWA : 200 ppm LD50 [Rat] : 5628 mg/kg	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, boots, gloves serta <i>vapor respirator</i> selama penanganan bahan
6	Natrium Bisulfat (NaHSO ₃)	-	-	-	-	-	-	-	1. 2.	TLV-TWA : 5 mg/m ³ LD50 [Rat] : 2000 mg/kg	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, boots, gloves serta dust <i>respirator</i> selama penanganan bahan
Produk Utama												
7	Sodium Lignosulfonat (SLS)	-	-	-	-	-	-	-	1.	Tidak Berbahaya	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , <i>masker</i> , full suit, boots, dan gloves selama penanganan bahan
Bahan Baku Utilitas												
8	Alumunium Sulfat 10% wt (Al ₂ (SO ₄) ₃)	-	√	-	-	-	-	-	1. 2.	TLV-TWA : 2 mg (Al)/m LD50 [Rat] : 6307 mg/kg	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, boots, gloves serta dust <i>respirator</i> selama penanganan bahan

9	Kaporit (Ca(ClO) ₂)	-	√	-	√	-	√	√	1.	LD50 [Rat] : 850 mg/kg	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, boots, gloves serta dust <i>respirator</i> selama penanganan bahan
10	Asam Klorida (HCl) 5%	-	√	√	√	-	√	-	1. 2.	TLV-STEL : 7,5 mg/m ³ LC ₅₀ [Rat] : 4701 ppm dalam 0,5 jam	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, boots, gloves serta dust <i>respirator</i> selama penanganan bahan
11	Sodium Sulfite (Na ₂ SO ₃)	-	-	-	-	√	√	√	1.	LD50 [Mouse] : 820 mg/kg	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, boots, gloves serta dust <i>respirator</i> selama penanganan bahan
12	Karbon Aktif	-	-	-	-	-	√	-	1.	Dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, serta gloves selama penanganan bahan
13	<i>Fuel Oil</i>	-	-	-	-	-	√	-	1. 2.	TLV-TWA : 0,2 mg/m ³ LD50 [Rat] : 4320 mg/kg	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, boots, gloves serta <i>respirator</i> selama penanganan bahan
14	<i>Natural Gas</i>	-	-	-	-	-	-	-	1.	TLV-TWA : 1000 ppm	1.	Pekerja harus menggunakan <i>goggles</i> , full suit, boots, gloves serta <i>respirator</i> selama penanganan bahan

10.5. Identifikasi Peralatan dalam Pabrik

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
Alat Proses									
1	Gudang Penyimpanan (GP-101)	-	-	-	√	-	√	<ul style="list-style-type: none">P = 1 atm; T = 30°CTKKS disusun di dalam gudang yang memiliki ketinggian 20 m	-
2	Silo NaOH (TK-101)	-	-	-	√	√	√	<ul style="list-style-type: none">P = 1 atm; T = 30°CTinggi silo mencapai 2,67 mBerisi NaOH yang bersifat iritan, permeator, higroskopis, dan korosif.	<ul style="list-style-type: none">Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketersediaan NaOH dalam silo dan memastikan jadwal pengisian.
3	Silo NaHSO ₃ (TK-102)	-	-	-	√	-	√	<ul style="list-style-type: none">P = 1 atm; T = 30°CTinggi silo mencapai 24,63 m	<ul style="list-style-type: none">Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketersediaan NaHSO₃ dalam

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									silos dan memastikan jadwal pengisian.
4	Silo SLS (TK-103)	-	-	-	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • $P = 1 \text{ atm}$; $T = 30^\circ\text{C}$ • Tinggi silo mencapai 19,51 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketersediaan SLS dalam silo dan memastikan jadwal pengisian.
5	Tangki Penyimpanan Air (TK-104)	-	-	-	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • $P = 1 \text{ atm}$; $T = 30^\circ\text{C}$ • Tinggi tangki mencapai 14,65 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketersediaan air dalam tangki dan memastikan jadwal pengisian. • Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan

No	Komponen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									penyok akibat dari pengosongan tangki.
6	Tangki Penyimpanan Etanol 70% (TK-105)	-	-	-	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • P = 1 atm; T = 30°C • Tinggi tangki mencapai 9,36 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketersediaan etanol dalam tangki dan memastikan jadwal pengisian. • Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
7	Tangki Penyimpanan Asam Sulfat 37%	-	-	-	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • P = 1 atm; T = 25°C • Tinggi tangki mencapai 7,12 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketersediaan asam sulfat

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
	(TK-106)							<ul style="list-style-type: none"> Berisi asam sulfat yang bersifat korosif. 	<p>dalam tangki dan memastikan jadwal pengisian.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
8	Tangki Penyimpanan Air (TK-107)	-	-	-	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 25°C Tinggi tangki mencapai 19,46 m 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketersediaan air dalam tangki dan memastikan jadwal pengisian. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
9	Tangki Penyimpanan Metanol 95% (TK-108)	-	-	-	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C Tinggi tangki mencapai 16,89 m 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketersediaan metanol dalam tangki dan memastikan jadwal pengisian. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
10	<i>Wood Chipper</i> (CH-101)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C Terdapat bilah pisau pada <i>disc</i> yang berputar. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan sistem <i>emergency shutdown</i> sehingga alat dapat dimatikan secara otomatis apabila terdapat sesuatu selain dari bahan proses yang masuk ke dalam <i>chipper</i>.
11	<i>Belt Conveyor</i> (BC-101)	-	-	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C Terdapat motor penggerak <i>belt conveyor</i> yang berputar. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>weight indicator</i> untuk memantau beban pengangkutan dan mencegah <i>overloading</i>.
12	<i>Belt Conveyor</i> (BC-102)	-	-	√	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C Terdapat motor penggerak <i>belt conveyor</i> yang berputar. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>weight indicator</i> untuk memantau beban pengangkutan dan mencegah <i>overloading</i>.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Elevasi 6 m 	
13	<i>Belt Conveyor</i> (BC-103)	-	-	√	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C Terdapat motor penggerak <i>belt conveyor</i> yang berputar. Elevasi 4 m 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>weight indicator</i> untuk memantau beban pengangkutan dan mencegah <i>overloading</i>.
14	<i>Screw Conveyor</i> (SC-101)	-	-	√	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C <i>Screw conveyor</i> bekerja dengan memutar poros sehingga akan berotasi. Elevasi 5,50 m 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>weight indicator</i> untuk memantau beban pengangkutan dan mencegah
15	<i>Screw Conveyor</i> (SC-102)	-	-	√	√	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C <i>Screw conveyor</i> bekerja dengan memutar poros sehingga akan berotasi. Elevasi 4,50 m 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>weight indicator</i> untuk memantau beban pengangkutan dan mencegah

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
16	Pre-heater Reaktor Delignifikasi (E-101)	√	√	-	-	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Fluida panas (<i>Saturated steam</i>; $P = 27,63 \text{ atm}$; $T_{in} = 230^{\circ}\text{C}$) Fluida dingin (Campuran TKKS; $P = 15 \text{ atm}$; $T_{in} = 30^{\circ}\text{C}$) Berisi NaOH yang bersifat iritan, permeator, higroskopis, dan korosif. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>temperature controller</i> untuk menjaga suhu campuran TKKS (fluida dingin) keluar <i>pre-heating</i> tetap berada suhu targetnya.
17	Pre-heater Larutan Bisulfit (E-102)	√	√	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> Fluida panas (<i>Saturated steam</i>; $P = 1,96 \text{ atm}$; $T_{in} = 120^{\circ}\text{C}$) Fluida dingin (Larutan bisulfit; $P = 1 \text{ atm}$; $T_{in} = 30^{\circ}\text{C}$) 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>temperature controller</i> untuk menjaga suhu larutan bisulfit (fluida dingin) keluar <i>pre-heating</i> tetap berada suhu targetnya.

No	Komponen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
18	Cooler Larutan SLS (E-103)	-	√	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> Fluida dingin (Air; $P = 1$ atm; $T_{in} = 30^{\circ}\text{C}$) Fluida panas (Larutan SLS; $P = 1$ atm; $T_{in} = 97^{\circ}\text{C}$) 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>temperature controller</i> untuk menjaga suhu larutan SLS (fluida panas) keluar <i>pre-heating</i> tetap berada suhu targetnya.
19	Pre-heater Larutan SLS (E-101)	√	√	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> Fluida panas (<i>Saturated steam</i>; $P = 1,96$ atm; $T_{in} = 120^{\circ}\text{C}$) Fluida dingin (Campuran TKKS; $P = 1$ atm; $T_{in} = 76,58^{\circ}\text{C}$) 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>temperature controller</i> untuk menjaga suhu larutan SLS (fluida dingin) keluar <i>pre-heating</i> tetap berada suhu targetnya.
20	Evaporator (EVA-101)	√	√	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> Fluida panas (<i>Saturated steam</i>; $P = 1,96$ atm; $T_{in} = 120^{\circ}\text{C}$) 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>flow controller</i> di bagian aliran <i>input</i> untuk mengatur aliran masuk.

No	Komponen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Fluida dingin (Campuran TKKS; $P = 1$ atm; $T_{in} = 76,58^{\circ}\text{C}$) 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan sistem pemvakuman berupa <i>surface condenser</i> dan <i>ejector</i> di <i>effect</i> terakhir. Dilengkapi dengan <i>temperature controller</i> di aliran <i>output</i> untuk mengatur jumlah <i>steam</i> yang diperlukan agar menghasilkan kondisi produk yang diinginkan. Dilengkapi dengan <i>level controller</i> untuk mengatur <i>level</i> cairan di dalam <i>effect</i>.
21	Reaktor Delignifikasi	√	√	√	-	√	√	<ul style="list-style-type: none"> $P = 11$ atm; $T = 170^{\circ}\text{C}$ 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan pemanas mantel untuk menjaga suhu

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
	(R-101)							<ul style="list-style-type: none"> Pengaduk bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. Berisi NaOH yang bersifat iritan, permeator, higroskopis, dan korosif. 	<p>di dalam reaktor tetap berada di suhu reaksinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilapisi dengan isolator untuk mencegah panas fluida keluar ke lingkungan. Dilengkapi dengan <i>pressure relief valve</i> untuk mencegah <i>overpressure</i> akibat pembentukan gas yang berlebih.
22	Reaktor Sulfonasi (R-102)	-	√	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 97°C Pengaduk bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan pemanas mantel untuk menjaga suhu di dalam reaktor tetap berada di suhu reaksinya.

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									<ul style="list-style-type: none"> Dilapisi dengan isolator untuk mencegah panas fluida keluar ke lingkungan. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
23	<i>Flash Tank</i> (FT-101)	-	v	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 93,04°C 	-
24	<i>Solution Mixer</i> (V-101)	-	-	√	-	√	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C Pengaduk bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>hopper</i> untuk <i>loading</i> padatan NaOH.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Berisi NaOH yang bersifat iritan, permeator, higroskopis, dan korosif. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>ratio controller</i> untuk menjaga konsentrasi larutan NaOH. Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan agar tidak kosong/<i>overflow</i>. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
25	<i>Pre-Reactor Mixer</i> (V-102)	-	-	√	-	√	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C Pengaduk bekerja dengan memutar poros 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>hopper</i> untuk <i>loading</i> padatan chip TKKS.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<p>menggunakan motor sehingga akan berotasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berisi NaOH yang bersifat iritan, permeator, higroskopis, dan korosif. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan agar tidak kosong/<i>overflow</i>. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
26	<i>Precipitation Mixer</i> (V-103)	-	√	√	-	√	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 93,04°C Pengaduk bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>ratio controller</i> untuk menjaga konsentrasi larutan NaOH. Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Berisi asam sulfat yang bersifat iritan, permeator, higroskopis, dan korosif. 	ketinggian cairan agar tidak kosong/ <i>overflow</i> . <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
27	<i>Solution Mixer</i> (V-104)	-	-	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C Pengaduk bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>hopper</i> untuk <i>loading</i> padatan natrium bisulfit (NaHCO₃). Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan agar tidak kosong/<i>overflow</i>.

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
28	<i>Methanol Mixer</i> (V-105)	-	√	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 78,67°C Pengaduk bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan agar tidak kosong/<i>overflow</i>. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
29	<i>Rotary Drum Vacuum Filter 1 (RDVF-101)</i>	√	√	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 0,43 atm; T = 93,04°C Filter bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. 	-
30	<i>Rotary Drum Vacuum Filter 2 (RDVF-102)</i>	√	√	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 0,43 atm; T = 86,44°C Filter bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. 	-
31	<i>Rotary Drum Vacuum Filter 3 (RDVF-103)</i>	√	√	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 0,60 atm; T = 97°C Filter bekerja dengan memutar poros 	-

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								menggunakan motor sehingga akan berotasi.	
32	<i>Rotary Drum Vacuum Filter 4</i> (RDVF-104)	√	√	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 0,67 atm; T = 78,65°C Filter bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan berotasi. 	-
33	<i>Spray Dryer</i> (SD-101)	√	√	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> P = 0,67 atm; T = 93,04°C 	-
34	Pompa 1 (P-101)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1$ atm; T = 30°C Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur konsentrasi di V-101.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								sehingga akan memutar baling-baling.	
35	Pompa 2 (P-102)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur konsentrasi di V-101.
36	Pompa 3 (P-103)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30,50^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>input</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>level controller</i> untuk mengatur ketinggian cairan di V-101.

No	Komponen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
37	Pompa 4 (P-104)	√	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = 1 \text{ atm}$; $P_{out} = 11 \text{ atm}$; $T = 30,50^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>input</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>level controller</i> untuk mengatur ketinggian cairan di V-102.
38	Pompa 5 (P-105)	-	√	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 93,04^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur konsentrasi di V-103.
41	Pompa 6 (P-106)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 25^{\circ}\text{C}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	terintegrasi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur konsentrasi di V-103.
	Pompa 7 (P-107)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur konsentrasi di V-104.
45	Pompa 8 (P-108)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ Pompa bekerja dengan memutar poros 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio</i>

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling.	<i>controller</i> untuk mengatur konsentrasi di R-102.
47	Pompa 9 (P-109)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur konsentrasi di V-105.
48	Pompa 10 (P-110)	-	√	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 97^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur konsentrasi di V-105.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								sehingga akan memutar baling-baling.	
50	Pompa 11 (P-111)	-	√	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 76,67^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> yang diintegrasikan dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur aliran masuk EVA-101.
51	Pompa 12 (P-112)	-	√	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 181,78^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>input</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>level controller</i> untuk mengatur ketinggian cairan di EVA-101.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
Peralatan Utilitas									
53	Screener (SC-501)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none">P = 1 atm; T = 30°CPembersihan dilakukan secara otomatis dengan <i>mechanical cleaning</i>.	<ul style="list-style-type: none">Dilakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan <i>screener</i> berjalan dengan baik.
54	Bak Ekualisasi (B-501)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none">P = 1 atm; T = 30°C	-
55	Bak Sedimentasi (B-502)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none">P = 1 atm; T = 30°C	<ul style="list-style-type: none">Dilengkapi dengan <i>flow controller</i> untuk menjaga debit air masuk.
56	Mixer (M-501)	-	-	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none">P = 1 atm; T = 30°C	<ul style="list-style-type: none">Dilengkapi dengan <i>level controller</i> untuk mengontrol ketinggian cairan di dalam <i>mixer</i>.Dilengkapi dengan <i>ratio indicator</i> untuk memantau

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									<p>dosis koagulan yang dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
57	Clarifier (CF-501)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>ratio indicator</i> untuk memantau dosis koagulan yang dibutuhkan.
58	Sand Filter (F-501)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>pressure indicator</i> untuk memastikan waktu <i>maintenance</i>.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
59	Carbon Bed Filter (F-502)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan <i>sampling</i> terhadap air yang terolah untuk meninjau efisiensi karbon filter dan menentukan waktu penggantian karbon.
60	Filtered Water Tank (T-501)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan agar tidak kosong/<i>overflow</i>. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
61	Mixer Desinfeksi (M-502)	-	-	√	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level controller</i> untuk mengontrol ketinggian cairan di dalam <i>mixer</i>. • Dilengkapi dengan <i>ratio indicator</i> untuk memantau dosis kaporit yang dibutuhkan. • Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
62	Tangki Air Umum (T-502)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									<p>ketinggian cairan di dalam tangki.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
63	Tangki Air Proses (T-503)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan di dalam tangki. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									penyok akibat dari pengosongan tangki.
64	Tangki Air Umpan <i>Boiler</i> (T-504)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan di dalam tangki. • Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
65	<i>Cation Exchanger</i> (F-503)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>conductivity indicator</i> untuk mengetahui jumlah ion dalam air

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur jumlah cairan yang masuk.
66	<i>Anion Exchanger</i> (F-504)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>conductivity indicator</i> untuk mengetahui jumlah ion dalam air Dilengkapi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur jumlah cairan yang masuk..
67	<i>Deaerator</i> (D-501)	√	√	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 2 atm; T = 120,01°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>level controller</i> untuk mengontrol ketinggian cairan di dalam <i>deaerator</i>.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur dosis <i>hydrazine</i> masuk.
68	Boiler (B-501)	√	√	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 84,84 atm; T = 300°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>temperature controller</i> untuk mengatur suhu <i>boiler</i> yang dihubungkan dengan arus bahan bakar. Dilengkapi dengan <i>pressure controller</i> untuk mengatur tekanan sistem yang dihubungkan dengan <i>valve output steam</i>. Dilengkapi dengan <i>rasio controller</i> untuk mengatur rasio <i>fuel gas</i> dan udara.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>concentration controller</i> untuk mengatur TSS pada <i>boiler</i> yang dihubungkan dengan <i>valve blowdown</i>. Dilengkapi dengan <i>pressure relief device</i> untuk mengangani kemungkinan <i>overpressure</i>.
69	Tangki Kondensat (T-506)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> P = 1 atm; T = 30°C 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan di dalam tangki. Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i>

No	Komponen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									disaat pengisian bahan dan penyok akibat dari pengosongan tangki.
70	<i>Hot Basin</i> (HB-502)	-	-	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • $P = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan di dalam basin.
71	<i>Cold Basin</i> (CB-501)	√	√	-	-	-	√	<ul style="list-style-type: none"> • $P = 1,96 \text{ atm}$; $T = 120,01^{\circ}\text{C}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>level indicator</i> untuk memantau ketinggian cairan di dalam tangki. • Dilengkapi dengan <i>venting valve</i> untuk melindungi tangki dari <i>overpressure</i> disaat pengisian bahan dan

No	Komponen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
									penyok akibat dari pengosongan tangki.
72	Cooling Tower (CT-501)	-	-	-	-	-	√	Inlet <ul style="list-style-type: none"> • $P = 1 \text{ atm}$; $T = 40^\circ\text{C}$ Outlet <ul style="list-style-type: none"> • $P = 1 \text{ atm}$; $T = 30^\circ\text{C}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>temperature controller</i> untuk mengatur suhu keluar <i>cooling tower</i> yang dihubungkan dengan fan.
73	Pompa Utilitas 1 (PU-501)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{\text{in}} = P_{\text{out}} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^\circ\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	-
74	Pompa Utilitas 2 (PU-502)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{\text{in}} = P_{\text{out}} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^\circ\text{C}$ 	-

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	
75	Pompa Utilitas 3 (PU-503)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>input</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>level controller</i> untuk mengatur ketinggian cairan di B-501.
76	Pompa Utilitas 4 (PU-504)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ Pompa bekerja dengan memutar poros 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio</i>

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling.	<i>controller</i> untuk mengatur konsentrasi di M-501.
77	Pompa Utilitas 5 (PU-505)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>input</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>level controller</i> untuk mengatur ketinggian cairan di M-501.
78	Pompa Utilitas 6 (PU-506)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur laju alir.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								sehingga akan memutar baling-baling.	
79	Pompa Utilitas 7 (PU-507)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur laju alir.
80	Pompa Utilitas 8 (PU-508)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	-

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
81	Pompa Utilitas 9 (PU-509)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>ratio controller</i> untuk mengatur konsentrasi di M-502.
82	Pompa Utilitas 10 (PU-510)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	-
83	Pompa Utilitas 11 (PU-511)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 40^{\circ}\text{C}$ 	-

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	
84	Pompa Utilitas 12 (PU-512)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 40^{\circ}\text{C}$ Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	-
85	Pompa Utilitas 13 (PU-513)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ 	-

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	
86	Pompa Utilitas 14 (PU-514)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur laju alir.
87	Pompa Utilitas 15 (PU-515)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ Pompa bekerja dengan memutar poros 	-

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling.	
88	Pompa Utilitas 16 (PU-516)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>level controller</i> untuk mengatur ketinggian cairan di CB-501.
89	Pompa Utilitas 17 (PU-517)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur laju alir.

No	Komponeen	<i>Hazard</i>						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								sehingga akan memutar baling-baling.	
90	Pompa Utilitas 18 (PU-518)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	-
91	Pompa Utilitas 19 (PU-519)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur laju alir.

No	Komponeen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
92	Pompa Utilitas 20 (PU-520)	-	-	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 30^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang terintegrasi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur laju alir.
93	Pompa Utilitas 21 (PU-521)	-	√	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 120.01^{\circ}\text{C}$ • Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	-
94	Pompa Utilitas 22 (PU-522)	-	√	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 113.44^{\circ}\text{C}$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan <i>valve</i> di aliran <i>output</i> pompa yang

No	Komponen	Hazard						Keterangan	Pengelolaan
		Tekanan	Suhu	Putaran	Elevasi	Komposisi	Kuantitas Bahan		
								<ul style="list-style-type: none"> Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	terintegrasi dengan <i>flow controller</i> untuk mengatur laju alir.
95	Pompa Utilitas 23 (PU-523)	-	√	√	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> $P_{in} = P_{out} = 1 \text{ atm}$; $T = 113.44^{\circ}\text{C}$ Pompa bekerja dengan memutar poros menggunakan motor sehingga akan memutar baling-baling. 	-

10.1. Identifikasi Paparan Fisis

10.6. Process Hazard Analysis (Hazard and Operability Study)

1. Process Hazard Analysis

Process hazard analysis (PHA) merupakan suatu prosedur yang bertahap dan menyeluruh mengenai *hazard* pada operasi suatu pabrik *chemical* dan *manufacture*. Tujuan dari penyusunan PHA adalah untuk mengidentifikasi potensi suatu *hazard*, memahami *hazard*, serta mengetahui cara pengendalian *hazard* yang terdapat pada proses tersebut untuk dapat mencegah terjadinya *hazard* yang disebabkan karena adanya kegagalan atau *failure* pada alat, proses, ataupun prosedur. Terdapat beberapa metode dalam melakukan PHA dimana salah satunya adalah *hazard and operability study* (HAZOP). HAZOP merupakan suatu *assessment tool* yang bersifat sistematis yang dilakukan untuk dapat mengevaluasi potensi *hazard* dari suatu proses. Analisis HAZOP dilakukan dengan menganalisis kemungkinan terjadinya deviasi atau penyimpangan pada parameter-parameter yang ditinjau pada tiap aliran/proses yang dapat menyebabkan terjadinya keadaan yang *hazardous*.

2. Pemilihan Alat

Pada proses produksi *sodium lignosulphonate* dari tandan kosong kelapa sawit, terdapat beberapa alat yang dapat dilakukan analisis dengan menggunakan HAZOP karena tingkat *hazardnya* yang tinggi. Berikut merupakan beberapa alat yang memiliki resiko tinggi.

Tabel 48. Perbandingan Peralatan dalam Pemilihan Alat HAZOP

No.	Alat	Tekanan, atm	Suhu, °C	Keterangan
1.	Reaktor Delignifikasi (R-101)	11	170°C	<ul style="list-style-type: none"> Reaktor delignifikasi beroperasi pada tekanan dan suhu yang tinggi untuk memutus ikatan lignin pada struktur <i>lignoselulosa</i>

No.	Alat	Tekanan, atm	Suhu, °C	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi terjadi ledakan yang tinggi karena dijalankan pada tekanan tinggi Reaktan maupun produk memiliki <i>hazard</i> yang rendah
2.	Tangki Penyimpanan Asam Sulfat (TK-106)	1	25	<ul style="list-style-type: none"> Tangki penyimpanan berfungsi untuk menyimpan asam sulfat 3 hari dengan kapasitas 273,5834 m³ <i>Hazard</i> dari bahan cukup tinggi karena bersifat sangat korosif
3.	Evaporator	Vacuum	Steam: max. 300°C, Liquid: 181,78°C	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi dari SLS dengan menguapkan sejumlah air yang terkandung dalam larutan Evaporator terdiri atas 6 <i>effect</i> dengan <i>feed</i> masuk pada <i>effect</i> pertama dan <i>steam</i> masuk pada <i>effect</i> terakhir Proses dijalankan pada tekanan yang <i>vacuum</i> dan suhu yang tinggi sehingga <i>operability</i> cukup sulit
4.	<i>Spray Dryer</i>	1	81,39	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsi untuk mengeringkan SLS sehingga dihasilkan SLS berbentuk bubuk Proses dijalankan dengan mengontakkan larutan SLS


No.	Alat	Tekanan, atm	Suhu, °C	Keterangan
				dengan udara yang bersuhu 200°C (suhu tinggi)
5.	Boiler	84,84	300	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsi untuk menghasilkan <i>steam</i> untuk kebutuhan proses produksi Terdapat 1 <i>boiler</i> dengan kapasitas 87.125 kg/jam Berpotensi terjadi kebakaran dan ledakan karena <i>overpressure</i> pada proses

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, masing-masing alat memiliki kondisi yang dapat menimbulkan *hazard* yang berbeda. Pada reaktor delignifikasi (R-101) terdapat *hazard* proses yang tinggi, pada tangki penyimpanan asam sulfat (TK-106) terdapat *hazard* bahan. Pada *evaporator*, *spray dryer*, serta *boiler* terdapat *hazard* proses dan bahan. Berdasarkan *hazardnya*, *evaporator*, *spray dryer*, serta *boiler* memiliki tingkatan *hazard* yang cukup setara, namun *operability* dari *evaporator* lebih sulit dan lebih jarang digunakan pada proses produksi, sehingga berdasarkan analisis tersebut, dipilih *Evaporator* sebagai alat proses yang akan dianalisis melalui metode HAZOP.

3. HAZOP

Studi HAZOP pada *evaporator* memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa tekanan pada *evaporator* beroperasi secara *vacuum* serta mengendalikan laju *input* yang berupa cairan (larutan SLS) serta gas (*steam/vapor*)

Berikut merupakan skema titik *node* yang dilakukan pada *evaporator*

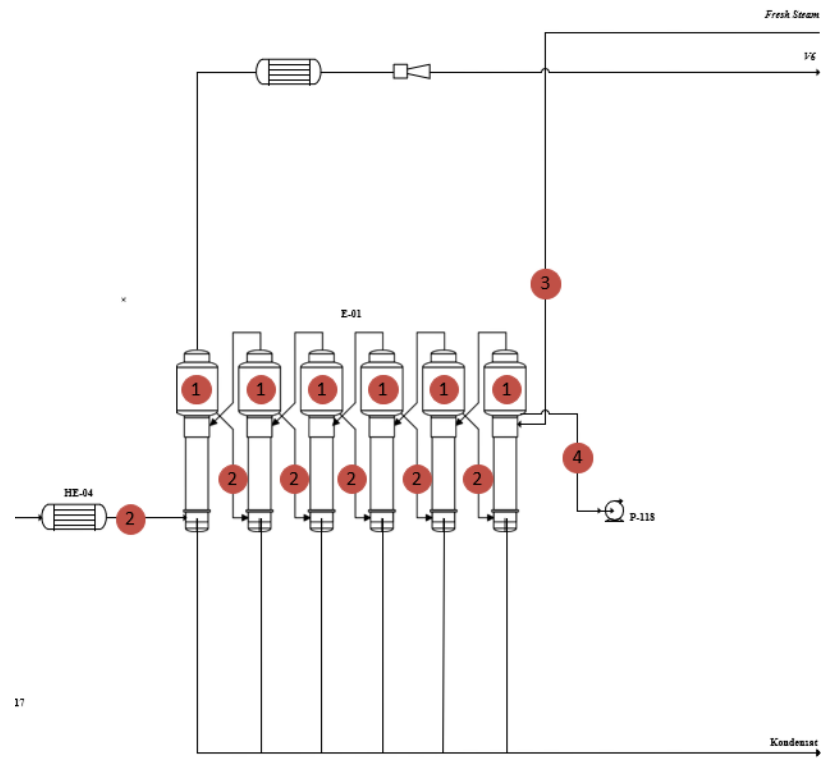

Gambar 12. Skema *Node* Evaporator

Process Unit	:	Evaporator		
Node	:	Inside Evaporator		Date: 2 Mei 2023
Process Parameter	:	Pressure		
Guide Words	Deviations	Causes	Consequences	Suggested Actions
More	More Pressure	<ul style="list-style-type: none"> Aliran <i>inlet</i> Steam/Vapor terlalu tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Ketika tekanan tinggi maka titik didih dari <i>larutan SLS</i> meningkat sehingga laju penguapan menjadi menurun <i>Overpressure</i> Apabila terdapat kebocoran, maka udara dapat masuk ke dalam sistem dan mengkontaminasi hasil proses Aliran steam/vapor tidak mengalir ke <i>effect</i> paling akhir 	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur <i>valve</i> aliran <i>inlet</i> Steam/Vapor
		<ul style="list-style-type: none"> Aliran <i>inlet liquor</i> terlalu tinggi 		<ul style="list-style-type: none"> Mengatur <i>valve</i> aliran <i>inlet liquor</i> serta <i>outlet liquor</i> evaporator
		<ul style="list-style-type: none"> <i>Control valve</i> Steam/Vapor tidak dapat menutup/mengecil dengan baik 		<ul style="list-style-type: none"> Memasang <i>pressure sensor</i> pada <i>effect</i> dengan mengatur Steam/Vapor agar aliran Steam/Vapor yang masuk dapat sesuai dengan kebutuhan
		<ul style="list-style-type: none"> Tekanan pada <i>ejector</i> terlalu tinggi 		<ul style="list-style-type: none"> Memasang <i>pressure controller</i> pada aliran setelah <i>ejector</i> dengan mengatur <i>valve</i> aliran <i>cooling water</i> masuk ke dalam <i>surface condenser</i>. Laju <i>cooling water</i> pada <i>surface condenser</i> terlalu tinggi menyebabkan fungsi <i>ejector</i> tidak berjalan secara optimal karena <i>vapor</i> yang akan ditarik menjadi terlalu rendah sehingga tekanan vakum tidak dapat tercapai.
		<ul style="list-style-type: none"> Laju penguapan air pada <i>larutan SLS</i> terlalu tinggi (ketika <i>flow</i> Steam/Vapor sudah minimal) Pipa <i>vent</i> terhambat sehingga <i>steam</i> 		<ul style="list-style-type: none"> Mengatur <i>valve</i> aliran <i>larutan SLS</i> dari <i>effect</i> sebelumnya Melakukan maintenance secara regular untuk pipa-pipa aliran serta <i>pressure indicator</i> yang terdapat pada evaporator

		terperangkap pada <i>shell</i> <ul style="list-style-type: none"> Terjadi kebocoran pada aliran 		
Less	Less Pressure	<ul style="list-style-type: none"> Aliran Steam/Vapor terlalu rendah (walaupun <i>valve</i> telah terbuka 100%) 	Ketika tekanan rendah maka titik didih dari <i>larutan SLS</i> menurun sehingga laju penguapan menjadi meningkat. Hal tersebut dapat menyebabkan <i>hotspot</i> apabila jumlah <i>steam</i> yang diinputkan ke dalam tetap, <i>overpressure</i> karena vapor yang dihasilkan berlebih, serta tidak memenuhi spesifikasi produk (<i>solid</i> terlalu tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> Memasang <i>flow controller</i> pada aliran Steam/Vapor agar aliran Steam/Vapor yang masuk dapat sesuai dengan kebutuhan
		<ul style="list-style-type: none"> Tekanan pada <i>ejector</i> terlalu rendah 		<ul style="list-style-type: none"> Install <i>pressure controller</i> pada aliran <i>ejector</i> dengan mengatur <i>valve</i> aliran <i>cooling water</i> masuk ke dalam <i>surface condenser</i>

Process Unit :		Evaporator		
Node :		Inside Evaporator		Date: 2 Mei 2023
Process Parameter :		Temperature		
Guide Words	Deviations	Causes	Consequences	Suggested Actions
More	More Temperature	Laju Steam/Vapor terlalu tinggi	Kenaikan suhu dari aliran <i>larutan SLS</i> menunjukkan kandungan solid pada <i>larutan SLS</i> lebih tinggi dibandingkan seharusnya.	Memasang <i>temperature controller</i> dengan mengatur <i>valve</i> Steam/Vapor sehingga dapat menurunkan laju penguapan dari <i>larutan SLS</i> .
		Kenaikan suhu dari aliran <i>larutan SLS effect</i> sebelumnya		
Less	Less Temperature	Penurunan suhu dari aliran <i>larutan SLS effect</i> sebelumnya	Penurunan suhu menunjukkan kandungan solid lebih rendah dibandingkan targetnya. Sehingga kandungan solid pada produk dapat lebih rendah dibandingkan target	Memasang <i>temperature controller</i> pada <i>effect</i> dengan mengatur <i>valve</i> aliran sirkulasi dan aliran keluar (<i>discharge liquor</i>) <i>evaporator</i>
		Laju Steam/Vapor terlalu rendah (walau bukaan <i>valve</i> sudah 100%)		Melakukan <i>washing</i> dan <i>maintenance</i> secara berkala
		<i>Scaling</i> sehingga transfer panas tidak maksimal		

		Kebocoran pada pipa sehingga panas lepas		
--	--	--	--	--

Process Unit	:	Evaporator	
Node	:	Inside Evaporator	
Process Parameter	:	Larutan SLS Level	Date: 2 Mei 2023

Guide Words	Deviations	Causes	Consequences	Suggested Actions
Less	Low Level	<ul style="list-style-type: none"> Laju Steam/Vapor terlalu tinggi sehingga laju evaporasi meningkat Laju aliran <i>liquor</i> dari <i>effect</i> sebelumnya terlalu rendah Terjadi kebocoran pada evaporator 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah produksi berkurang 	Memasang <i>level controller</i> dengan mengatur bukaan <i>valve</i> aliran <i>outlet</i> evaporator
More	More Level	<ul style="list-style-type: none"> Laju penguapan yang terlalu rendah karena aliran Steam/Vapor terlalu rendah atau tekanan <i>ejector</i> terlalu tinggi Laju aliran <i>input liquor</i> terlalu tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi luapan <i>liquor (overflow)</i> Terjadi <i>carryover</i>, menyebabkan demister kotor dan vapor yang masuk ke <i>effect</i> berikutnya mengandung <i>liquor</i> sehingga kondensat yang terbentuk pada <i>effect</i> setelahnya terkontaminasi 	<ul style="list-style-type: none"> Memasang <i>level controller</i> dengan mengatur bukaan <i>valve</i> aliran <i>outlet</i> evaporator Memasang <i>spray jet</i> untuk pembersihan <i>demister</i> apabila demister kotor

Input Evaporator

Process Unit	:	Evaporator		
Node	:	Input Evaporator		
Process Parameter	:	Liquor Flow	Date: 2 Mei 2023	
Guide Words	Deviations	Causes	Consequences	Suggested Actions
No	No Flow	<ul style="list-style-type: none"> Pompa mati Kegagalan <i>valve liquor</i> untuk membuka (<i>valve</i> 0%) 	Tidak terjadi proses evaporasi, apabila aliran <i>steam</i> tidak dihentikan dapat terjadi <i>hotspot</i> yang dapat merusak alat	<ul style="list-style-type: none"> Memasang back up pump Memasang aliran <i>bypass</i>
More	More Flow	<ul style="list-style-type: none"> Valve aliran <i>larutan SLS</i> tidak dapat menutup (bukaan terlalu besar) Aliran <i>feed</i> yang berfluktuasi 	Level pada <i>evaporator</i> meningkat menyebabkan <i>overflow</i> atau <i>carryover</i> serta pompa trip	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>washing</i> pada <i>line larutan SLS</i> karena hambatan pada aliran <i>liquor</i> dapat terjadi karena adanya <i>scaling</i> <i>Install</i> flow controller dengan mengatur aliran <i>feed</i> yang masuk ke <i>feed evaporator</i>
Less	Less Flow	<ul style="list-style-type: none"> Valve aliran <i>larutan SLS</i> tidak terbuka penuh Daya pompa menurun Terjadi kavitasi pada pompa 	Level pada <i>evaporator</i> menurun	<ul style="list-style-type: none"> <i>Install</i> flow controller dengan mengatur aliran <i>feed</i> yang masuk ke <i>feed evaporator</i> Melakukan <i>washing</i> pada <i>line larutan SLS</i> karena hambatan pada pipa dapat terjadi karena adanya <i>scaling</i>

Process Unit	:	Evaporator		
Node	:	Input Evaporator		
Process Parameter	:	Temperature Liquid	Date: 2 Mei 2023	
Guide Words	Deviations	Causes	Consequences	Suggested Actions
More	More Temperature	<ul style="list-style-type: none"> Aliran <i>steam</i> pada E-104 terlalu tinggi 	Laju evaporasi menjadi terlalu tinggi sehingga menyebabkan <i>hotspot</i> serta <i>overpressure</i> karena terlalu banyak cairan yang diuapkan	<ul style="list-style-type: none"> <i>Install temperature controller</i> dengan mengatur <i>valve</i> aliran <i>steam input heat exchanger</i> (E-104)

Less	Less Temperature	<ul style="list-style-type: none"> Aliran <i>steam</i> pada E-104 terlalu rendah <i>Scaling</i> pada <i>tube</i> E-104 sehingga transfer panas tidak optimum 	Laju evaporasi menurun, target produk tidak tercapai (kandungan air lebih tinggi dari seharusnya).	<ul style="list-style-type: none"> <i>Install temperature controller</i> dengan mengatur valve aliran <i>steam input heat exchanger</i> (E-104) Melakukan maintenance dan <i>washing</i> secara regular untuk <i>tube</i> HE untuk membersihkan <i>scaling</i>
------	------------------	--	--	--


Process Unit :		Evaporator		Date: 2 Mei 2023
Node :		Input Evaporator		
Process Parameter :		Steam Flow		
Guide Words	Deviations	Causes	Consequences	Suggested Actions
No	No Flow	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat permasalahan pada distributor	Tidak terjadi proses evaporasi	<ul style="list-style-type: none">• Memasang aliran <i>bypass</i> untuk aliran produk ke tangki penampungan sementara (<i>off-product</i>)
More	More Flow Steam	<ul style="list-style-type: none">• Valve aliran <i>steam</i> tidak dapat menutup (bukaan terlalu besar)• Aliran dari <i>distribution</i> terlalu tinggi• Indikator tidak bekerja dengan baik	Laju evaporasi menjadi terlalu tinggi sehingga menyebabkan <i>hotspot</i> serta <i>overpressure</i> karena terlalu banyak cairan yang diuapkan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan maintenance secara regular untuk pipa-pipa aliran dan indikator yang terdapat pada evaporator
Less	Less Flow Steam	<ul style="list-style-type: none">• Valve aliran <i>steam</i> tidak terbuka penuh• Aliran dari distributor terlalu rendah	Laju evaporasi menurun, target produksi tidak tercapai	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan maintenance secara regular untuk pipa-pipa aliran dan indikator yang terdapat pada evaporator

Output Evaporator

Process Unit	:	Evaporator		
Node	:	Output Evaporator		
Process Parameter	:	Liquor Flow	Date: 2 Mei 2023	
Guide Words	Deviations	Causes	Consequences	Suggested Actions
More	More Flow	<ul style="list-style-type: none"> Valve aliran <i>larutan SLS</i> tidak dapat menutup (bukaan terlalu besar) 	Level pada <i>evaporator</i> menurun, <i>spray dryer overcapacity</i> sehingga proses <i>drying</i> tidak berjalan secara efektif	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>washing</i> pada <i>line larutan SLS</i> karena hambatan pada aliran <i>liquor</i> dapat terjadi karena adanya <i>scaling</i>
Less	Less Flow	<ul style="list-style-type: none"> Valve aliran <i>larutan SLS</i> tidak terbuka penuh Terdapat penyumbatan pada pompa 	<ul style="list-style-type: none"> Level pada <i>evaporator</i> meningkat, dapat menyebabkan <i>carryover</i> pada <i>vapor</i> Target produksi tidak tercapai 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>washing</i> pada <i>line larutan SLS</i> karena hambatan pada pipa dapat terjadi karena adanya <i>scaling</i>

Process Unit	:	Evaporator		
Node	:	Output Evaporator		
Process Parameter	:	Liquor Concentration	Date: 2 Mei 2023	
Guide Words	Deviations	Causes	Consequences	Suggested Actions
Less	Less Concentration	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya evaporasi pada <i>evaporator</i> (Laju <i>steam</i> turun, <i>scaling</i>, <i>flow input</i> meningkat) 	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengeringan pada <i>spray dryer</i> tidak berjalan dengan optimum sehingga spesifikasi dari produk tidak tercapai (kandungan air lebih tinggi dari seharusnya) 	<ul style="list-style-type: none"> Dari data laboratoirum, dilakukan tindakan berupa memperkecil bukaan valve aliran masuk, memperbesar bukaan valve aliran sirkulasi, dan aliran Steam/Vapor Melakukan <i>washing</i> pada <i>evaporator</i> karena hambatan pada pipa dapat terjadi karena adanya <i>scaling</i>

Berikut merupakan skema aliran pada Evaporator berdasarkan rekomendasi HAZOP

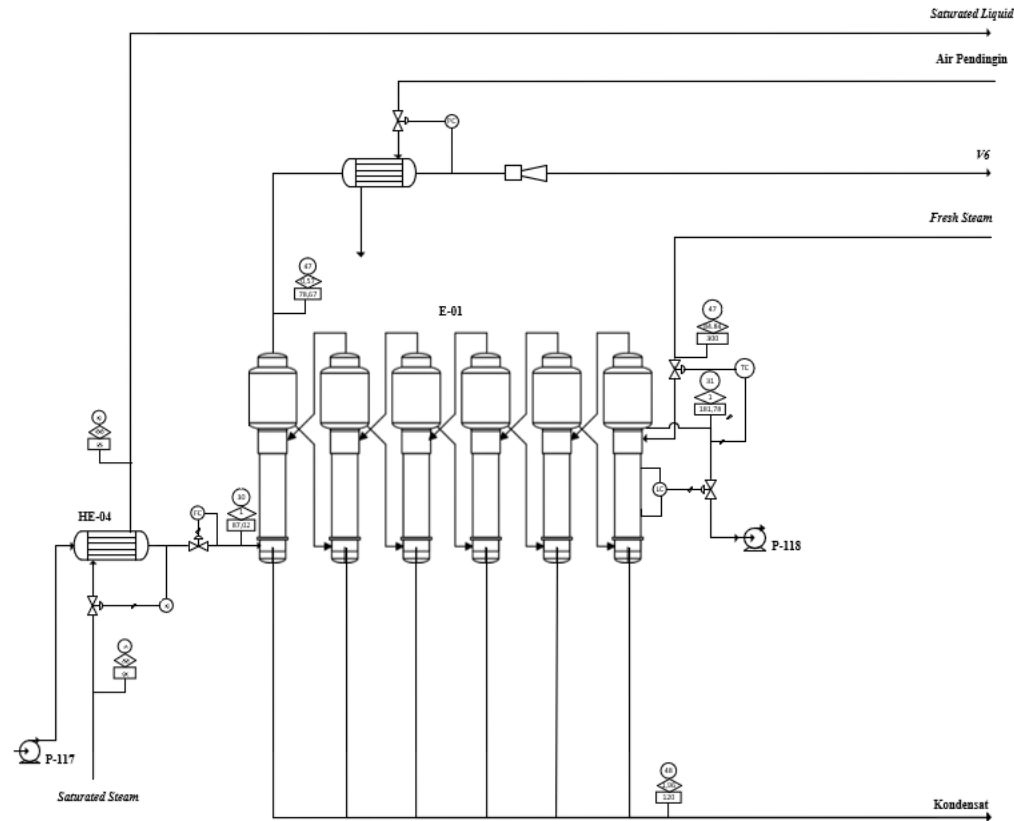

Gambar 13. Skema Aliran Evaporator dengan *Controller*

4. LOPA

Dalam upaya pencegahan terjadinya *hazard* pada proses, alat, maupun prosedur, terdapat beberapa lapis perlindungan yang perlu dipasang pada suatu proses operasional industri. Salah satu asesmen yang dapat dilakukan adalah LOPA atau *Layer of Protection Analysis*. LOPA merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran apakah probabilitas dari kejadian serta konsekuensi memenuhi toleransi risiko yang telah ditetapkan perusahaan. Terdapat beberapa *layer* pada LOPA dimana lapisan perlindungan tersebut perlu disiapkan hingga risiko kecelakaan yang mungkin terjadi dapat ditoleransi. Beberapa *layer* dari LOPA adalah sebagai berikut.

i. Layer 1: *Process Design*

Desain proses yang baik dapat menciptakan sistem yang dapat mencegah atau menoleransi penyimpangan dalam pengoperasian. Konsep *inherently safer design* dapat diterapkan untuk mengurangi konsekuensi dari suatu bahaya. Pada perancangan *evaporator*, *inherently safer design* dilakukan dengan mengoperasikan *evaporator* dengan enam *effects* sehingga ukuran dari *evaporator* dapat diperkecil sehingga meminimalkan insiden yang dapat terjadi serta mempermudah proses pengoperasian dan menurunkan *total cost*.

ii. Layer 2: Basic Controls, Process Alarms, Operator Supervision

Pada alat proses, digunakan beberapa alat control yang digunakan untuk memastikan deviasi dari proses dapat diminimalkan. Pada *evaporator*, terdapat beberapa *controller* yang dipasang yang terdiri atas sensor/indikator, *transmitter*, serta *controller*. Alat sensor berfungsi untuk mengukur suatu parameter/variable yang nilainya akan dikirimkan menuju *transmitter* untuk diubah menjadi sinyal. *Transmitter* kemudian akan mengirimkan sinyal tersebut menuju *controller* untuk dibandingkan dengan nilai *set point* sehingga diperoleh deviasi/error dari hasil perbandingan tersebut. Apabila terdapat deviasi, maka *controller* akan mengirimkan sinyal untuk mengatur *actuator* sehingga deviasi dapat diperkecil.

Berdasarkan studi HAZOP yang telah dilakukan, maka diperoleh skema *process flow diagram* pada evaporator dengan penerapan *suggested actions* berupa alat kontrol dan *safety device* sebagai berikut.

a. *Temperature Controller*

Temperature controller dipasang pada aliran *input* serta evaporator untuk menjaga komposisi produk yang dihasilkan sehingga dihasilkan padatan SLS dengan konsentrasi 60% pada *effect* terakhir *evaporator*. Pada *input evaporator*, alat kontrol diintegrasikan dengan *valve* yang terdapat pada aliran *steam heat exchanger* (E-104) sehingga jumlah *steam* yang masuk ke E-104 akan disesuaikan agar menghasilkan suhu *input feed evaporator* yang sesuai. Sedangkan pada masing-masing *effect*, alat kontrol diintegrasikan dengan *valve* yang terdapat pada aliran keluar *evaporator* sehingga konsentrasi aliran produk yang keluar dapat diatur.

b. *Level Controller*

Alat control ini dipasang pada masing-masing *effect evaporator* yang bertujuan untuk mengatur ketinggian cairan pada *evaporator*. *Level controller* diintegrasikan dengan *valve* yang terdapat pada aliran keluar *evaporator* sehingga ketinggian level pada *evaporator* tetap terjaga.

c. *Flow Controller*

Flow controller dipasang pada aliran *input* evaporator yang memiliki tujuan untuk mengatur laju aliran input dari evaporator agar sesuai dengan kebutuhan. Flow controller memiliki mekanisme kerja sebagai berikut: flow indicator akan mengukur laju aliran dari feed kemudian flow transmitter akan mengubah hasil tersebut menjadi sinyal yang akan diteruskan menuju flow controller. Flow controller akan membandingkan nilai pengukuran dengan setpoint sehingga diperoleh deviasi/error yang terjadi. Flow controller akan memberikan perintah aksi pada actuator yang terpasang pada valve input flow sehingga bukan valve akan menyesuaikan dari deviasi yang terjadi.

d. *Pressure Controller*

Pressure controller bertujuan untuk memastikan operasi pada evaporator tetap berjalan secara vacuum sehingga *vapor* dapat mengalir menuju *effect* terakhir. *Pressure controller* dipasang pada aliran *vapor effect* terakhir yang berhubungan langsung dengan *ejector* dan diintegrasikan pada *valve cooling water* yang terdapat pada *surface condenser* sehingga apabila tekanan terlalu tinggi, bukan *valve cooling water* akan dikecilkan untuk memastikan lebih banyak *vapor* yang dapat mengalami kontak dengan *steam* pada *ejector* dan begitu pula sebaliknya sehingga tekanan vacuum dapat tercapai.

iii. Layer 3: *Critical alarms, operator supervision, and manual intervention*

Salah satu parameter yang penting untuk dimonitor pada *evaporator* adalah tekanan dimana kondisi *overpressure* ataupun *underpressure* ingin dihindari pada masing-masing *effect* karena dapat menyebabkan *imploded* atau ledakan. *Critical alarm* dapat deprogram untuk menginformasikan kenaikan atau penurunan ekstrem dari *evaporator* sehingga operator dapat melakukan perubahan atau intervensi manual dengan mengatur aliran *cooling water* pada *ejector*. Selain tekanan, parameter yang perlu diperhatikan adalah level dari evaporator karena semakin tinggi level dari evaporator maka semakin banyak pula aliran sirkulasi yang perlu dilakukan agar spesifikasi dari produk dapat tercapai. Oleh karena itu, apabila level dari evaporator terlalu tinggi dan *controller* tidak dapat berfungsi dengan baik, operator dapat menginterferensi dengan mengatur *valve* bukaan produk ataupun *drain* dapat diperbesar.

iv. Layer 4: Plant Emergency Response

Plant emergency response merupakan *on-site emergency response teams* yang terdiri atas personel terlatih untuk menangani *accident* yang terjadi pada pabrik. Tim tanggap darurat perlu disediakan pada lokasi yang memiliki tingkat *hazard* yang tinggi.

Semakin cepat personel terlatih dapat menangani suatu insiden atau mencapai lokasi insiden, maka semakin rendah konsekuensi yang harus ditanggung terutama pada aspek sumber daya manusia.

BAB XI

ORGANISASI PERUSAHAAN

Dalam mendirikan suatu pabrik, perlu adanya pengelolaan yang sistematis agar proses produksi dapat berjalan secara optimal. Proses produksi merupakan proses perubahan bahan mentah menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, pengelolaan bahan baku, manajemen penyimpanan, proses yang terjadi, serta pengendalian produksi perlu diperhatikan. Oleh karena itu, manajemen produksi dibutuhkan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan untuk memastikan seluruh bagian dari proses produksi tetap tersinkronisasi dalam sebuah sistem yang menyatu dan menyeluruh.

11.1. Bentuk Perusahaan

Pabrik sodium lignosulfonat dari tandan kosong kelapa sawit dengan kapasitas 20.000 ton/tahun ini akan didirikan di Kawasan Industri Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, yang memiliki bentuk Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham yang terbatas kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya (Purwosutjipto, 1981). Atau dengan kata lain, Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan hukum dimana dalam menjalankan usahanya, modal terdiri atas saham-saham dan pemilik saham memiliki kepemilikan perusahaan sesuai dengan nominal saham yang dimilikinya. Saham sendiri merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai modal sehingga memudahkan perusahaan dalam memperoleh modal yang lebih besar. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

11.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan aspek yang penting di dalam manajemen perusahaan karena menyangkut sistem peran setiap orangnya berdasarkan posisi dan fungsinya masing-masing dalam berkegiatan di perusahaan. Menurut Wijaya dan Rifa'i, sebuah organisasi memiliki beberapa unsur yaitu kumpulan orang, adanya pembagian kerja atau spesialisasi, adanya pengoordinasian untuk bekerja sama dalam beraktivitas, dan memiliki tujuan yang sama. Dengan adanya struktur organisasi, alur komunikasi menjadi jelas karena digambarkan dalam sebuah garis hierarki yang menunjukkan kedudukan, alur tanggung jawab, tugas dari setiap individu, dan hubungan antara masing-masing individunya sehingga dapat mengurangi konflik internal. Dalam merumuskan struktur organisasi, terdapat asas-asas yang dapat dijadikan pedoman, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Perumusan tujuan perusahaan dengan jelas
- b. Pendelegasian wewenang
- c. Pembagian tugas kerja yang jelas
- d. Kesatuan perintah dan tanggung jawab
- e. Sistem pengontrolan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
- f. Organisasi perusahaan yang fleksibel


Maka dari itu, dipilih struktur organisasi dengan bentuk *line and staff*. Struktur organisasi ini berpedoman pada staf atau karyawan hanya bertanggung jawab kepada atasannya. Staf ahli dibentuk untuk mencapai kelancaran produksi karena staf ahli ini terdiri dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya yang akan memberikan bantuan pemikiran dan nasihat untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan struktur organisasi *line and staff* adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai garis atau *line*, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dan terlibat langsung pada pencapaian tujuan organisasi.
- b. Sebagai staf, yaitu orang-orang yang melaksanakan tugasnya dalam keahlian-keahlian yang dimilikinya. Dalam hal ini, staf berfungsi untuk memberikan

saran-saran kepada unit operasinya dan sebagai pihak yang membantu proses pencapaian tujuan organisasi.

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan akan dibantu oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas dijalankan oleh Direktur Utama. Direktur Utama akan memberikan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Produksi, Direktur Keuangan dan Pemasaran, dan Direktur Umum dan Personalia. Direktur-direktur tersebut kemudian yang akan memimpin dalam divisi-divisi yang berada di bawahnya. Struktur organisasi pabrik sodium lignosulfonat dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

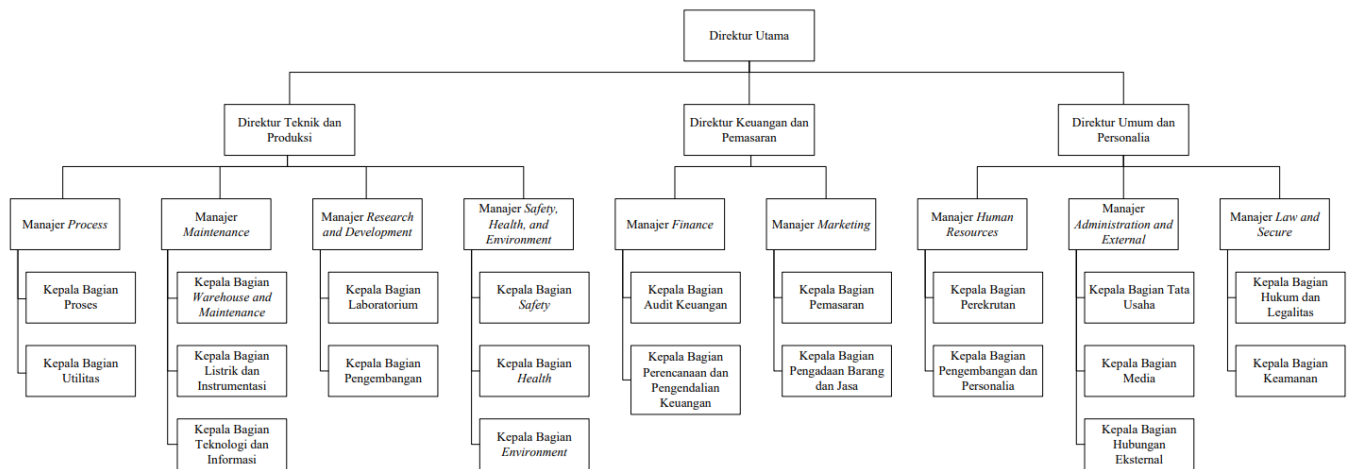

Gambar 14. Struktur Organisasi Pabrik Sodium Lignosulfonat

11.3. Tugas dan Wewenang

11.3.1. Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan sekelompok orang yang memberikan modalnya kepada perusahaan untuk kepentingan pendirian dan operasional perusahaan tersebut. Pemegang saham mendapatkan surat saham sebagai bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Arah tujuan perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kekuasaan tertinggi. Wewenang pemegang saham dalam RUPS adalah sebagai berikut.

- 1) Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Direktur
- 3) Mengesahkan hasil-hasil usaha serta neraca perhitungan untung rugi tahunan dari perusahaan

11.3.2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan pelaksana tugas sehari-hari dari pemegang saham sehingga memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham. Dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- 1) Menilai dan menyetujui rencana direksi tentang kebijaksanaan umum, target perusahaan, alokasi sumber-sumber dana dan pengarahan pemasaran
- 2) Mengawasi tugas-tugas direksi
- 3) Membantu direksi dalam tugas-tugas penting

11.3.3. Direktur Utama

Direktur utama bertugas untuk memimpin perusahaan dengan jabatan tertinggi. Direktur utama juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris atas segala kebijakan yang telah diambil sebagai pemimpin perusahaan. Selain itu, direktur utama juga dapat mengangkat dan memberhentikan manajer maupun kepala divisi atas persetujuan dari RUPS. Direktur utama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- 1) Bertanggung jawab untuk mencapai kestabilan manajemen dan organisasi perusahaan dengan menjaga hubungan baik antara pemilik saham, pimpinan, karyawan, dan konsumen

- 2) Melaksanakan segala kebijakan perusahaan yang telah diterapkan dan melakukan koordinasi dengan direktur bagian sehingga tercipta kerja sama yang baik
- 3) Mengawasi dan mengarahkan kegiatan hubungan masyarakat serta aspek keamanan perusahaan
- 4) Melakukan pengarahan terhadap segala persoalan perusahaan seperti kepegawaian, perburuhan, dan kesejahteraan
- 5) Mengadakan dan memimpin rapat direksi yang dilakukan rutin dan berkala
- 6) Menetapkan rencana anggaran perusahaan, rencana kerja jangka pendek, dan jangka panjang
- 7) Menciptakan sistem manajemen organisasi yang efektif dan efisien

11.3.4. Direktur

1) Direktur Teknik dan Produksi

Tugas : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan produksi yang meliputi operasi, pengembangan, pemeliharaan alat, pengadaan barang, laboratorium, serta bidang keselamatan kerja

Pendidikan : S1 Teknik Kimia dan memiliki pengalaman 10 tahun di bidangnya

Jumlah : 1 orang

2) Direktur Keuangan dan Pemasaran

Tugas : Bertanggung jawab dalam perhitungan keuangan yang meliputi pendataan, pengadaan bahan, pengecekan, hingga pengawasan. Selain itu, direktur keuangan dan pemasaran juga bertanggung jawab atas pemasaran, audit keuangan, dan perencanaan keuangan

Pendidikan : S1 Ekonomi/Manajemen dan memiliki pengalaman 10 tahun di bidangnya

Jumlah : 1 orang

3) Direktur Umum dan Personalia

Tugas : Bertanggung jawab dalam segala urusan yang berhubungan dengan badan hukum, sumber daya manusia, hubungan luar perusahaan, administrasi, dan keamanan

Pendidikan : S1 Hukum/Psikologi dan memiliki pengalaman 10 tahun di bidangnya

Jumlah : 1 orang

11.3.5. Manajer dan Kepala Bagian

Manajer merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berada dalam lingkup divisinya. Setiap manajer memiliki kepala bagian untuk membantu dalam mengurus divisi.

Direktur Teknik dan Produksi memiliki empat manajer sebagai berikut.

1) Manajer *Process*

- Kepala Bagian Proses

Tugas : Bertanggung jawab dalam segala kegiatan produksi secara langsung di pabrik baik untuk proses maupun instrumentasi

Pendidikan : S1 Teknik Kimia

Bawahan : Kepala *shift* (S1 Teknik Kimia)
Process Engineer (S1 Teknik Kimia)
Operator (STM/SMA/SMK)

- Kepala Bagian Utilitas
 - Tugas : Bertanggung jawab dalam segala kegiatan utilitas secara langsung di pabrik baik untuk proses maupun instrumentasi
 - Pendidikan : S1 Teknik Kimia
 - Bawahan : Kepala *shift* (S1 Teknik Kimia)
Process Engineer (S1 Teknik Kimia)
Operator (STM/SMA/SMK)

2) Manajer *Maintenance*

- Kepala Bagian *Warehouse and Maintenance*
 - Tugas : Bertanggung jawab dalam segala kegiatan perbaikan, penggantian, dan pemeliharaan alat
 - Pendidikan : S1 Teknik Mesin
 - Bawahan : Kepala *shift* (S1 Teknik Mesin)
Maintenance Engineer (S1 Teknik Mesin)
Teknisi (STM/SMK)
- Kepala Bagian Listrik dan Instrumentasi
 - Tugas : Bertanggung jawab dalam sistem kelistrikan dan pengaturan instrumentasi
 - Pendidikan : S1 Teknik Elektro
 - Bawahan : Kepala *shift* (S1 Teknik Elektro/Instrumentasi)
Maintenance Engineer (S1 Teknik Elektro/Instrumentasi)
Teknisi (STM/SMK)
- Kepala Bagian Teknologi dan Informasi
 - Tugas : Bertanggung jawab dalam akses informasi, optimalisasi sistem, dan pengamanan informasi

Pendidikan : S1 Teknologi Informasi
Bawahan : Kepala *shift* (S1 Teknologi Informasi)
Maintenance Engineer (S1 Teknologi Informasi)
Teknisi (STM/SMK)

3) Manajer *Research and Development*

- Kepala Bagian Laboratorium
Tugas : Bertanggung jawab dalam menganalisa dan mengawasi mutu bahan baku, bahan pembantu, hasil produk, serta kualitas limbah. Selain itu, kepala bagian ini juga bertanggung jawab atas kegiatan operasional laboratorium.
Pendidikan : S1 Teknik Kimia/Kimia
Bawahan : Kepala *shift* (S1 Teknik Kimia/Kimia)
Laboran (S1 Teknik Kimia/Kimia/D3 Teknik Kimia)
Teknisi (STM/SMK-Kimia Analisis)
- Kepala Bagian Pengembangan
Tugas : Bertanggung jawab dalam pengembangan produksi dan peningkatan efisiensi proses
Pendidikan : S1 Teknik Kimia
Bawahan : Kepala *shift* (S1 Teknik Kimia)
Staff (S1 Teknik Kimia/D3 Teknik Kimia)
Teknisi (STM/SMK-Kimia)

4) Manajer *Safety, Health, and Environment*

- Kepala Bagian *Safety*
Tugas : Bertanggung jawab melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan aktivitas ataupun

program yang berkaitan dengan *safety* atau keselamatan kerja dalam lingkup operasional pabrik. Divisi *safety* bertanggung jawab untuk memastikan operasional pabrik aman baik dari segi bahan baku, produk, peralatan, *layout*, maupun proses produksinya. Divisi *safety* juga perlu memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan *improvement* dari aspek *safety* pada pelaksanaan operasional di industri sebagai bentuk *continuous improvement*.

Pendidikan : S1 Teknik Kimia
Bawahan : Laboran (S1 Teknik Kimia/Kimia/D3 Teknik Kimia)
Kepala *shift* (S1 Teknik Kimia/Kimia)
Teknisi (STM/SMK-Kimia Analisis)

- Kepala Bagian *Health*

Tugas : Bertanggung jawab memastikan bahwa perilaku kerja dari para karyawan telah memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi kerja setiap karyawan. Dalam upayanya untuk meningkatkan kesehatan kerja, divisi *health* juga bertugas untuk melakukan *training safety* dan *hazard* serta membuat kebijakan atau standar terkait kesehatan dan keselamatan para karyawan. Divisi ini juga membawahi bidang medis dan pemadam kebakaran yang bertujuan sebagai bentuk penanganan insiden.

Pendidikan : S1 Teknik Kimia
Bawahan : *Staff* (S1 Teknik Kimia/Kimia/D3 Kesehatan)
Kepala *shift* (S1 Teknik Kimia/Kimia)

Tenaga Medis (D3 Kesehatan)

- Kepala Bagian *Environment*

Tugas : Bertanggung jawab mengidentifikasi, mengawasi, serta mengelola seluruh limbah yang dihasilkan oleh pabrik baik dalam fasa gas, padat, ataupun cair. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan mengenai kebocoran limbah, pengurangan dampak limbah, serta memastikan bahwa limbah yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu lingkungan.

Pendidikan : S1 Teknik Kimia/Teknik Lingkungan

Bawahan : *Staff* (S1 Teknik Kimia/Teknik Lingkungan/D3 Teknik Kimia)

Kepala *shift* (S1 Teknik Kimia/Kimia)

Teknisi (STM/SMK-Kimia Analisis)

Direktur Keuangan dan Pemasaran memiliki dua manajer sebagai berikut.

1) Manajer *Finance*

- Kepala Bagian Audit Keuangan

Tugas : Bertanggung jawab dalam mengevaluasi dokumen keuangan internal perusahaan dan data keuangan lainnya

Pendidikan : S1 Ekonomi/Akuntansi

Bawahan : *Staff* (S1 Ekonomi/Akuntansi/D3 Akuntansi/SMA/SMK Akuntansi)

- Kepala Bagian Perencanaan dan Pengendalian Keuangan

Tugas	: Bertanggung jawab dalam merencanakan anggaran selama setahun dan mengendalikan transaksi keuangan termasuk jual beli bahan, produk, peralatan, utang piutang, melakukan pencatatan keuangan, pembukuan perusahaan, dan perpajakan
Pendidikan	: S1 Ekonomi/Akuntansi
Bawahan	: <i>Staff</i> (S1 Ekonomi/Akuntansi/D3 Akuntansi/SMA/SMK Akuntansi)

2) Manajer *Marketing*

- Kepala Bagian Pemasaran

Tugas	: Bertanggung jawab dalam merencanakan strategi penjualan hasil produksi
Pendidikan	: S1 Teknik Industri/Ekonomi/Akuntansi
Bawahan	: <i>Staff</i> (S1 Teknik Industri/Ekonomi/Akuntansi/D3 Akuntansi/SMA/SMK Akuntansi)

- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas	: Bertanggung jawab dalam pengadaan bahan baku, bahan pendukung, dan peralatan beserta dengan jasa transportasinya
Pendidikan	: S1 Teknik Industri/Ekonomi/Akuntansi
Bawahan	: <i>Staff</i> (S1 Teknik Industri/Ekonomi/Akuntansi/D3 Akuntansi/SMA/SMK Akuntansi)

Direktur Umum dan Personalia memiliki tiga manajer sebagai berikut.

1) Manajer *Human Resources*

- Kepala Bagian Perekrutan

Tugas : Bertanggung jawab dalam merencanakan program yang akan diberikan kepada karyawan baru

Pendidikan : S1 Psikologi

Bawahan : *Staff* (S1 Psikologi/SMA/SMK Akuntansi)

- Kepala Bagian pengembangan dan Personalia

Tugas : Bertanggung jawab dalam merencanakan program yang akan diberikan kepada karyawan

Pendidikan : S1 Psikologi

Bawahan : *Staff* (S1 Psikologi/SMA/SMK Akuntansi)

2) *Manajer Administration and External*

- Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas : Bertanggung jawab dalam segala peradministrasian dan kegiatan internal perusahaan

Pendidikan : S1 Hukum/Ekonomi

Bawahan : *Staff* (S1 Hukum/SMA/SMK Administrasi)

- Kepala Bagian Media

Tugas : Bertanggung jawab dalam segala penyebaran informasi berupa kebijakan dan program dari perusahaan

Pendidikan : S1 Ilmu Komunikasi

Bawahan : *Staff* (S1 Ilmu Komunikasi/SMA/SMK Administrasi)

- Kepala Bagian Hubungan Eksternal

Tugas : Bertanggung jawab dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan

Pendidikan : S1 Ilmu Komunikasi

Bawahan : *Staff* (S1 Ilmu Komunikasi)

3) Manajer *Law and Secure*

- Kepala Bagian Hukum dan Legalitas

Tugas : Bertanggung jawab dalam memahami dan mengurus perhukuman dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Pendidikan : S1 Hukum

Bawahan : *Staff* (S1 Hukum/SMA/SMK)

- Kepala Bagian Keamanan Pabrik

Tugas : Bertanggung jawab dalam menjaga keamanan bangunan dan fasilitas pabrik

Pendidikan : S1 Psikologi

Bawahan : Kepala keamanan (SMA/SMK)
Staff (SMA/SMK)

11.3.6. Karyawan

Pabrik lignosulfonat dari tandan kosong kelapa sawit direncanakan untuk beroperasi selama 24 jam selama 330 hari dalam setahun. Dalam pelaksanaannya, karyawan tentu menjadi peran utama dalam proses produksi. Terdapat dua jenis karyawan sebagai berikut.

1) Karyawan Reguler (*non-shift*)

Merupakan karyawan yang bekerja di dalam kantor dan tidak berhubungan langsung dengan produksi di lapangan. Karyawan reguler bekerja selama 8 jam selama 5 hari mulai dari pukul 07.00 hingga 16.00 dengan jam istirahat mulai pukul 11.30 hingga 12.30. Pada hari Jumat, karyawan memiliki jam istirahat pukul 11.30 – 13.00.

2) Karyawan *Shift*

Karyawan *shift* terlibat langsung dengan proses produksi di lapangan maupun di *control room*. Tugas dari karyawan *shift* adalah memantau dan melakukan kontrol terhadap proses produksi agar berjalan lancar. Pengawasan dari karyawan *shift* perlu dilakukan selama 24 jam/harinya sehingga perlu adanya pembagian *shift*. Pembagian *shift* karyawan adalah sebagai berikut.

- *Shift* 1 : pukul 07.00 – 15.00
- *Shift* 2 : pukul 15.00 – 23.00
- *Shift* 3 : pukul 23.00 – 07.00

Terdapat tiga penggolongan *shift* yang bekerja selama 8 jam. Dalam *shift*, terdapat empat kelompok *shift* yaitu kelompok A, B, C, dan D. Keberadaan kelompok ini bertujuan untuk adanya jatah libur di setiap kelompoknya karena pabrik akan terus berjalan walaupun di hari Sabtu dan Minggu maupun saat hari libur nasional. Pembagian *shift* dilakukan dengan pola sebagai berikut.

Tabel 49. Pembagian Karyawan Shift

Kelompok	Hari											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1	1	1	<i>off</i>	3	3	3	<i>off</i>	2	2	2	<i>off</i>
B	2	2	<i>off</i>	1	1	1	<i>off</i>	3	3	3	<i>off</i>	2
C	3	<i>off</i>	2	2	2	<i>off</i>	1	1	1	<i>off</i>	3	3
D	<i>off</i>	3	3	3	<i>off</i>	2	2	2	<i>off</i>	1	1	1

Keterangan : 1 = *shift* 1

2 = *shift* 2

3 = *shift* 3

Karyawan bisa mendapatkan kerja lembur/*overtime* apabila kerja dengan waktu melebihi 8 jam. Selain itu, karyawan mendapatkan jatah cuti sebanyak 12 hari setiap tahunnya. Jatah cuti ini tidak bisa diakumulasikan ke tahun berikutnya.

11.4. Perhitungan Jumlah dan Kebutuhan Operator

Perhitungan kebutuhan jumlah operator dilakukan dengan melakukan estimasi pada setiap alatnya menggunakan tabel berikut (Ulrich,1984).

Tabel 50. Kebutuhan Operator Area Proses

Nama Alat	Jumlah Unit	Operator/ Unit/ Shift	Operator/Shift
Gudang Penyimpanan	2	0	0
Silo	3	0	0
Tangki Penyimpanan	6	0	0
<i>Wood Chipper</i>	1	0,5	0,5
<i>Hopper</i>	2	0	0
<i>Conveyor</i>	5	0,2	1
<i>Heat Exchanger</i>	4	0,1	0,4
Evaporator	6	0,3	1,8
Reaktor	2	0,5	1
<i>Flash tank</i>	1	0	0
<i>Mixer</i>	5	0,3	1,5
RDVF	4	0,1	0,4
<i>Spray Dryer</i>	1	0,1	0,1
Pompa	16	0	0
<i>Control room</i>	1	6	6

Kebutuhan Operator	12,7 \approx 13
---------------------------	-------------------

Tabel 51. Kebutuhan Operator Area Utilitas

Nama Alat	Jumlah Unit	Operator/ Unit/ Shift	Operator/Shift
Screener	1	0,05	0,05
Bak	4	0	0
Mixer	2	0	0
Clarifier	1	0,2	0,2
Filter	6	0,1	0,6
Ion Exchanger	4	0,5	2
Tangki	5	0	0
Deaerator	1	0,3	0,3
Boiler	1	1	1
Cooling Tower	1	1	1
Pompa	23	0	0
Control room	1	2	2
Kebutuhan Operator			7,15 \approx 8

Diperoleh kebutuhan operator untuk bagian produksi adalah 13 orang dan untuk bagian utilitas 8 orang. Dengan 4 kelompok *shift*, didapatkan kebutuhan operator total adalah sebanyak 84 orang.

11.5. Penggolongan Gaji Karyawan

Perhitungan gaji karyawan memiliki dasar dari nilai Upah Minimum Regional (UMR) dari Kota Pekanbaru, Riau yaitu sebesar Rp 3.319.023,00 pada tahun 2023. Pembayaran gaji dilakukan pada setiap tanggal 25.

Tabel 52. Pembagian Gaji Karyawan

Jabatan	Jumlah	Gaji/ orang/ bulan	Total/ bulan
Direktur Utama	1	Rp66.380.460	Rp66.380.460
Direktur	3	Rp33.190.230	Rp99.570.690
Manajer	9	Rp18.254.627	Rp164.291.639
Kepala Bagian	20	Rp14.935.604	Rp298.712.070
Kepala Shift	8	Rp13.276.092	Rp106.208.736
<i>Process Engineer</i>	12	Rp11.616.581	Rp139.398.966
<i>Maintenance Engineer</i>	4	Rp11.616.581	Rp46.466.322
Teknisi	8	Rp6.638.046	Rp53.104.368
Operator	84	Rp6.638.046	Rp557.595.864
Staff I	8	Rp9.957.069	Rp79.656.552
Staff II	12	Rp8.297.558	Rp99.570.690
Staff III	20	Rp7.467.802	Rp149.356.035
Laboran	3	Rp5.808.290	Rp17.424.871
Petugas Keamanan	14	Rp4.148.779	Rp58.082.903
Petugas Kebersihan	8	Rp3.650.925	Rp29.207.402
Total			Rp1.965.027.567
Total/tahun			Rp23.580.330.806

11.6. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan karyawan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk menjamin karyawan beserta keluarganya dapat hidup dengan baik. Dengan kesejahteraan yang baik, karyawan pun juga akan bahagia dan dapat bekerja

dengan maksimal. Kesejahteraan karyawan dapat didukung dengan beberapa fasilitas-fasilitas penunjang yang disediakan oleh perusahaan sebagai berikut.

11.6.1. Kesehatan

Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, maupun apotek dengan layanan yang lengkap. Selain itu, penempatan klinik di area pabrik dapat menjadi tempat pertolongan pertama bagi karyawan apabila terjadi sesuatu pada saat bekerja. Dengan adanya koneksi dengan rumah sakit rujukan, penanganan akibat kecelakaan berat juga dapat dilakukan. Biaya pengobatan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dan juga dapat melalui asuransi yang disediakan oleh perusahaan.

11.6.2. Asuransi

Fasilitas asuransi berfungsi untuk memberikan jaminan sosial dan perlindungan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Fasilitas asuransi disesuaikan dengan peraturan pemerintah bagi karyawan dan keluarganya.

11.6.3. Pendidikan

Perusahaan dapat menyediakan beasiswa bagi anak para karyawan yang memiliki keunggulan maupun prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Selain itu, pengadaan sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dapat menjamin mutu pendidikan setiap anak para karyawan untuk mencapai pendidikan SMA. Selain itu, fasilitas pendidikan non formal gratis seperti adanya pelatihan bagi karyawan dan keluarga hingga masyarakat umum sekitar pabrik dapat dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi.

11.6.4. Transportasi

Penyediaan sarana transportasi seperti mobil atau bis karyawan selama kegiatan operasional dapat mempermudah karyawan untuk bekerja.

11.6.5. Kantin dan Koperasi

Kantin dengan makanan sehat dapat disediakan untuk memenuhi asupan nutrisi karyawan selama jam istirahat. Selain itu, terdapat koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

11.6.6. Olahraga

Fasilitas olahraga seperti *sport center* dapat didirikan untuk meningkatkan kesehatan karyawan dan keluarganya. Karyawan dapat menggunakan *sport center* secara gratis.

11.6.7. Peribadatan

Perusahaan menyediakan tempat peribadatan untuk karyawan yang ingin melakukan kegiatan keagamaan di area pabrik seperti masjid/mushola maupun gereja.

11.6.8. Peralatan *Safety*

Pengadaan peralatan *safety* dapat menjamin karyawan tetap mengerjakan tugasnya secara aman. Perusahaan memberikan *coverall*, *safety helmet*, *safety shoes*, masker, respirator, *goggles*, *gloves*, *earplug*, *body harness*, dan alat *safety* lainnya. Selain itu, alat pemadam api ringan dan kotak P3K juga tersebar di seluruh penjuru pabrik untuk pertolongan pertama apabila terjadi kebakaran maupun kecelakaan.

11.6.9. Tunjangan

Perusahaan memberikan tunjangan bagi karyawan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh karyawan, bonus tahunan bagi karyawan yang memiliki kinerja yang baik, tunjangan kematian, tunjangan kelahiran, tunjangan hari tua, tunjangan perjalanan dinas, dan tunjangan pakaian kerja

sebanyak 2 pasang seragam harian dan 1 pasang *wear pack* bagi karyawan yang bekerja di lapangan.

11.6.10. Cuti

Perusahaan memberikan kesempatan cuti karyawan sehingga karyawan dapat beristirahat maupun izin tanpa mempengaruhi gaji. Cuti diberikan kepada seluruh karyawan selama 12 hari dalam 1 tahun dan tidak bisa diakumulasikan di tahun berikutnya, cuti sakit diberikan kepada karyawan yang memiliki surat keterangan dokter, dan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan yang menjalani hamil tua, melahirkan, hingga masa menyusui bayi.

11.7. Manajemen Produksi

Manajemen produksi merupakan kegiatan pengelolaan perusahaan dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan proses bahan baku menjadi produk dengan memperhatikan faktor-faktor sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Manajemen produksi merupakan aspek penting dimana produk yang dihasilkan harus dalam kualitas terbaik karena produk tersebutlah yang akan mencapai konsumen dan menjadi wajah perusahaan. Wajah perusahaan yang baik tentunya berkaitan dengan manajemen produksi yang baik juga, kegiatan produksi menjadi tanggung jawab seluruh karyawan dalam menghasilkan produk terbaik sehingga konsumen bisa puas (Rudiawan, 2021). Manajemen produksi meliputi manajemen perencanaan dan pengendalian produksi atau yang lebih dikenal dengan *planning and control*.

Production planning and control dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperluas lapangan kerja, dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Penjelasan masing-masing bagian manajemen produksi adalah sebagai berikut.

11.7.1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan merupakan penentuan tujuan dari subsistem produksi dari organisasi serta mengembangkan program, kebijaksanaan, dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut oleh direktur operasi dan produksi (Herjanto, 2008). Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kemampuan pabrik dalam memproduksi sedangkan faktor eksternal adalah daya serap pasar terhadap produk yang dihasilkan.

1) Kemampuan Pabrik

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pabrik antara lain adalah bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan.

2) Kemampuan Pasar

Rencana produksi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasar dalam menyerap produk yang dihasilkan. Semakin besar permintaan konsumen tentunya pabrik dapat dijalankan secara maksimal atau bahkan dapat dilakukan peningkatan. Tetapi apabila daya serap pasar kecil, perusahaan harus mencari alternatif lain untuk mencari rencana produksi selanjutnya dengan mempertimbangkan untung rugi.

11.7.2. Fungsi Pengendalian (*Control*)

Perencanaan produksi yang telah dilakukan perlu diawasi dan dikendalikan agar berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian ini terdiri dari empat aspek untuk menjamin kegiatan produksi terkendali sehingga produksi dilakukan secara maksimal sesuai dengan perencanaan. Keempat aspek tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Pengendalian Kualitas

Kualitas produk merupakan hal terpenting dalam kegiatan industri. Produk yang sampai ke konsumen harus dalam kualitas prima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penurunan kualitas produk dapat disebabkan oleh mutu bahan baku yang buruk, kesalahan operasi, dan kerusakan alat.

2) Pengendalian Kuantitas

Kuantitas produksi telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Penyimpangan yang terjadi dapat terjadi akibat kerusakan mesin, keterlambatan pengadaan bahan baku, perbaikan alat yang tidak sesuai waktu, dan kejadian-kejadian lainnya.

3) Pengendalian Waktu

Pengendalian waktu bertujuan untuk mencapai kualitas dan kuantitas pada waktu yang telah ditetapkan.

4) Pengendalian Bahan Proses

Pengendalian bahan proses dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku sehingga proses produksi dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB XII

EVALUASI EKONOMI

Pada prarancangan Pabrik Sodium Lignosulfonat, perlu dilakukan evaluasi ekonomi untuk mengetahui apakah pabrik layak untuk didirikan atau tidak. Perhitungan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi ekonomi meliputi:

1. Modal Tetap (*Fix Capital Investment*)
2. Biaya Produksi (*Manufacturing Cost*)
3. Modal Kerja (*Working Capital*)
4. Pengeluaran Umum (*General Expenses*)
5. Analisa Keuntungan
6. Analisa Kelayakan dengan metode ROI, POT, dan DCFRR

Pabrik SLS dari TKKS dengan kapasitas 20.000 ton/tahun direncanakan akan berdiri pada tahun 2028. Dalam perhitungan ekonomi, harga alat maupun bahan perlu disesuaikan ke tahun tersebut. Data alat pada tahun-tahun tertentu diperoleh dari referensi *website* www.mhhe.com (2002), www.matche.com (2014), serta beberapa referensi lainnya. Penentuan harga pada saat tahun operasi dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$N_x = \frac{E_x}{E_y} \times N_y$$

dengan,

N_x = harga alat tahun ke-x (tahun operasi)

N_y = harga alat tahun ke-y (tahun referensi)

E_x = nilai indeks tahun ke-x (tahun operasi)


E_y = nilai indeks tahun ke-y (tahun referensi)

Data nilai *Chemical Engineering Plant Cost Index* (CEPCI) hingga tahun 2021 diperoleh dari *website* Chemical Engineering (www.chemengonline.com) sebagai berikut.

Tabel 53. Data *Chemical Engineering Cost Index*

Tahun	CEPCI	Tahun	CEPCI	Tahun	CEPCI
1963	102.4	1983	317	2003	402
1964	103.3	1984	322.7	2004	444.2
1965	104.2	1985	325.3	2005	468.2
1966	107.2	1986	318.4	2006	499.6
1967	109.7	1987	323.8	2007	525.4
1968	113.7	1988	342.5	2008	575.4
1969	119	1989	355.4	2009	521.9
1970	125.7	1990	357.6	2010	550.8
1971	132.3	1991	361.3	2011	585.7
1972	137.2	1992	358.2	2012	584.6
1973	144.1	1993	359.2	2013	567.3
1974	165.4	1994	368.1	2014	576.1
1975	182.4	1995	381.1	2015	556.8
1976	192.1	1996	381.7	2016	541.7
1977	204.1	1997	386.5	2017	567.5
1978	218.8	1998	389.5	2018	603.1
1979	238.7	1999	390.6	2019	607.5
1980	261.2	2000	394.1	2020	596.2
1981	297	2001	394.3	2021	708.8
1982	314	2002	395.6		

Berdasarkan data pada table di atas, dilakukan ekstrapolasi sehingga diperoleh data CEPCI pada tahun pendirian pabrik yaitu 2028. Perhitungan ekstrapolasi dilakukan dengan metode regresi linear sebagai berikut.

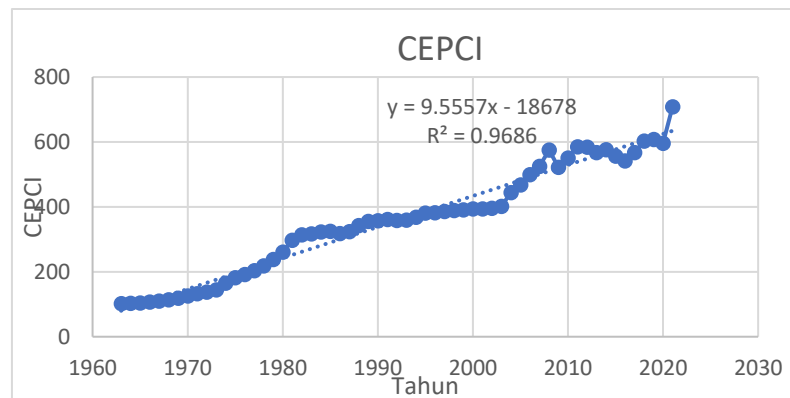

Gambar 15. Grafik Perhitungan CEPCI

Sehingga dihasilkan persamaan linear sebagai berikut.

$$y = 9.5557x - 18678$$

dengan,

y = indeks CEPCI

x = tahun

Dari persamaan linear tersebut, dapat dilakukan perhitungan nilai indeks untuk tahun-tahun berikutnya hingga tahun pendirian pabrik. Hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 54. Hasil Perhitungan Ekstrapolasi CEPCI

Tahun	CEPCI
2022	646.2540
2023	655.8110
2024	665.3680
2025	674.9250
2026	684.4820
2027	694.0390
2028	703.5960

12.1. Modal Tetap (*Fixed Capital Investment*)

1. Perhitungan Harga Alat Proses dan Utilitas

Perhitungan setiap alat baik untuk proses maupun utilitas dilakukan dengan menggunakan harga alat ketika pabrik berdiri. Namun, data harga alat hanya diketahui sebelum tahun pabrik berdiri sehingga perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut untuk menyesuaikan harga alat. Sebagai contoh, dilakukan perhitungan pada tangki penyimpanan air sebagai berikut.

Tahun referensi = 2014

Tahun didirikan = 2028

Harga per unit = \$604.200

Jumlah unit = 1

CEPCI 2014 = 576.1

$$\text{CEPCI}_{2028} = 703.5960$$

$$N_{2028} = \frac{E_{2028}}{E_{2014}} \times N_{2014}$$

$$N_{2028} = \frac{703.5960}{576.1} \times \$604.200$$

$$N_{2028} = \$737.914,78$$

$$\text{Harga total} = \$773.914,78/\text{unit} \times 1 \text{ unit}$$

$$= \$773.914,78$$

Dengan cara yang sama, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut

Tabel 55. Perhitungan Harga Alat Proses

Kode Alat	Nama Alat	Harga	Jumlah	Tahun	CEP	CEP 2028	Harga 2028	Total
GP-01	Gudang Penyimpanan	\$ 2,842.74	4	2023	655.811	703.596	\$ 3,049.87	\$ 12,199.48
TP-01	Silo NaOH	\$ 17,800.00	2	2023	655.811	703.596	\$ 19,096.98	\$ 38,193.96
TP-02	Silo NaHSO ₃	\$ 27,500.00	1	2023	655.811	703.596	\$ 29,503.76	\$ 29,503.76
TP-03	Silo SLS	\$ 25,000.00	3	2023	655.811	703.596	\$ 26,821.60	\$ 80,464.80
TP-04	Tangki Penyimpanan Air	\$ 604,200.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 737,914.78	\$ 737,914.78
TP-05	Tangki Penyimpanan Etanol	\$ 970,800.00	3	2014	576.1	703.596	\$ 1,185,646.58	\$ 3,556,939.75
TP-06	Tangki Penyimpanan Asam Sulfat	\$ 412,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 503,789.88	\$ 503,789.88
TP-07	Tangki Penyimpanan Air	\$ 970,800.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 1,185,646.58	\$ 1,185,646.58
TP-08	Tangki Penyimpanan Metanol	\$ 765,900.00	2	2014	576.1	703.596	\$ 935,400.41	\$ 1,870,800.82
CH-01	Wood Chipper	\$ 17,800.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 21,739.30	\$ 21,739.30
H-01	Hopper NaOH	\$ 500.00	1	2023	655.811	703.596	\$ 536.43	\$ 536.43
H-02	Hopper NaHSO ₃	\$ 700.00	1	2023	655.811	703.596	\$ 751.00	\$ 751.00
BC-101	Belt Conveyor 1	\$ 1,800.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 2,198.36	\$ 2,198.36
BC-102	Belt Conveyor 2	\$ 5,400.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 6,595.07	\$ 6,595.07
BC-103	Belt Conveyor 3	\$ 1,000.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 1,221.31	\$ 1,221.31
SC-101	Screw Conveyor 1	\$ 8,700.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 10,625.39	\$ 10,625.39
SC-102	Screw Conveyor 2	\$ 12,400.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 15,144.23	\$ 15,144.23
E-101	Pre-heater Reaktor Delignifikasi	\$ 273,400.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 333,905.83	\$ 333,905.83
E-102	Pre-heater Larutan Bisulfit	\$ 151,100.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 184,539.76	\$ 184,539.76
E-103	Cooler Larutan SLS	\$ 82,900.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 101,246.50	\$ 101,246.50

E-104	Pre-Heater Larutan SLS	\$ 101,000.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 123,352.19	\$ 123,352.19
EVA-101	Evaporator Effect 6	\$ 437,700.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 534,566.86	\$ 534,566.86
	Evaporator Effect 5	\$ 439,700.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 537,009.48	\$ 537,009.48
	Evaporator Effect 4	\$ 442,700.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 540,673.41	\$ 540,673.41
	Evaporator Effect 3	\$ 443,100.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 541,161.93	\$ 541,161.93
	Evaporator Effect 2	\$ 446,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 545,314.38	\$ 545,314.38
	Evaporator Effect 1	\$ 449,400.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 548,856.17	\$ 548,856.17
PP-101	Pompa Proses 1	\$ 12,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 15,266.36	\$ 15,266.36
PP-102	Pompa Proses 2	\$ 12,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 15,266.36	\$ 15,266.36
PP-103	Pompa Proses 3	\$ 19,400.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 23,693.39	\$ 23,693.39
PP-104	Pompa Proses 4	\$ 19,400.00	2	2014	576.1	703.596	\$ 23,693.39	\$ 47,386.78
PP-105	Pompa Proses 5	\$ 19,400.00	2	2014	576.1	703.596	\$ 23,693.39	\$ 47,386.78
PP-106	Pompa Proses 6	\$ 5,200.00	1	2015	576.1	703.596	\$ 6,350.81	\$ 6,350.81
PP-107	Pompa Proses 7	\$ 12,500.00	1	2016	576.1	703.596	\$ 15,266.36	\$ 15,266.36
PP-108	Pompa Proses 8	\$ 12,500.00	2	2014	576.1	703.596	\$ 15,266.36	\$ 30,532.72
PP-109	Pompa Proses 9	\$ 12,300.00	2	2014	576.1	703.596	\$ 15,022.10	\$ 30,044.20
PP-110	Pompa Proses 10	\$ 12,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 15,266.36	\$ 15,266.36
PP-111	Pompa Proses 11	\$ 16,100.00	2	2014	576.1	703.596	\$ 19,663.07	\$ 39,326.14
PP-112	Pompa Proses 12	\$ 41,900.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 51,172.84	\$ 51,172.84
R-101	Reaktor Delignifikasi	\$ 1,641,700.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 2,005,022.66	\$ 2,005,022.66
R-102	Reaktor Sulfonasi	\$ 954,600.00	3	2014	576.1	703.596	\$ 1,165,861.38	\$ 3,497,584.14
EV-01	Expansion Valve	\$ 300.00	1	2023	655.811	703.596	\$ 321.86	\$ 321.86
FT-01	Flash Tank	\$ 8,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 10,381.12	\$ 10,381.12
V-101	Solution Mixer 1	\$ 10,300.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 12,579.48	\$ 12,579.48
V-102	Pre-Reactor Mixer	\$ 10,300.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 12,579.48	\$ 12,579.48
V-103	Precipitation Mixer	\$ 10,700.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 13,068.00	\$ 13,068.00
V-104	Solution Mixer 2	\$ 10,300.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 12,579.48	\$ 12,579.48
V-105	Methanol Mixer	\$ 10,300.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 12,579.48	\$ 12,579.48
RDVF-101	Rotary Drum Vacuum Filter 1	\$ 3,482,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 4,253,207.90	\$ 4,253,207.90

RDVF-102	Rotary Drum Vacuum Filter 2	\$ 2,801,000.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 3,420,885.95	\$ 3,420,885.95
RDVF-103	Rotary Drum Vacuum Filter 3	\$ 2,196,100.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 2,682,116.26	\$ 2,682,116.26
RDVF-104	Rotary Drum Vacuum Filter 4	\$ 1,866,100.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 2,279,084.35	\$ 2,279,084.35
SD-101	Spray Dryer	\$ 728,741.00	1	2002	395.6	703.596	\$ 1,296,105.29	\$ 1,296,105.29
Process Eq. Cost								\$ 31,909,945.95

Tabel 56. Perhitungan Harga Alat Utilitas

Kode Alat	Nama Alat	Harga	Jumlah	Tahun	CEP	CEP 2028	Harga 2028	Total
SC-501	Screener	\$ 18,300.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 22,349.95	\$ 22,349.95
B-501	Bak Ekualisasi	\$ 1,028.89	1	2023	655.811	703.596	\$ 1,103.86	\$ 1,103.86
B-502	Bak Sedimentasi	\$ 4,846.12	1	2023	655.811	703.596	\$ 5,199.23	\$ 5,199.23
M-501	Mixer	\$ 2,700.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 3,297.53	\$ 3,297.53
CF-501	Clarifier	\$ 27,000.00	1	2023	655.811	703.596	\$ 28,967.33	\$ 28,967.33
F-501	Sand Filter	\$ 164,700.00	2	2014	576.1	703.596	\$ 201,149.56	\$ 402,299.12
F-502	Carbon Bed Filter	\$ 98,100.00	4	2014	576.1	703.596	\$ 119,810.39	\$ 479,241.57
T-501	Filtered Water Tank	\$ 28,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 34,807.30	\$ 34,807.30
M-502	Mixer Desinfeksi	\$ 11,300.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 13,800.79	\$ 13,800.79
T-502	Tangki Air Umum	\$ 20,200.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 24,670.44	\$ 24,670.44
T-503	Tangki Air Proses	\$ 103,000.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 125,794.81	\$ 125,794.81
T-504	Tangki Air Umpan Boiler	\$ 84,700.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 103,444.86	\$ 103,444.86
T-505	Tangki Kaporit	\$ 3,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 4,274.58	\$ 4,274.58
F-503	Cation Exchanger	\$ 3,839.00	2	2002	395.6	703.596	\$ 6,827.87	\$ 13,655.74
F-504	Anion Exchanger	\$ 5,556.00	2	2002	395.6	703.596	\$ 9,881.65	\$ 19,763.29
D-501	Deaerator	\$ 50,000.00	1	2023	655.811	703.596	\$ 53,643.20	\$ 53,643.20
T-506	Tangki Kondensat	\$ 33,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 40,913.84	\$ 40,913.84

HB-502	Hot Basin	\$	91.63	1	2023	655.811	703.596	\$	98.30	\$	98.30
CB-501	Cold Basin	\$	92.18	1	2023	655.811	703.596	\$	98.90	\$	98.90
CT-501	Cooling Tower	\$	90,400.00	1	2014	576.1	703.596	\$	110,406.32	\$	110,406.32
PU-501	Pompa Utilitas 1	\$	17,600.00	1	2014	576.1	703.596	\$	21,495.03	\$	21,495.03
PU-502	Pompa Utilitas 2	\$	17,600.00	1	2014	576.1	703.596	\$	21,495.03	\$	21,495.03
PU-503	Pompa Utilitas 3	\$	17,600.00	1	2014	576.1	703.596	\$	21,495.03	\$	21,495.03
PU-504	Pompa Utilitas 4	\$	1,800.00	1	2014	576.1	703.596	\$	2,198.36	\$	2,198.36
PU-505	Pompa Utilitas 5	\$	1,800.00	1	2014	576.1	703.596	\$	2,198.36	\$	2,198.36
PU-506	Pompa Utilitas 6	\$	17,600.00	1	2014	576.1	703.596	\$	21,495.03	\$	21,495.03
PU-507	Pompa Utilitas 7	\$	17,600.00	1	2014	576.1	703.596	\$	21,495.03	\$	21,495.03
PU-508	Pompa Utilitas 8	\$	17,600.00	1	2014	576.1	703.596	\$	21,495.03	\$	21,495.03
PU-509	Pompa Utilitas 9	\$	17,600.00	1	2014	576.1	703.596	\$	21,495.03	\$	21,495.03
PU-510	Pompa Utilitas 10	\$	25,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$	31,143.37	\$	31,143.37
PU-511	Pompa Utilitas 11	\$	9,000.00	1	2014	576.1	703.596	\$	10,991.78	\$	10,991.78
PU-512	Pompa Utilitas 12	\$	9,000.00	1	2014	576.1	703.596	\$	10,991.78	\$	10,991.78
PU-513	Pompa Utilitas 13	\$	9,000.00	1	2014	576.1	703.596	\$	10,991.78	\$	10,991.78
PU-514	Pompa Utilitas 14	\$	7,000.00	1	2014	576.1	703.596	\$	8,549.16	\$	8,549.16
PU-515	Pompa Utilitas 15	\$	6,100.00	2	2014	576.1	703.596	\$	7,449.98	\$	14,899.97
PU-516	Pompa Utilitas 16	\$	2,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$	3,053.27	\$	3,053.27
PU-517	Pompa Utilitas 17	\$	4,800.00	1	2014	576.1	703.596	\$	5,862.28	\$	5,862.28
PU-518	Pompa Utilitas 18	\$	15,100.00	1	2014	576.1	703.596	\$	18,441.76	\$	18,441.76
PU-519	Pompa Utilitas 19	\$	4,800.00	1	2014	576.1	703.596	\$	5,862.28	\$	5,862.28
PU-520	Pompa Utilitas 20	\$	4,800.00	1	2014	576.1	703.596	\$	5,862.28	\$	5,862.28
PU-521	Pompa Utilitas 21	\$	16,100.00	1	2014	576.1	703.596	\$	19,663.07	\$	19,663.07
PU-522	Pompa Utilitas 22	\$	16,100.00	1	2014	576.1	703.596	\$	19,663.07	\$	19,663.07
PU-523	Pompa Utilitas 23	\$	16,100.00	2	2014	576.1	703.596	\$	19,663.07	\$	39,326.14
	Gate Valve	\$	160.00	50	2023	655.811	703.596	\$	171.66	\$	8,582.91
	Emergency Diesel Generator	\$	98,000.00	6	2023	655.811	703.596	\$	105,140.67	\$	630,844.02
CM-501	Kompresor Udara Tekan	\$	308,300.00	1	2014	576.1	703.596	\$	376,529.50	\$	376,529.50

CM-502	Kompresor Udara Tekan	\$ 59,900.00	3	2014	576.1	703.596	\$ 73,156.40	\$ 219,469.19
CM-503	Kompresor Udara Tekan	\$ 150,500.00	1	2014	576.1	703.596	\$ 183,806.97	\$ 183,806.97
Utility Eq. Cost								\$ 3,267,227.52

2. Perhitungan Biaya *Raw Material*, *Sales*, dan Bahan Penunjang Lainnya

Pabrik diasumsikan beroperasi selama 24 jam perhari-nya dengan total hari kerja 330 setiap tahunnya. Perhitungan bahan baku, bahan penunjang, bahan utilitas, serta *sales* (penjualan produk) dilakukan dengan menyesuaikan harga yang diperoleh dari referensi dengan harga pada tahun pabrik didirikan yaitu tahun 2028. Berikut merupakan hasil perhitungan yang telah dilakukan.

a. Bahan Baku Proses

Tabel 57. Perhitungan Bahan Baku dan Bahan Penunjang Proses Tahun 2028

Bahan Baku	Kebutuhan (ton/tahun)	Harga (USD/ton)	Harga Total
TKKS	143484.8249	\$ 1.50	\$ 274,932.87
Etanol	628941.8158	\$ 600.00	\$ 404,861,412.07
NaOH	16607.03992	\$ 450.00	\$ 8,017,692.73
Metanol	470003.1054	\$ 385.00	\$ 194,136,020.00
NaHSO ₃	27280.0456	\$ 300.00	\$ 8,780,333.49
H ₂ SO ₄	71197.17012	\$ 235.00	\$ 18,316,782.29
TOTAL			\$ 634,387,173.45

b. Bahan Baku Utilitas

Tabel 58. Perhitungan Bahan Baku Utilitas Tahun 2028

Bahan Utilitas	Kebutuhan (ton/tahun)	Harga (USD/ton)	Harga Total
Oxygen Scavanger (Na ₂ SO ₃)	0.0647	\$ 307.00	\$ 21.33
Tawas (Al ₂ (SO ₄) ₃)	59.3908	\$ 260.00	\$ 16,566.74
Kaporit (Ca(OCl) ₂)	1.6967	\$ 700.00	\$ 1,274.21
Larutan HCl 5%	192.6739	\$ 5,000.00	\$ 1,033,564.65
Larutan NaOH 5%	368.6794	\$ 19.20	\$ 7,594.42
Resin Anion	0.2715	\$ 900.00	\$ 262.20
Resin Kation	0.1854	\$ 800.00	\$ 159.09
Silika gel	4.3940	\$ 1,000.00	\$ 4,714.12
Gas Alam	2601.7926	\$ 6.00	\$ 16,748.22
Fuel oil	1154.7971	\$ 150.00	\$ 185,841.04
TOTAL			\$ 1,179,319.50

c. Produk (*Sales*)

Pada tahun 2023, diperoleh harga pasar untuk produk sodium lignosulfonat sebesar US\$450/ton. Namun, setelah dilakukan perhitungan, harga *sales* hanya mencapai US\$9.655.775,83/tahun sedangkan salah satu komponen dari *manufacturing cost* yaitu *raw material* menghabiskan biaya hingga \$625.606.839,95/tahun yang artinya proses produksi pada pabrik **menimbulkan kerugian**. Sehingga dilakukan perhitungan yang dapat menghasilkan *profit* pada pabrik dimana diperoleh harga sodium lignosulfonat sebesar US\$39.300/ton sehingga diperoleh total *sales* sebagai berikut.

Tabel 59. Perhitungan Hasil Penjualan Produk Tahun 2028

Produk	Produksi (ton/tahun)	Harga (USD/ton)	Harga Total
SLS	20.000	\$ 39,300.00	\$ 843,271,088.77
TOTAL			\$ 843,271,088.77

3. Perhitungan Biaya Kerja

Perhitungan Biaya Pekerja dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Komposisi pekerja berupa 95% tenaga kerja lokal serta 5% tenaga kerja asing
- Upah tenaga kerja asing sebesar \$18/*manhour* dan upah tenaga kerja lokal sebesar Rp25.000/*manhour*
- Tenaga kerja 1 *manhour* asing memiliki efektivitas yang sama dengan 3 *manhour* lokal

Apabila pekerja lokal bekerja selama 8 jam per hari sebanyak 5 hari dalam seminggu, maka diperoleh upah pekerja lokal sebesar Rp 4.000.000 yang mana sudah berada di atas UMK Kota Pekanbaru yaitu sebesar Rp3.319.023. Upah tenaga kerja asing juga sudah berada di atas upah standar minimal yaitu sebesar \$7.25/*manhour* (US Department of Labor, 2023)

Dalam perhitungan *fixed capital investment*, biaya *labor* akan mempengaruhi harga dari beberapa elemen. Sebagai contoh, dilakukan perhitungan pada elemen instalasi

dimana *installation labor cost* sebesar 32% PEC. Berikut merupakan biaya *labor* untuk tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing.

$$\text{PEC} = \$31,909,945.95$$

$$\text{Biaya labor lokal} = \frac{32\% \times 95\% \times \$31,909,945.95}{\frac{\$18}{\text{manhour asing}} \times \frac{\text{manhour lokal}}{\text{Rp } 30.000} \times \frac{1 \text{ manhour asing}}{3 \text{ manhour lokal}}}$$

$$\text{Biaya labor lokal} = \text{Rp } 40,419,264,872.05$$

$$\text{Biaya labor asing} = 32\% \times 5\% \times \$31,909,945.95$$

$$\text{Biaya labor asing} = \$510.559,14$$

4. Perhitungan Harga Tanah dan Bangunan

Luas kompleks tanah yang digunakan untuk mendirikan pabrik ini adalah sebesar 64.355 m² dengan panjang sebesar 238 m dan lebar sebesar 270,4 m. Harga tanah pada Kawasan Industri Tenayan di Pekanbaru adalah sebesar Rp1.500.000,00/m². Sehingga total harga tanah adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Harga tanah} &= \text{Rp}1.500.000,00/\text{m}^2 \times 64.335 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp}96.532.800.000,00 \end{aligned}$$

Selain itu, sebagian tanah akan digunakan sebagai bangunan dimana luas tanah yang akan digunakan sebagai bangunan sebesar 49.676 m². Harga pembangunan adalah sebesar 1.300.000/m² sehingga diperoleh harga bangunan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Harga tanah} &= \text{Rp}1.300.000,00/\text{m}^2 \times 49.676 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp}64,579,723,000.00 \end{aligned}$$

5. Perhitungan *Fixed Capital*

Fixed capital merupakan modal yang dibutuhkan untuk mendirikan fasilitas yang terdapat di pabrik serta kebutuhan produksi. Berikut merupakan perhitungan *fixed capital* untuk Pabrik SLS dari TKKS.

Tabel 60. Perhitungan *Fixed Capital Investment*

Item	Persentase		Nilai			
Harga alat proses						
<i>Purchased Equipment Cost (PEC)</i>			Rp	-	+	\$ 31,909,945.95
Biaya impor	15%	PEC	Rp	-	+	\$ 4,786,491.89
Pajak masuk	5%	PEC	Rp	-	+	\$ 1,595,497.30
Transportasi ke lokasi	5%	PEC	Rp	-	+	\$ 1,595,497.30
<i>Delivered Equipment Cost (DEC)</i>			Rp	-	+	\$ 39,887,432.44
Biaya instalasi						
<i>Material</i>	11%	PEC	Rp	-	+	\$ 3,510,094.05
<i>Labor</i>	32%	PEC	Rp	40,419,264,872.05	+	\$ 510,559.14
<i>Instalation cost</i>			Rp	40,419,264,872.05	+	\$ 4,020,653.19
Biaya pemipaan						
<i>Material</i>	49%	PEC	Rp	-	+	\$ 15,635,873.52
<i>Labor</i>	37%	PEC	Rp	46,734,775,008.31	+	\$ 590,334.00
<i>Piping cost</i>			Rp	46,734,775,008.31	+	\$ 16,226,207.52
Biaya instrumentasi dan kontrol						
<i>Material</i>	12%	PEC	Rp	-	+	\$ 3,829,193.51
<i>Labor</i>	3%	PEC	Rp	3,789,306,081.75	+	\$ 47,864.92
<i>Instrumentation and control cost</i>			Rp	3,789,306,081.75	+	\$ 3,877,058.43
Biaya insulasi						
<i>Material</i>	3%	PEC	Rp	-	+	\$ 957,298.38
<i>Labor</i>	5%	PEC	Rp	6,315,510,136.26	+	\$ 79,774.86
<i>Insulation cost</i>			Rp	6,315,510,136.26	+	\$ 1,037,073.24
Biaya alat-alat listrik						
<i>Material</i>	6%	PEC	Rp	-	+	\$ 1,914,596.76
<i>Labor</i>	4%	PEC	Rp	5,052,408,109.01	+	\$ 63,819.89
<i>Electrical equipment cost</i>			Rp	5,052,408,109.01	+	\$ 1,978,416.65
Biaya tanah						

Harga tanah			Rp	96,532,800,000.00	+	\$	-
Perbaikan tanah	10%	Harga tanah	Rp	9,653,280,000.00	+	\$	-
Land and yard improvement cost			Rp	106,186,080,000.00	+	\$	-
Biaya pembangunan							
Building Cost and Services			Rp	64,579,723,000.00	+		
Biaya utilitas							
<i>Utility Equipment Cost (UEC)</i>			Rp	-	+	\$	3,267,227.52
Biaya impor	15%	UEC	Rp	-	+	\$	490,084.13
Pajak masuk	5%	UEC	Rp	-	+	\$	163,361.38
Transportasi ke lokasi	5%	UEC	Rp	-	+	\$	163,361.38
Instalasi	40%	UEC	Rp	-	+	\$	1,306,891.01
Utility cost			Rp	-	+	\$	5,390,925.41
Physical Plant Cost (PPC)			Rp	273,077,067,207.38	+	\$	72,417,766.89
Engineering and Construction	20%	PPC	Rp	54,615,413,441.48	+	\$	14,483,553.38
Direct Plant Cost (DPC)			Rp	327,692,480,648.86	+	\$	86,901,320.26
Contractor's Fee	4%	DPC	Rp	13,107,699,225.95	+	\$	3,476,052.81
Contingency	10%	DPC	Rp	32,769,248,064.89	+	\$	8,690,132.03
Fix Capital (FC)			Rp	373,569,427,939.70	+	\$	99,067,505.10
KURS (05/07)	Rp	15,044.74	\$	24,830,567.22	+	\$	99,067,505.10
Fix Capital (FC) in USD			\$	123,898,072.32			

12.2. Biaya Produksi (*Manufacturing Cost*)

Biaya produksi adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi. Salah satu elemen dalam perhitungan *manufacturing cost* adalah depresiasi. Pada perhitungan kali ini, diasumsikan *salvage value* sebesar 10% dari *fixed capital* dengan umur pabrik selama 10 tahun. Berikut merupakan persamaan yang digunakan dalam menghitung depresiasi.

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Fixed Capital} - \text{Salvage Value}}{n}$$

Berikut merupakan perhitungan dari *manufacturing cost*.

Tabel 61. Perhitungan *Manufacturing Cost*

Item	Persentase	Nilai
Direct Manufacturing Cost		
<i>Raw material</i>		Rp - + \$ 634,387,173.45
<i>Operating labor</i>		Rp 6,691,150,368.00 + \$ -
<i>Operating supervision</i>	10%	<i>Operating labor</i> Rp 669,115,036.80 + \$ -
<i>Maintenance</i>	6%	FC Rp 22,414,165,676.38 + \$ 5,944,050.31
<i>Plant supplies</i>	15%	<i>Maintenance</i> Rp 3,362,124,851.46 + \$ 891,607.55
<i>Royalties and Patents</i>	3%	<i>Sales</i> Rp - + \$ 25,298,132.66
<i>Utilities material</i>		Rp - + \$ 1,266,746.02
Total		Rp 33,136,555,932.64 + \$ 667,787,709.98
Indirect Manufacturing Cost		
<i>Payroll overhead</i>	15%	<i>Operating labor</i> Rp 100,367,255.52 + \$ -
<i>Laboratory</i>	10%	<i>Operating labor</i> Rp 66,911,503.68 + \$ -
<i>General plant overhead</i>	50%	<i>Operating labor</i> Rp 334,557,518.40 + \$ -
<i>Packaging and shipping</i>	3%	<i>Sales</i> Rp - + \$ 25,298,132.66
Total		Rp 501,836,277.60 + \$ 25,298,132.66
Fixed Manufacturing Cost		
<i>Depreciation</i>		Rp - + \$ 11,150,826.51
<i>Property taxes</i>	2%	FC Rp 7,471,388,558.79 + \$ 1,981,350.10
<i>Insurances</i>	1%	FC Rp 3,735,694,279.40 + \$ 990,675.05
Total		Rp 11,207,082,838.19 + \$ 14,122,851.66
Manufacturing Cost (MC)		Rp 44,845,475,048.43 + \$ 707,208,694.30
		\$ 2,980,807.58 + \$ 707,208,694.30
Manufacturing Cost (MC) in USD/year		\$ 710,189,501.88

12.3. Modal Kerja (*Working Capital*)

Modal kerja merupakan modal yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta pengoperasian pabrik. Berikut merupakan perhitungan dari modal kerja.

Tabel 62. Perhitungan *Working Capital*

Item	Persentase		Nilai		
<i>Raw material inventory</i>	30	hari raw material		+	\$ 57,671,561.22
<i>In process inventory</i>	0.5	hari MC	Rp 67,947,689.47	+	\$ 1,071,528.32
<i>Product inventory</i>	30	hari MC	Rp 4,076,861,368.04	+	\$ 64,291,699.48
<i>Extended credit</i>	30	hari Sales	Rp -	+	\$ 76,661,008.07
<i>Available cash</i>	30	hari MC	Rp 4,076,861,368.04	+	\$ 64,291,699.48
Working Capital (WC)			Rp 8,221,670,425.55	+	\$ 263,987,496.58
			\$ 546,481.39	+	\$ 263,987,496.58
Working Capital (WC) in USD			\$ 264,533,977.97		

12.4. Pengeluaran umum (*General Expenses*)

Pengeluaran umum adalah pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan administrasi kantor serta biaya lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya perusahaan secara keseluruhan. Berikut merupakan perhitungan dari pengeluaran umum.

Tabel 63. Perhitungan *Working Capital*

Item	Persentase		Nilai		
<i>Administration</i>	3%	Sales	Rp -	+	\$ 25,298,132.66
<i>Sales expenses</i>	5%	Sales	Rp -	+	\$ 42,163,554.44
<i>Research</i>	3%	Sales	Rp -	+	\$ 25,298,132.66
<i>Finance</i>	8%	FC	Rp 29,885,554,235.18	+	\$ 7,925,400.41
	8%	WC	Rp 657,733,634.04	+	\$ 21,118,999.73
General Expenses (GE)			Rp 30,543,287,869.22	+	\$ 121,804,219.90
			Rp 2,030,163.89	+	\$ 121,804,219.90
General Expenses (GE) in USD/year			\$ 123,834,383.79		

12.5. Analisis Keuntungan

Perhitungan *profit* dilakukan dalam satuan dollar dengan kurs sebesar Rp14.055 untuk setiap dollarnya per tanggal 5 Juli 2023. Sehingga diperoleh perhitungan *profit* sebagai berikut.

<i>Sales</i>	= US\$843.271.088,77/tahun
MC	= US\$710.189.501,88/tahun
GE	= US\$123.834.383,79/tahun
Profit Before Tax	= <i>Sales</i> – MC – GE
	= \$9.247.203,10/tahun
Tax	= 25% × \$9.247.203,10
	= US\$2.311.800,78/tahun
Profit After Tax	= Profit Before Tax – Tax
	= \$6.935.402,33/tahun

12.6. Analisis Kelayakan

Secara garis besar, pembangunan dari pabrik Sodium Lignosulfonat tidak menarik karena memberikan kerugian berdasarkan perhitungan *profit* yang telah dilakukan dimana nilai *sales* lebih rendah daripada *raw material*-nya. Namun, analisis kelayakan tetap dilakukan untuk mengetahui analisis apa saja yang dapat digunakan untuk menilai apakah pabrik menarik atau layak didirikan atau tidak. Dalam perhitungan kali ini, digunakan skema apabila harga penjualan SLS mencapai US\$39.300/ton-nya. Dalam analisis kelayakan pabrik, pabrik Sodium Lignosulfonat dikategorikan sebagai pabrik dengan risiko rendah (*low risk*). Hal tersebut disebabkan karena beberapa pertimbangan, yaitu:

- Sudah terdapat pabrik yang memproduksi Sodium lignosulfonat seperti di Cina, dan beberapa negara lainnya. Selain itu, proses pada pabrik ini memiliki kesamaan dengan proses yang terjadi di Pabrik Pulp and Paper sehingga dapat digunakan teknologi yang sama

- b. Risiko dari bahan serta kondisi operasi pada proses operasional pabrik masih dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik melalui identifikasi *hazard* dan potensi kontrol.
- c. Bahan baku dan bahan penunjang dapat ditemui dengan mudah di Indonesia sehingga *supply* bahan baku dapat terjamin serta proses dapat berjalan sepanjang tahun.

Dalam melakukan analisis kelayakan untuk melihat apakah pabrik layak untuk didirikan atau tidak, dilakukan beberapa analisis sebagai berikut.

1. *Return of Investment* (ROI)

Return of investment merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang telah dikeluarkan. *Return of investment* dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$ROI_b = \frac{P_b \cdot r_a}{FC}$$

$$ROI_a = \frac{P_a \cdot r_a}{FC}$$

dengan,

ROI_b = *Return of investment* sebelum pajak

ROI_a = *Return of investment* setelah pajak

P_b = *Profit* sebelum pajak

P_a = *Profit* setelah pajak

r_a = kapasitas produksi tahunan (digunakan saat $r_a = 100\%$)

FC = *Fixed capital*

Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut.

Fixed Capital = US\$123.898.072,32

ROI Before Tax = $\frac{\text{US\$9.247.203,10/tahun}}{\text{US\$123.898.072,32}}$

$$\begin{aligned}
 &= 7,46\% \\
 \text{ROI After Tax} &= \frac{\text{US\$6.935.402,33 /tahun}}{\text{US\$123.898.072,32}} \\
 &= 5,60\%
 \end{aligned}$$

Suatu pabrik dikatakan layak atau menarik untuk didirikan apabila ROI di atas dari minimum ROI yang telah ditetapkan. Minimum ROI tersebut bergantung kepada tingkat risiko dari pabrik itu sendiri. Untuk kategori *low risk chemical industry*, besar ROI minimum adalah 11% sedangkan untuk kategori *high risk chemical industry* adalah 44%. Pabrik SLS memiliki nilai ROI 5,60% sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan skenario harga SLS yang memberikan profit-pun, SLS kurang menarik untuk didirikan.

2. Pay Out Time (POT)

Pay out time merupakan parameter yang menunjukkan jangka waktu pengembalian modal dari keuntungan perusahaan. *Pay out time* dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{POT}_b &= \frac{\text{FC}}{\text{P}_b + \text{D}} \\
 \text{POT}_a &= \frac{\text{FC}}{\text{P}_a + \text{D}}
 \end{aligned}$$

dengan,

POT_b = *Pay out time* sebelum pajak

POT_a = *Pay out time* setelah pajak

P_b = *Profit* sebelum pajak

P_a = *Profit* setelah pajak

FC = *Fixed capital*

D = Depresiasi

Sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 \text{POT Before Tax} &= \frac{\text{US\$123.898.072,32}}{\text{US\$9.247.203,10/tahun} + \$11.150.826,51/\text{tahun}} \\
 &= 6,07 \text{ tahun} \\
 \text{POT After Tax} &= \frac{\text{US\$123.898.072,32}}{\text{US\$6.935.402,33/tahun} + \$11.150.826,51/\text{tahun}} \\
 &= 6,85 \text{ tahun}
 \end{aligned}$$

Suatu pabrik dikatakan layak atau menarik untuk didirikan apabila POT pabrik di bawah nilai POT yang telah ditetapkan. Nilai POT tersebut bergantung kepada tingkat risiko dari pabrik itu sendiri. Untuk kategori *low risk chemical industry*, besar POT yang menarik adalah 5 tahun sedangkan untuk kategori *high risk chemical industry* adalah 2 tahun. Pabrik SLS memiliki nilai POT hingga 7 tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan scenario harga SLS yang memberikan profit-pun, SLS kurang menarik untuk didirikan.

3. Faktor Lang

Faktor Lang merupakan suatu faktor atau nilai yang digunakan untuk mengestimasi *fixed capital* tanpa harus memperhitungkan biaya-biaya yang tergolong modal tetap. Faktor Lang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut.

$$L = \frac{FC}{PEC}$$

dengan,

L = Faktor Lang

FC = Fixed Cost

PEC = *Purchased Equipment Cost*

Sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut

$$L = \frac{\text{US\$123.898.072,32}}{\text{US\$31.909.945,95}} = 3,8827$$

Pada industri dengan proses *solid-liquid*, dianjurkan nilai faktor Lang sebesar 3,63 (Aries dan Newton, 1954). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pabrik SLS mendekati standar yang telah ditetapkan.

4. *Break Even Point* (BEP) dan *Shut Down Point* (SDP)

Break Even Point merupakan suatu titik dimana nilai *sales* setara dengan total *cost* yang dikeluarkan oleh pabrik, sehingga pabrik dikatakan tidak untung ataupun tidak rugi. Titik ini merupakan perpotongan antara garis *sales* dengan garis *total cost* dimana apabila pabrik beroperasi dibawah kapasitas titik BEP, maka pabrik akan mengalami kerugian karena *total cost* lebih besar dibandingkan dengan *sales*. Secara umum, pabrik dinilai menarik apabila memiliki nilai BEP dalam rentang 40-60%. Nilai BEP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$BEP = \frac{F_a + 0.3R_a}{S_a - V_a - 0.7R_a} \times 100\%$$

dengan,

F_a = *Fixed expense*/tahun (pada produksi maksimum)

R_a = *Regulated expense*/tahun (pada produksi maksimum)

S_a = *Annual Sales* (pada produksi maksimum)

V_a = *Variabel expense*/tahun (pada produksi maksimum)

Sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut.

Fixed Cost (F_a)

<i>Depreciation</i>	\$	11,150,826.51
<i>Taxes</i>	\$	2,477,961.45
<i>Insurance</i>	\$	1,238,980.72
Total	\$	14,867,768.68

Variable Cost (V_a)

<i>Raw Material</i>	\$	634,387,173.45
---------------------	----	----------------

<i>Packaging and Shipping</i>	\$ 25,298,132.66
<i>Utilities</i>	\$ 1,266,746.02
<i>Royalties</i>	\$ 25,298,132.66
Total	\$ 686,250,184.79

Regulated Cost (Ra)

<i>Labor</i>	\$ 44,475.01
<i>Overhead</i>	\$ 6,671.25
<i>Supervision</i>	\$ 44,475.01
<i>Laboratory</i>	\$ 4,447.50
<i>General Expenses</i>	\$ 123,834,383.79
<i>Maintenance</i>	\$ 7,433,884.34
<i>Plant Supplies</i>	\$ 1,115,082.65
Total	\$ 132,483,419.56

Sales (Sa)

<i>Sales</i>	\$ 843,271,088.77
Total	\$ 843,271,088.77

$$BEP = \frac{\$14,867,768.68 \text{ /tahun} + 0.3(\$132,483,419.56 \text{ /tahun}) \times 100\%}{\$843,271,088.77 \text{ /tahun} - \$686,250,184.79 \text{ /tahun} - 0.7(\$132,483,419.56 \text{ /tahun})}$$

$$BEP = 84,96\%$$

Shut down point (SDP) merupakan suatu titik dimana pada kondisi tersebut penutupan pabrik akan lebih menguntungkan dibandingkan apabila terus dioperasikan. Titik SDP dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut.

$$SDP = \frac{0.3R_a}{S_a - V_a - 0.7R_a} \times 100\%$$


Sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut

SDP

$$= \frac{0.3(\$135,421,346.66 \text{ /tahun}) \times 100\%}{\$843,271,088.77 \text{ /tahun} - \$686,250,184.79 \text{ /tahun} - 0.7(\$132,483,419.56 \text{ /tahun})}$$

$$SDP = 61,83\%$$

Grafik hasil perhitungan SDP dan BEP ditunjukkan pada Gambar 3. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai BEP sebesar 84,96% dan nilai SDP sebesar 61,83%. Berdasarkan referensi, nilai BEP yang menarik berada pada rentang 40-60%.

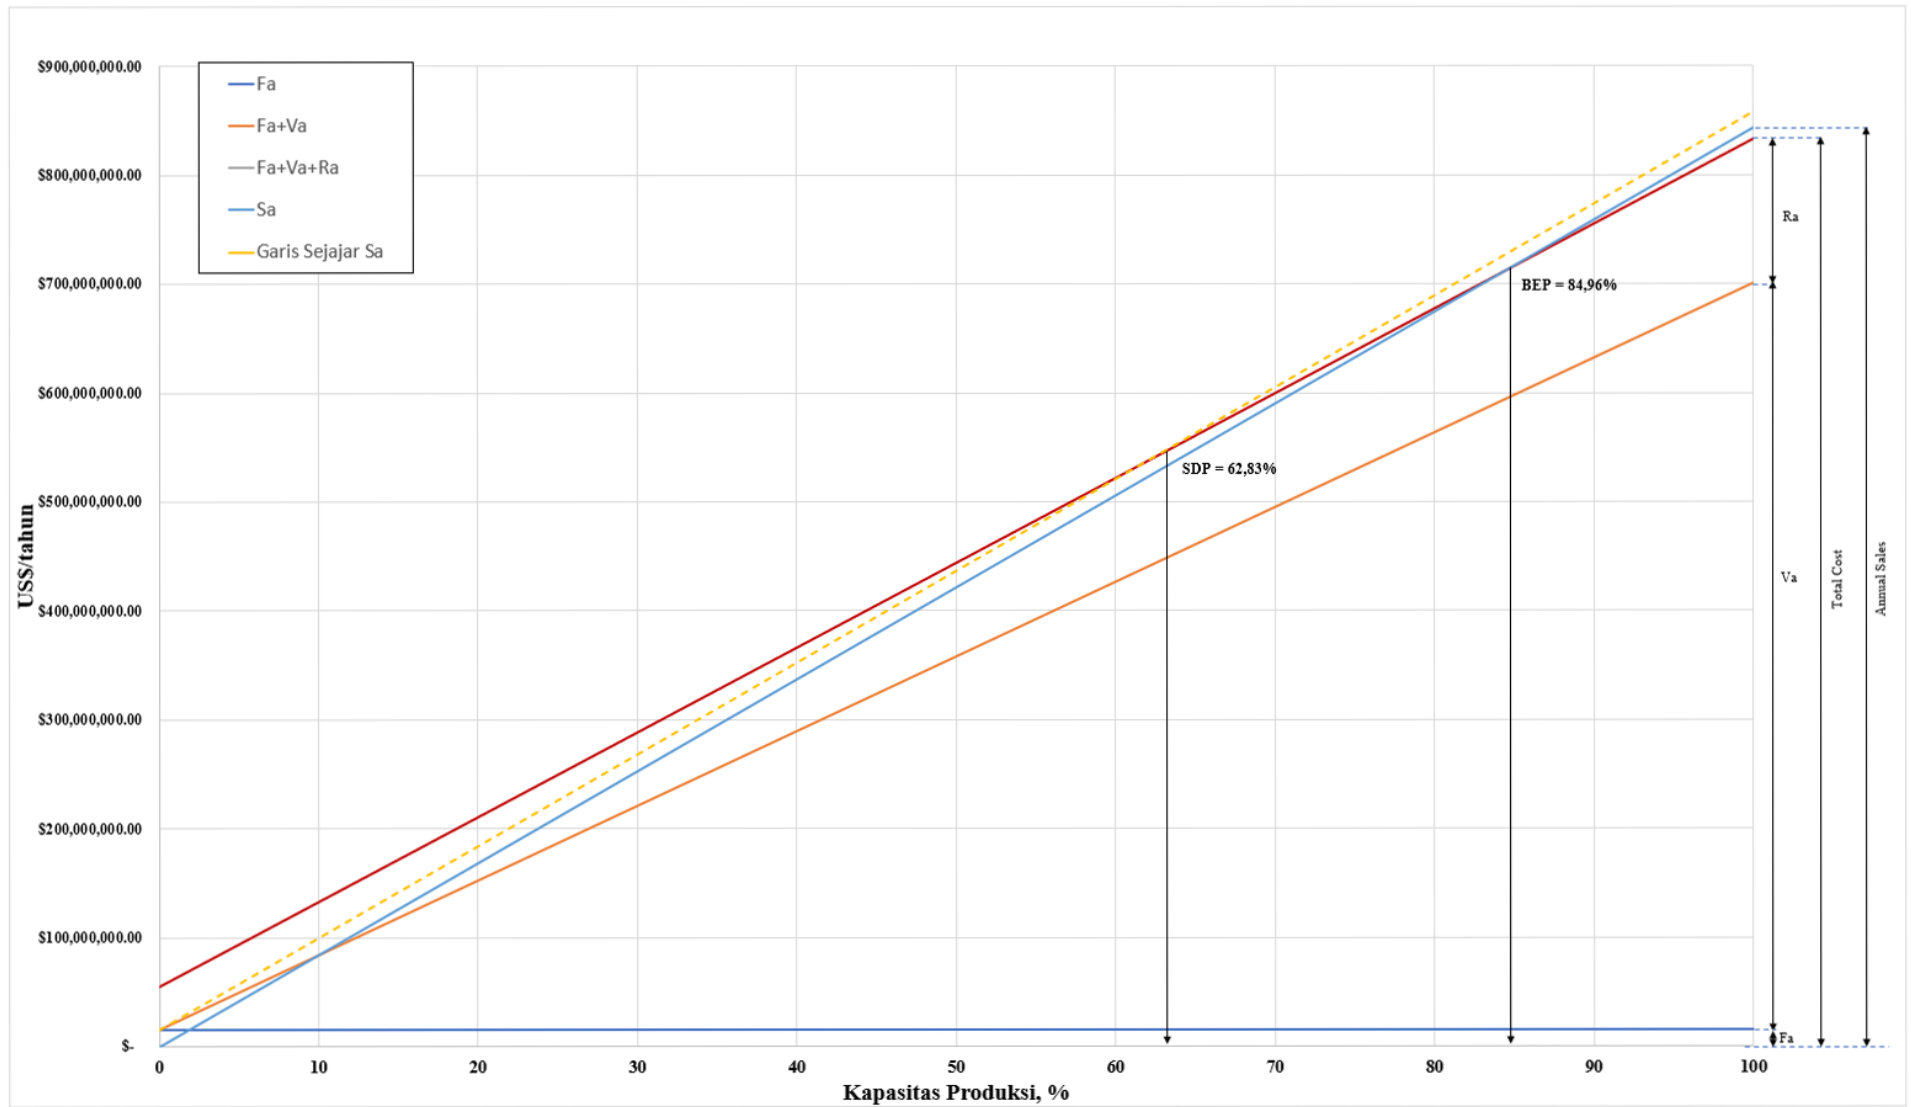

Gambar 16. Grafik Hasil Perhitungan BEP dan SDP